



D.1.1.b) 06 DETAIL B – NAPOJENÍ HYDROIZOLACE NA OBVODOVOU STĚNU

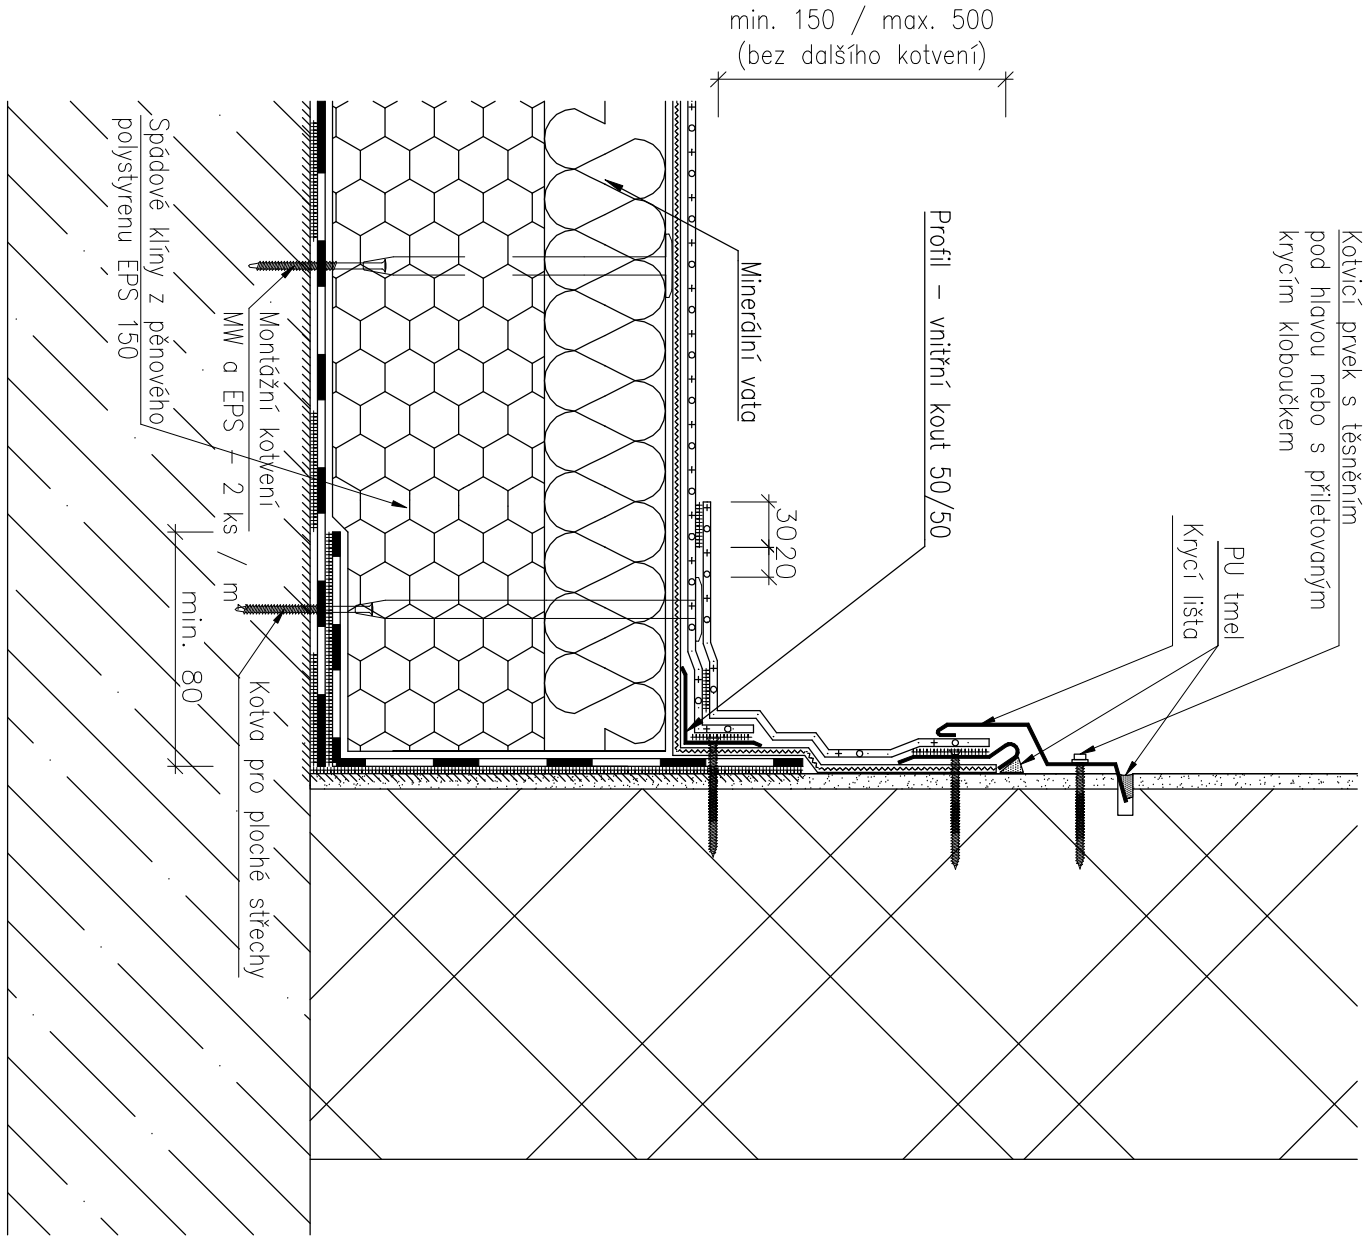


Řešení nosných konstrukcí musí respektovat doporučení výrobce konstrukčního systému a musí být vzduchotěsné

Profily z poplastovaného plechu




Koutová lišta,
pozinkovaný ocelový plech
s novádicovou vrstvou PVC-P,
tl. 0,55 mm + vrstva PVC-P,
R. š. 100 mm




Ukončovací lišta,
pozinkovaný ocelový plech
s novádicovou vrstvou
PVC-P, tl. 0,55 mm +
vrstva PVC-P,
R. š. 70 mm

Klempířské prvky



Krycí lišta,
pozinkovaný ocelový plech
s povrchovou úpravou
polyesterovým lakerem,
tl. 0,55 mm + polyesterová
vrstva,
R. š. 160 mm

Alternativní řešení ukončení hydroizolace



PU tmel

Lepící pěnová PE páska

Poznámka:

- Zakreslení a rozměry stávajících konstrukcí vycházejí z dostupných starších výkresů poskytnutých objednatelem této projektové dokumentace, resp. z poznatků a zaměření z místního šetření provedeného projektantem této projektové dokumentace, resp. z výše uvedeného vycházejících předpokladů.
- Veškeré rozměry je nutno ověřit (zaměřit dle skutečného stavu) na stavbě.
- V případě, že po obnovení stávajících konstrukcí a jejich detailů bude zjištěn jiný, než předpokládaný stav, bude zde navržené řešení upraveno v odpovídajícím rozsahu.
- Výpis skladeb a další informace k navrženým stavebním opatřením viz "D.1.1. a) Technická zpráva", která je nedílnou součástí této projektové dokumentace.
- Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických pravidel za dodržení bezpečnosti práce.
- Pro všechny stavební, konstrukční a montážní prvky je nutné dodržovat technologické a montážní předpisy jednotlivých výrobců.

Verze dokumentu: První vydání

<div><div><div>DEK</div><div>PROJEKT</div></div><div><div>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY STŘECHY</div><div>Administrativní budova Městské policie, Želivského 52/3, 418 01 Bílina</div></div></div>			
projektant: DEKPROJEKT s. r. o. Tiskařská 257/10 108 00 Praha 10 - Malešice		objednatel: Město Bílina Břežanská 50/4 418 01 Bílina	
stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stávky	část dokumentace: D.1.1 Architektonicko - stavební řešení	obsah výkresu: Detail B - Napojení hydroizolace na obvodovou stěnu	
vyracovali: Tomáš Knotek, DIS.	zodpovědný projektant: Ing. David Tesaiř	paré:	
kontroloval: Ing. Tomáš Puhl	<i>Poradové číslo v deníku autorizované osoby: 723</i>		číslo výkresu: D.1.1.b) 06
formát: A3	datum: Říjen-Prosinec 2024	měřítko: 1:5	č. zakázky: 2024-024645-KnT