



Vzorový řez uložení betonového potrubí

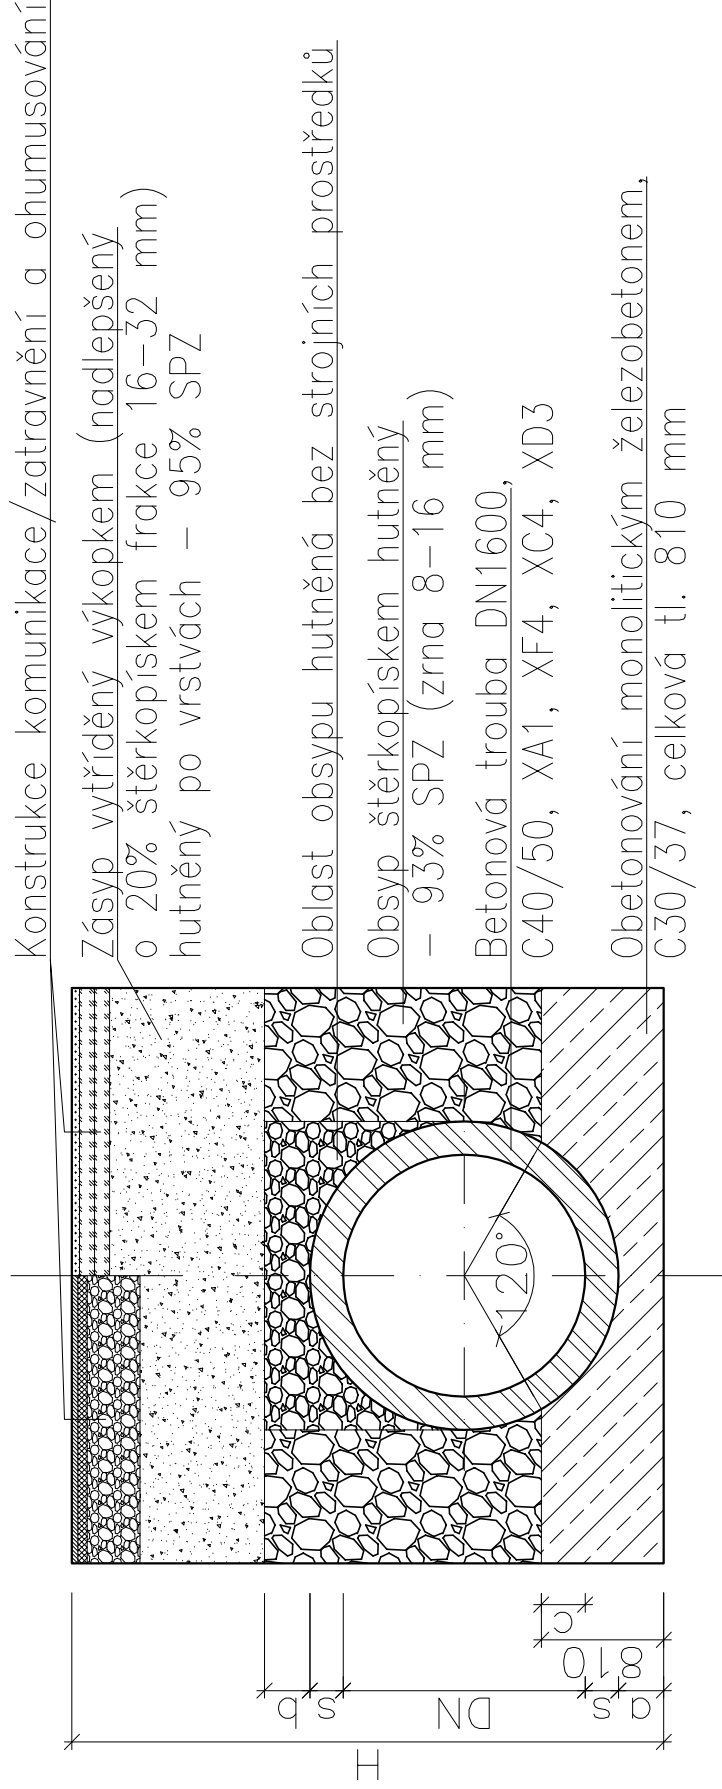

- a 300 mm, beton pod troubou
b min. 300 mm, obsyp nad troubou
c 290 mm
s 220 mm, tl. stěny trouby
DN 1600 mm
H hloubka výkopu

Změna:		a)	Provedl:		Dne:		Podpis:																						
c)																													
b)																													
a)																													
<div><div><div>AQUECON a.s.</div><div>www.aquecon.cz info@aquecon.cz</div></div><div><div>Sídlo:</div><div>Čs. Legií 445/4 415 01 Teplice IČ: 14868202</div></div><div><div>Projekce:</div><div>Čs. Legií 445/4 415 01 Teplice tel: 417 535 725</div></div></div>									Autorizační razítko:																				
HLi.nž-projektu:			Ing. Hála			Projektant:			Ing. Müller			Vypracoval:			Kropáček			Kontroloval:			Ing. Hála								
Podpis:						Podpis:									Podpis:						Podpis:								
Objednatel: Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina																		Datum:			03/2023			FA4			2		
Stavba: Napojení parkoviště u zimního stadionu																		Stupeň:			DUR+DSP								
do ulice Litoměřická v Bílině																		č.zak.:			2023-001/0612								
																		CAD:			D.1.1.4.1 uložení potrubí.dwg								
																		2023-001-41141											
Obsah: Vzorový výkres uložení potrubí																		Měřítko:			1:50			č.přílohy:			D.1.1.4.1		
																		Kótováno v			mm								