


## ROZVADĚČ R3

**NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:** 400/230V, AC 50Hz, TN-C-S  
**OCHRANA:** SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
**TYP:** SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ v2000 x š600 x h300  
**PŘÍVOD:** HOREM  
**VÝVODY:** HOREM  
**KRYTÍ:** IP30  
**KOMPENZACE:** NENÍ

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div>Tomáš Behina</div> <div>Samostatný projektant elektro</div> <div>Bitozeves 125, 440 01 Louny</div> <div>IČO 63756943, DIČ 206-7409282793</div> <div>Tel.: 608 96 41 97, behina@atlas.cz</div>	
T.BEHINA	T.BEHINA	T.BEHINA		
INVESTOR: MěÚ Bílina, Břežanská 50/4, 418 31 Bílina				
KRAJ : Ústecký		OBEC: Bílina		
ČÁST PD: D1.4 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky				
AKCE: <div>Rekonstrukce elektroinstalace vstupních prostor šaten, kavárny, toalet, pokladen a hlavního rozvaděče divadla v Bílině</div>			ZAK. Č.: 075/2020	
			FORMÁT: 1A4	KOPIE:
			DATUM: 11/2020	
			STUPEŇ: DPS	
			MĚŘÍTKO: ---	
OBSAH: Schema rozvaděče R3			VÝKRES Č.: D1.4-09	

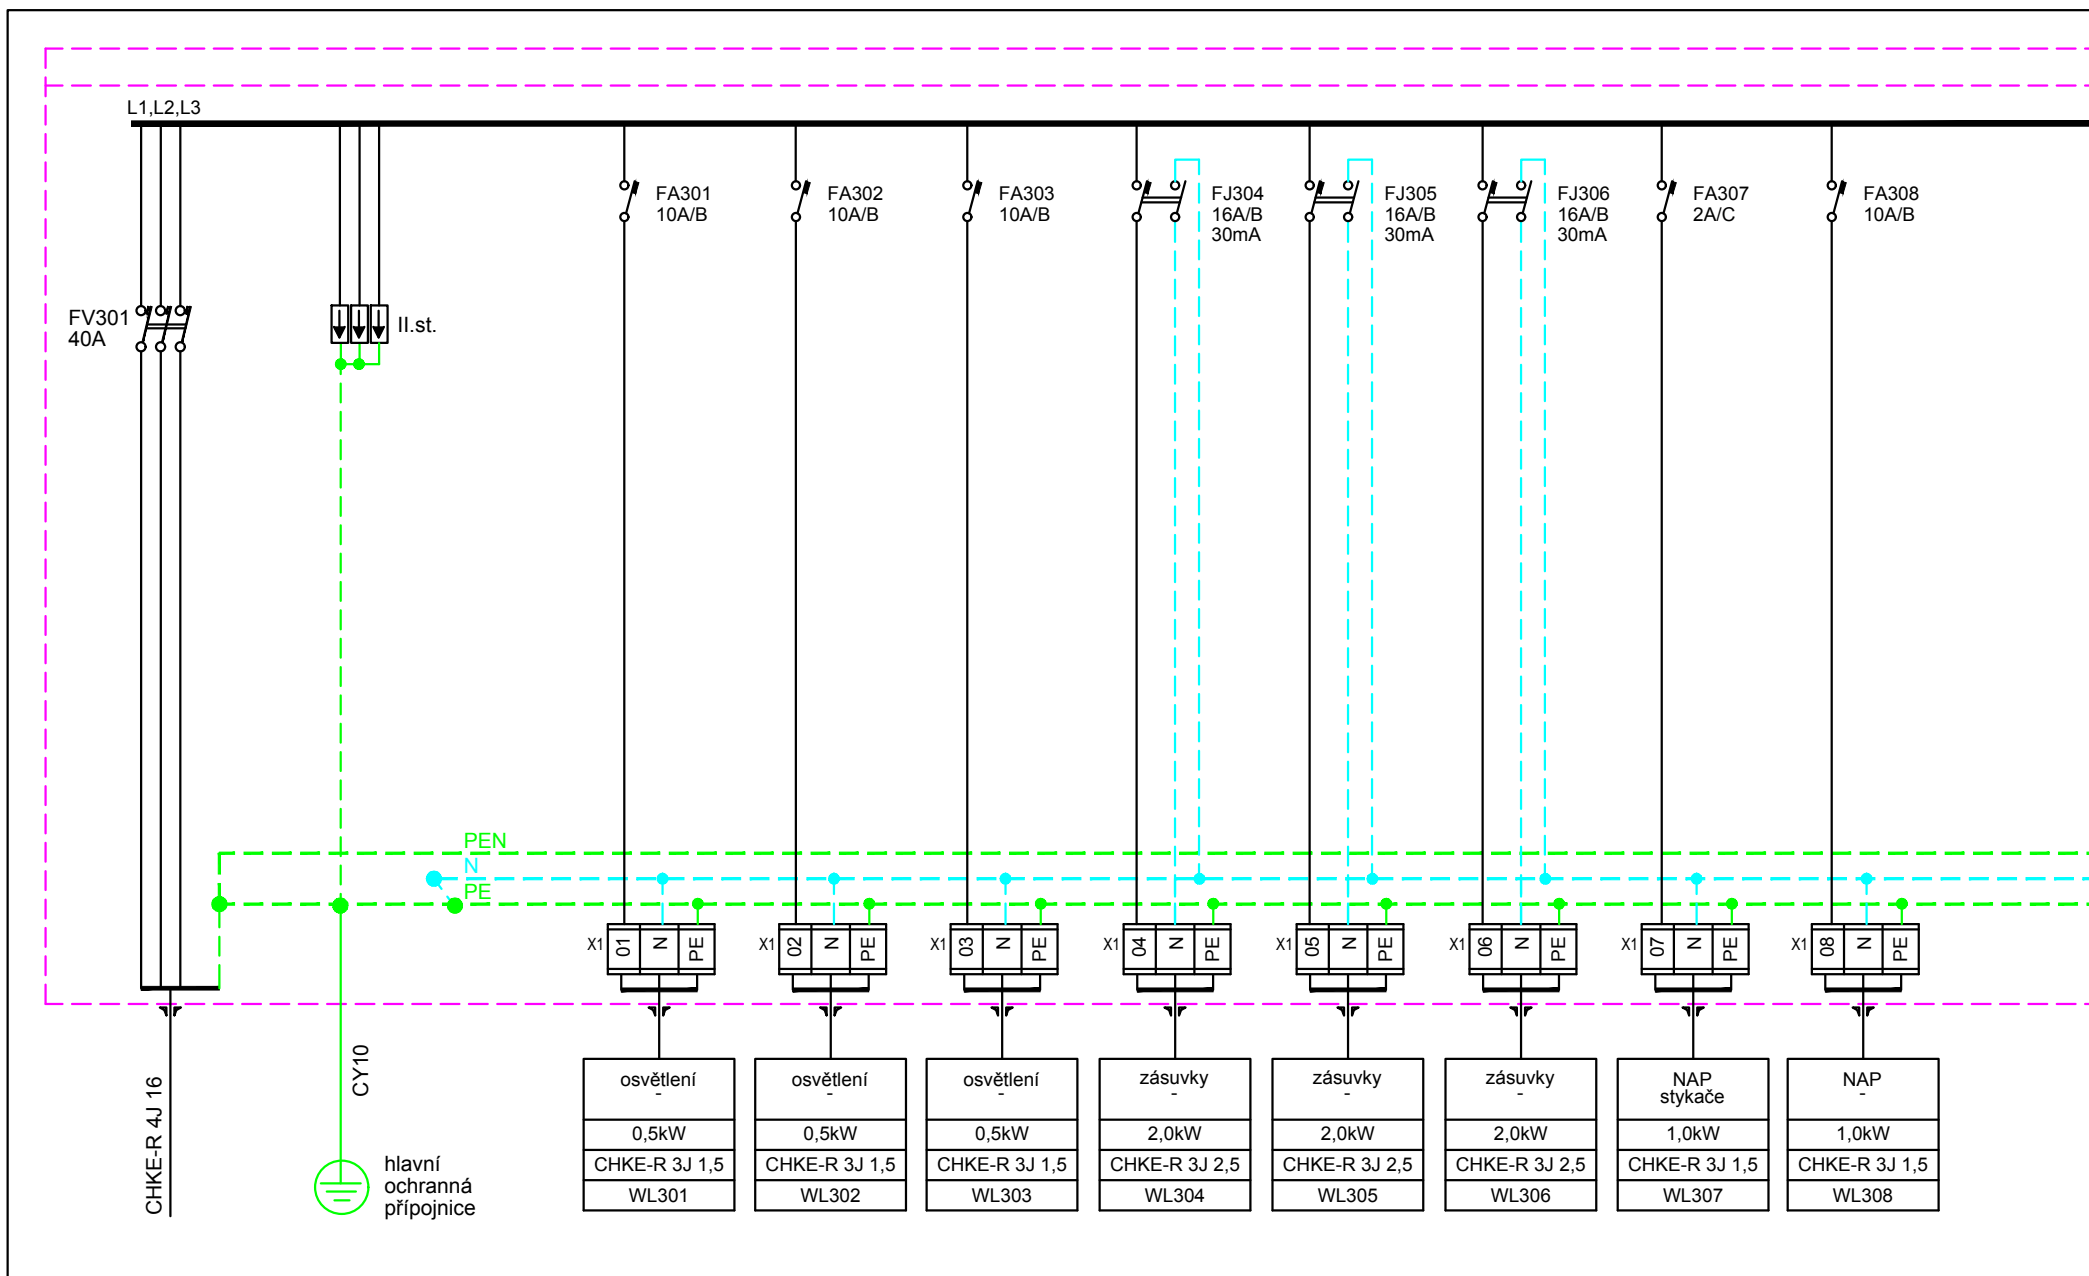


zakázka:


příloha:

SCHEMA ROZVADĚČE R3


číslo listu:

2

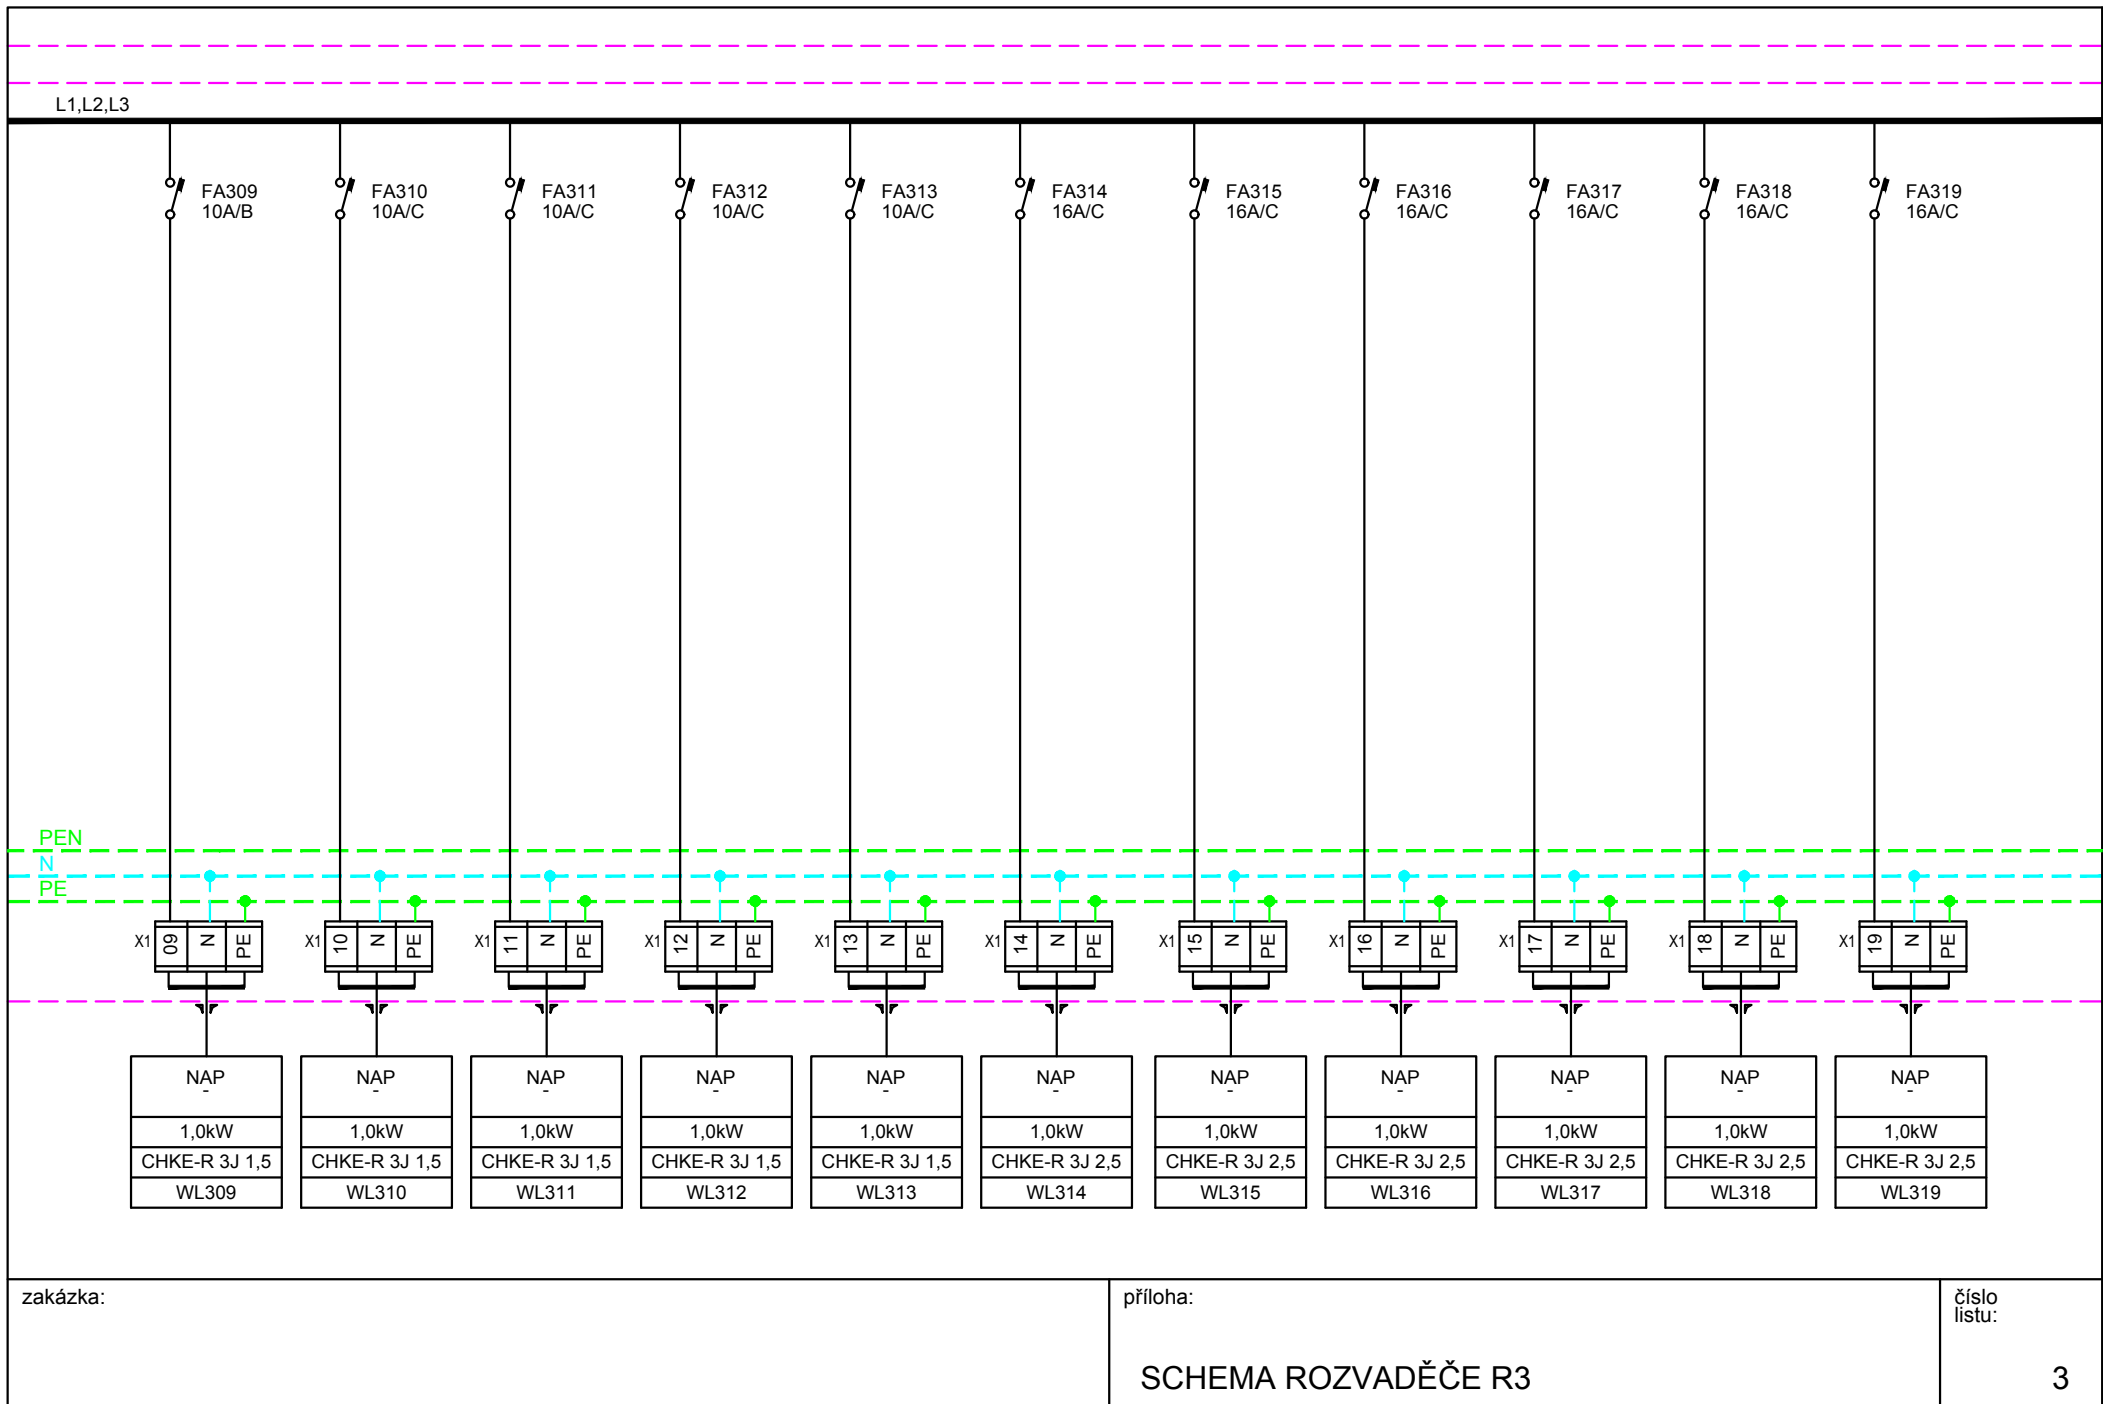

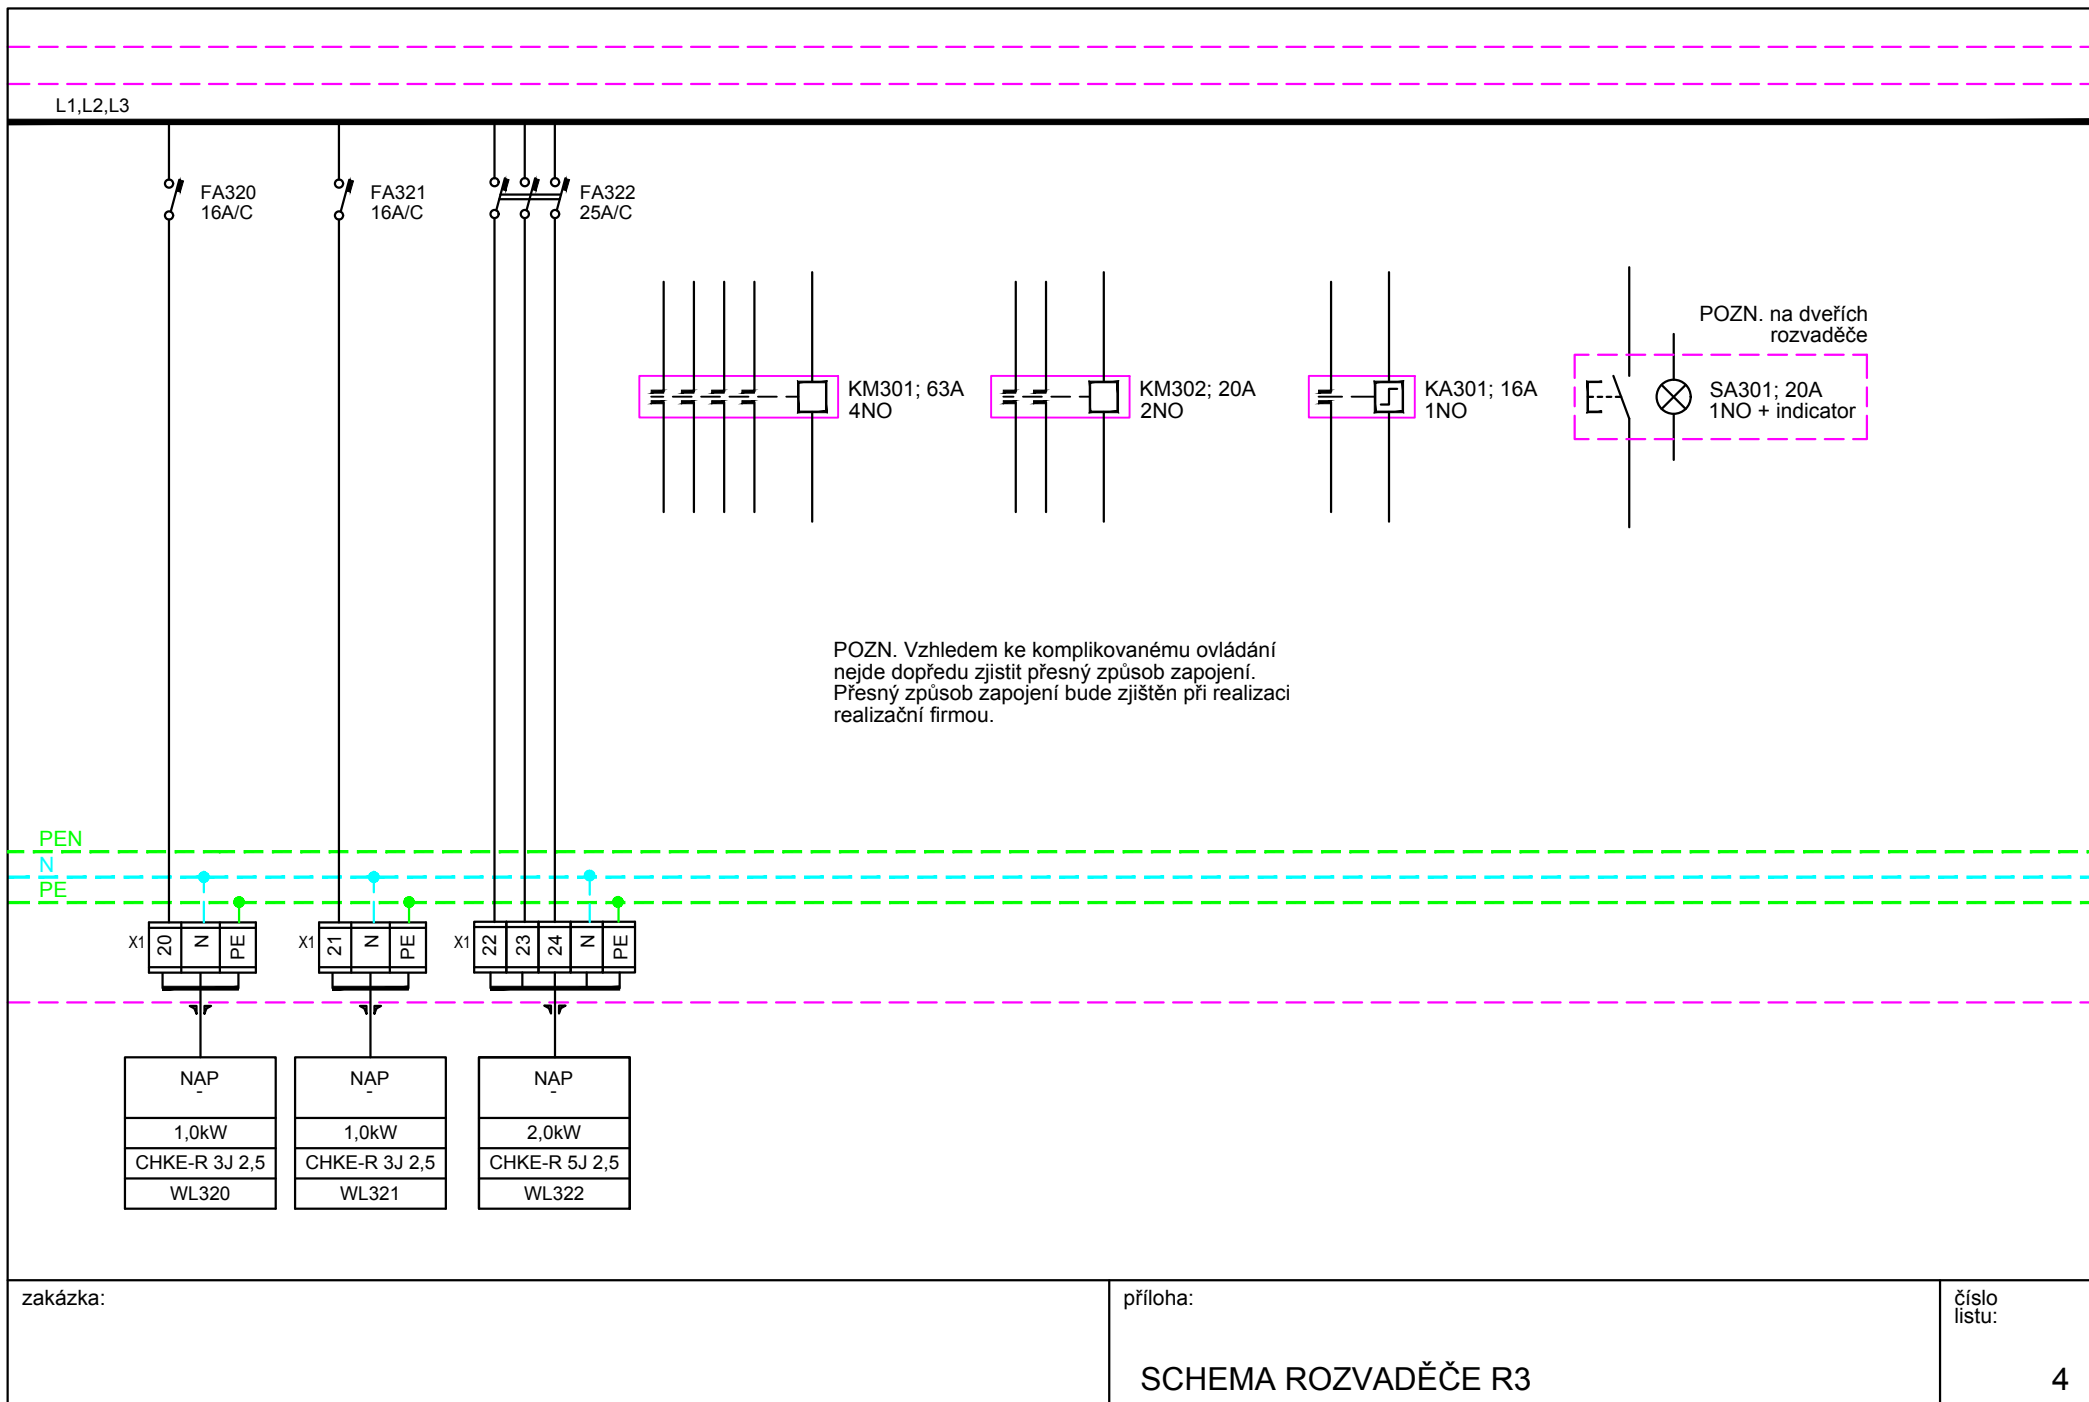

L1,L2,L3

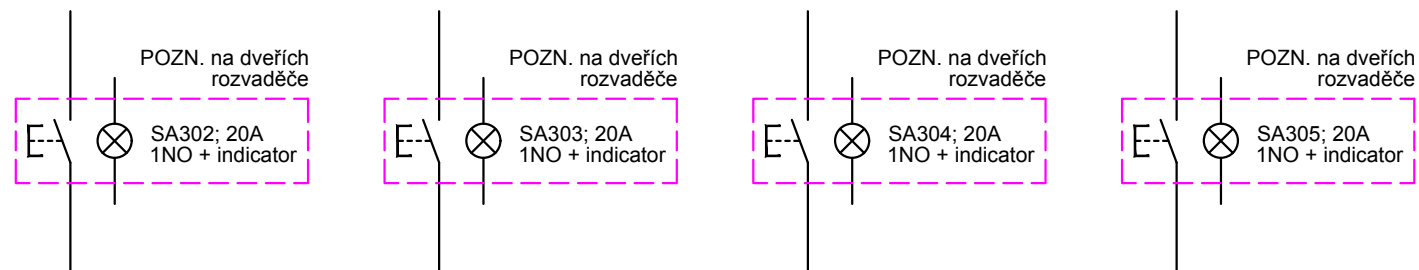

POZN. Vzhledem ke komplikovanému ovládání  
nejde dopředu zjistit přesný způsob zapojení.  
Přesný způsob zapojení bude zjištěn při realizaci  
realizační firmou.

PEN  
N  
PE

zakázka:

příloha:

SCHEMA ROZVADĚČE R3

číslo  
listu:

5