

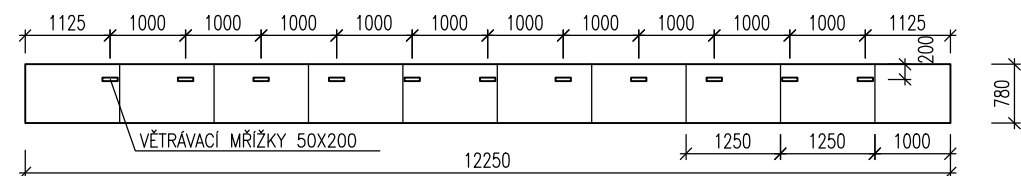
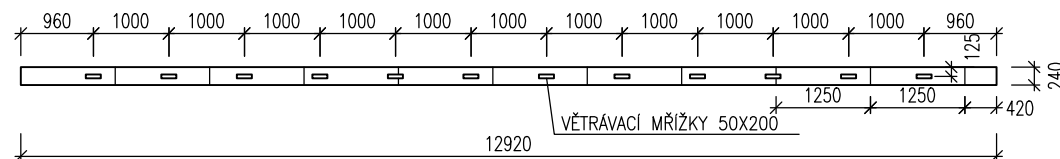
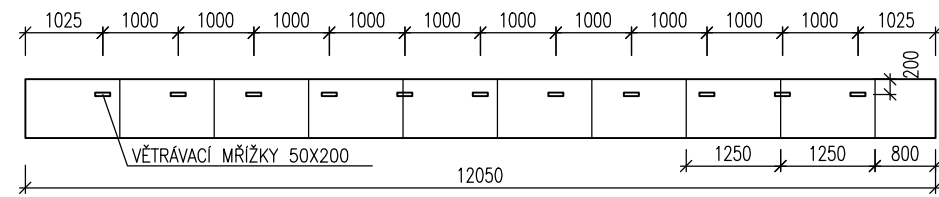





POHLED 1-1

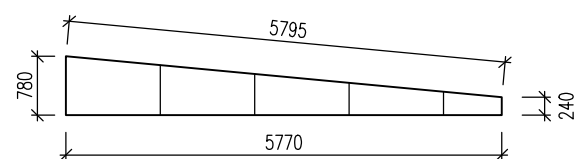


POHLED 2-2

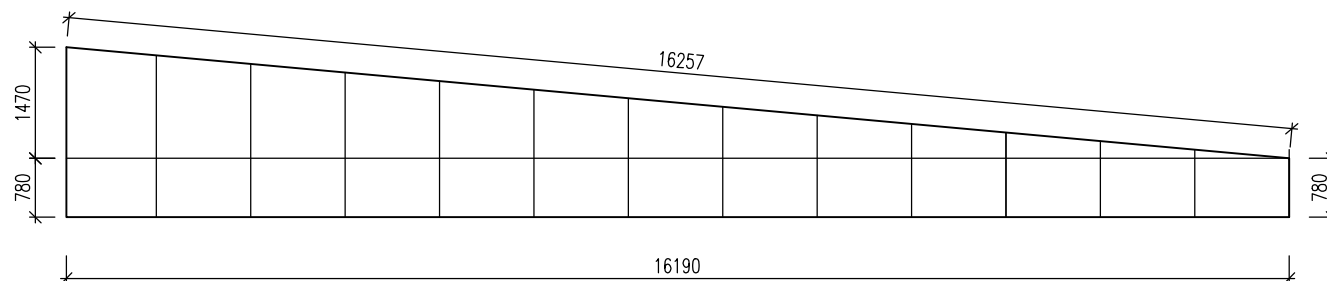



POHLED 3-3

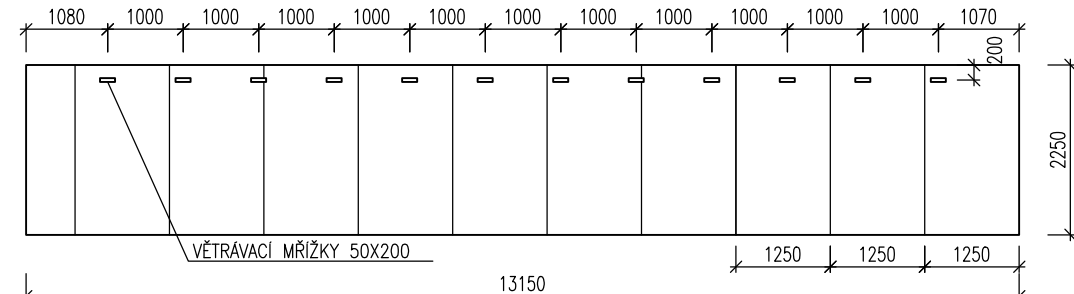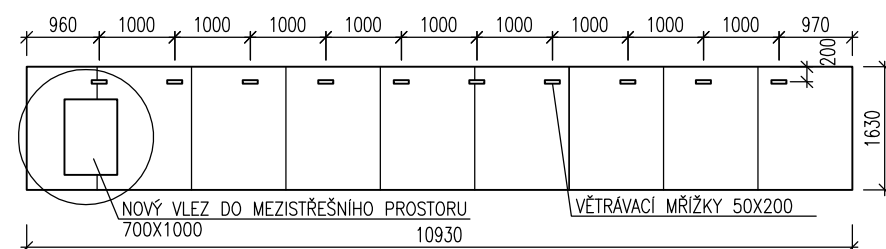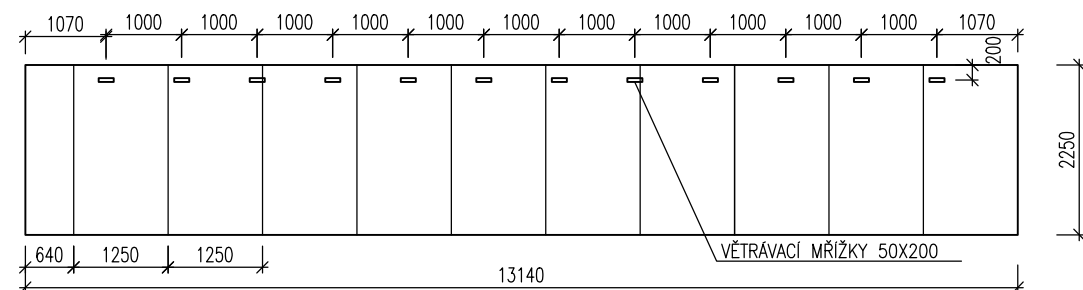



POHLED 4-4

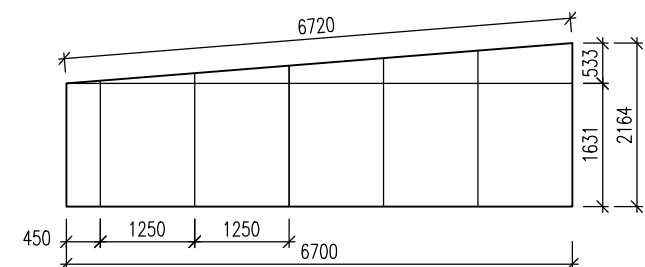

POHLED 5-5

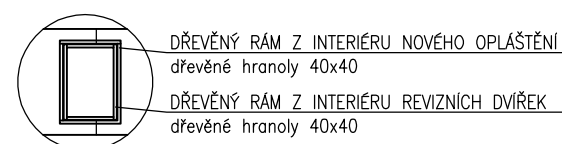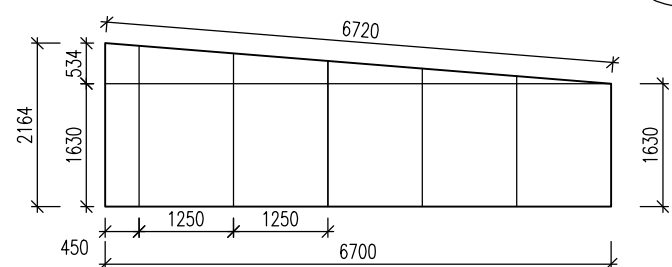

POHLED 6-6

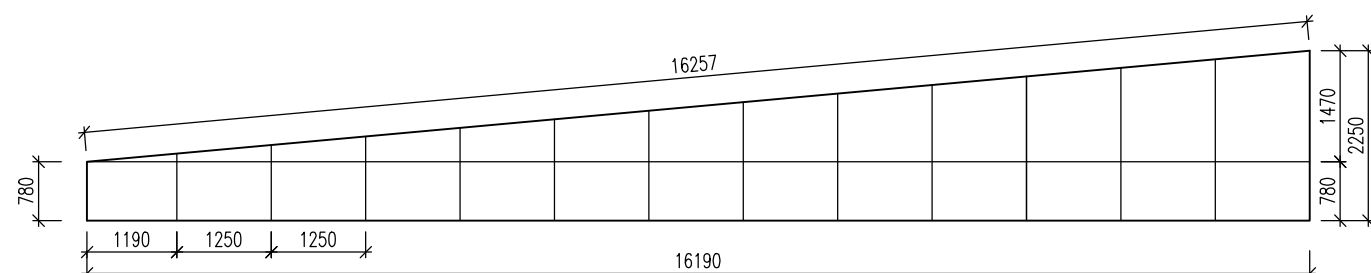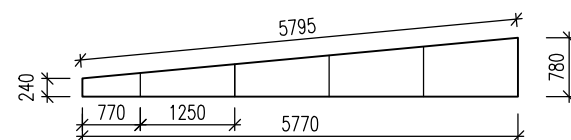

Poznámky:

- Původní obložení dřevěnými palubkami tl. 22 mm bude demontováno
 - Bude provedeno nové obložení cementotřískovými deskami tl. 12 mm, desky šířky 1250 mm, kotveny na sraz
 - U nového výlezového žebříku na střechu bude proveden nový revizní vlez, z cementotřískových desek
- Řešeny budou i související střešní detaily a konstrukce.
- Podrobný popis viz D.1.1 a) Technická zpráva, která je nedílnou součástí této projektové dokumentace.