


Pozn.1 : VE VYBRANÝCH PROVOZECH (INFOCENTRUM, KAVÁRNA, KUCHYŇSKÉ LINKY)
BUDE ELEKTROINSTALACE REALIZOVÁNA PODLE
PROJEKTU INTERIÉRU - POHLED NA STĚNY

ZODP.: PROJEKTANT	VÝPRAVOCAL	KONTROLOVAL	PETR VLEČEK Mar.S. Žitkova 426/20, MOST tel.: 603 357 712 e-mail: vtrhop@stetson.cz	
PETR VLEČEK	PETR VLEČEK	JAROSLAVA KRAUSOVA		
INVESTOR: Město Bilina, Břežanská 504, 418 31 Bilina				
KVAL.: USTEEKY	OBJEK.: BILINA	ZAB. ČÍS.: 22-1005		
AKCE:		REP. ČÍS.: 10		
Stavební úpravy, vestavba a přístavba stávajícího objektu,			FORMAT: 0 A	KOPÍJE:
Mírové náměstí 23/12, Bilina, p.č. 124, 125/1, 125/2, 125/3, z.ú. Bilina			DATEM: 07/2022	
			STUPEŇ: DRS	
D 1.6 ELEKTROINSTALACE			VEŠTĚNÍ: 1:50	
OBJEDNÁTEL: ELEKTROINSTALACE 1.NP	VYKRESIL: C.		E 02	

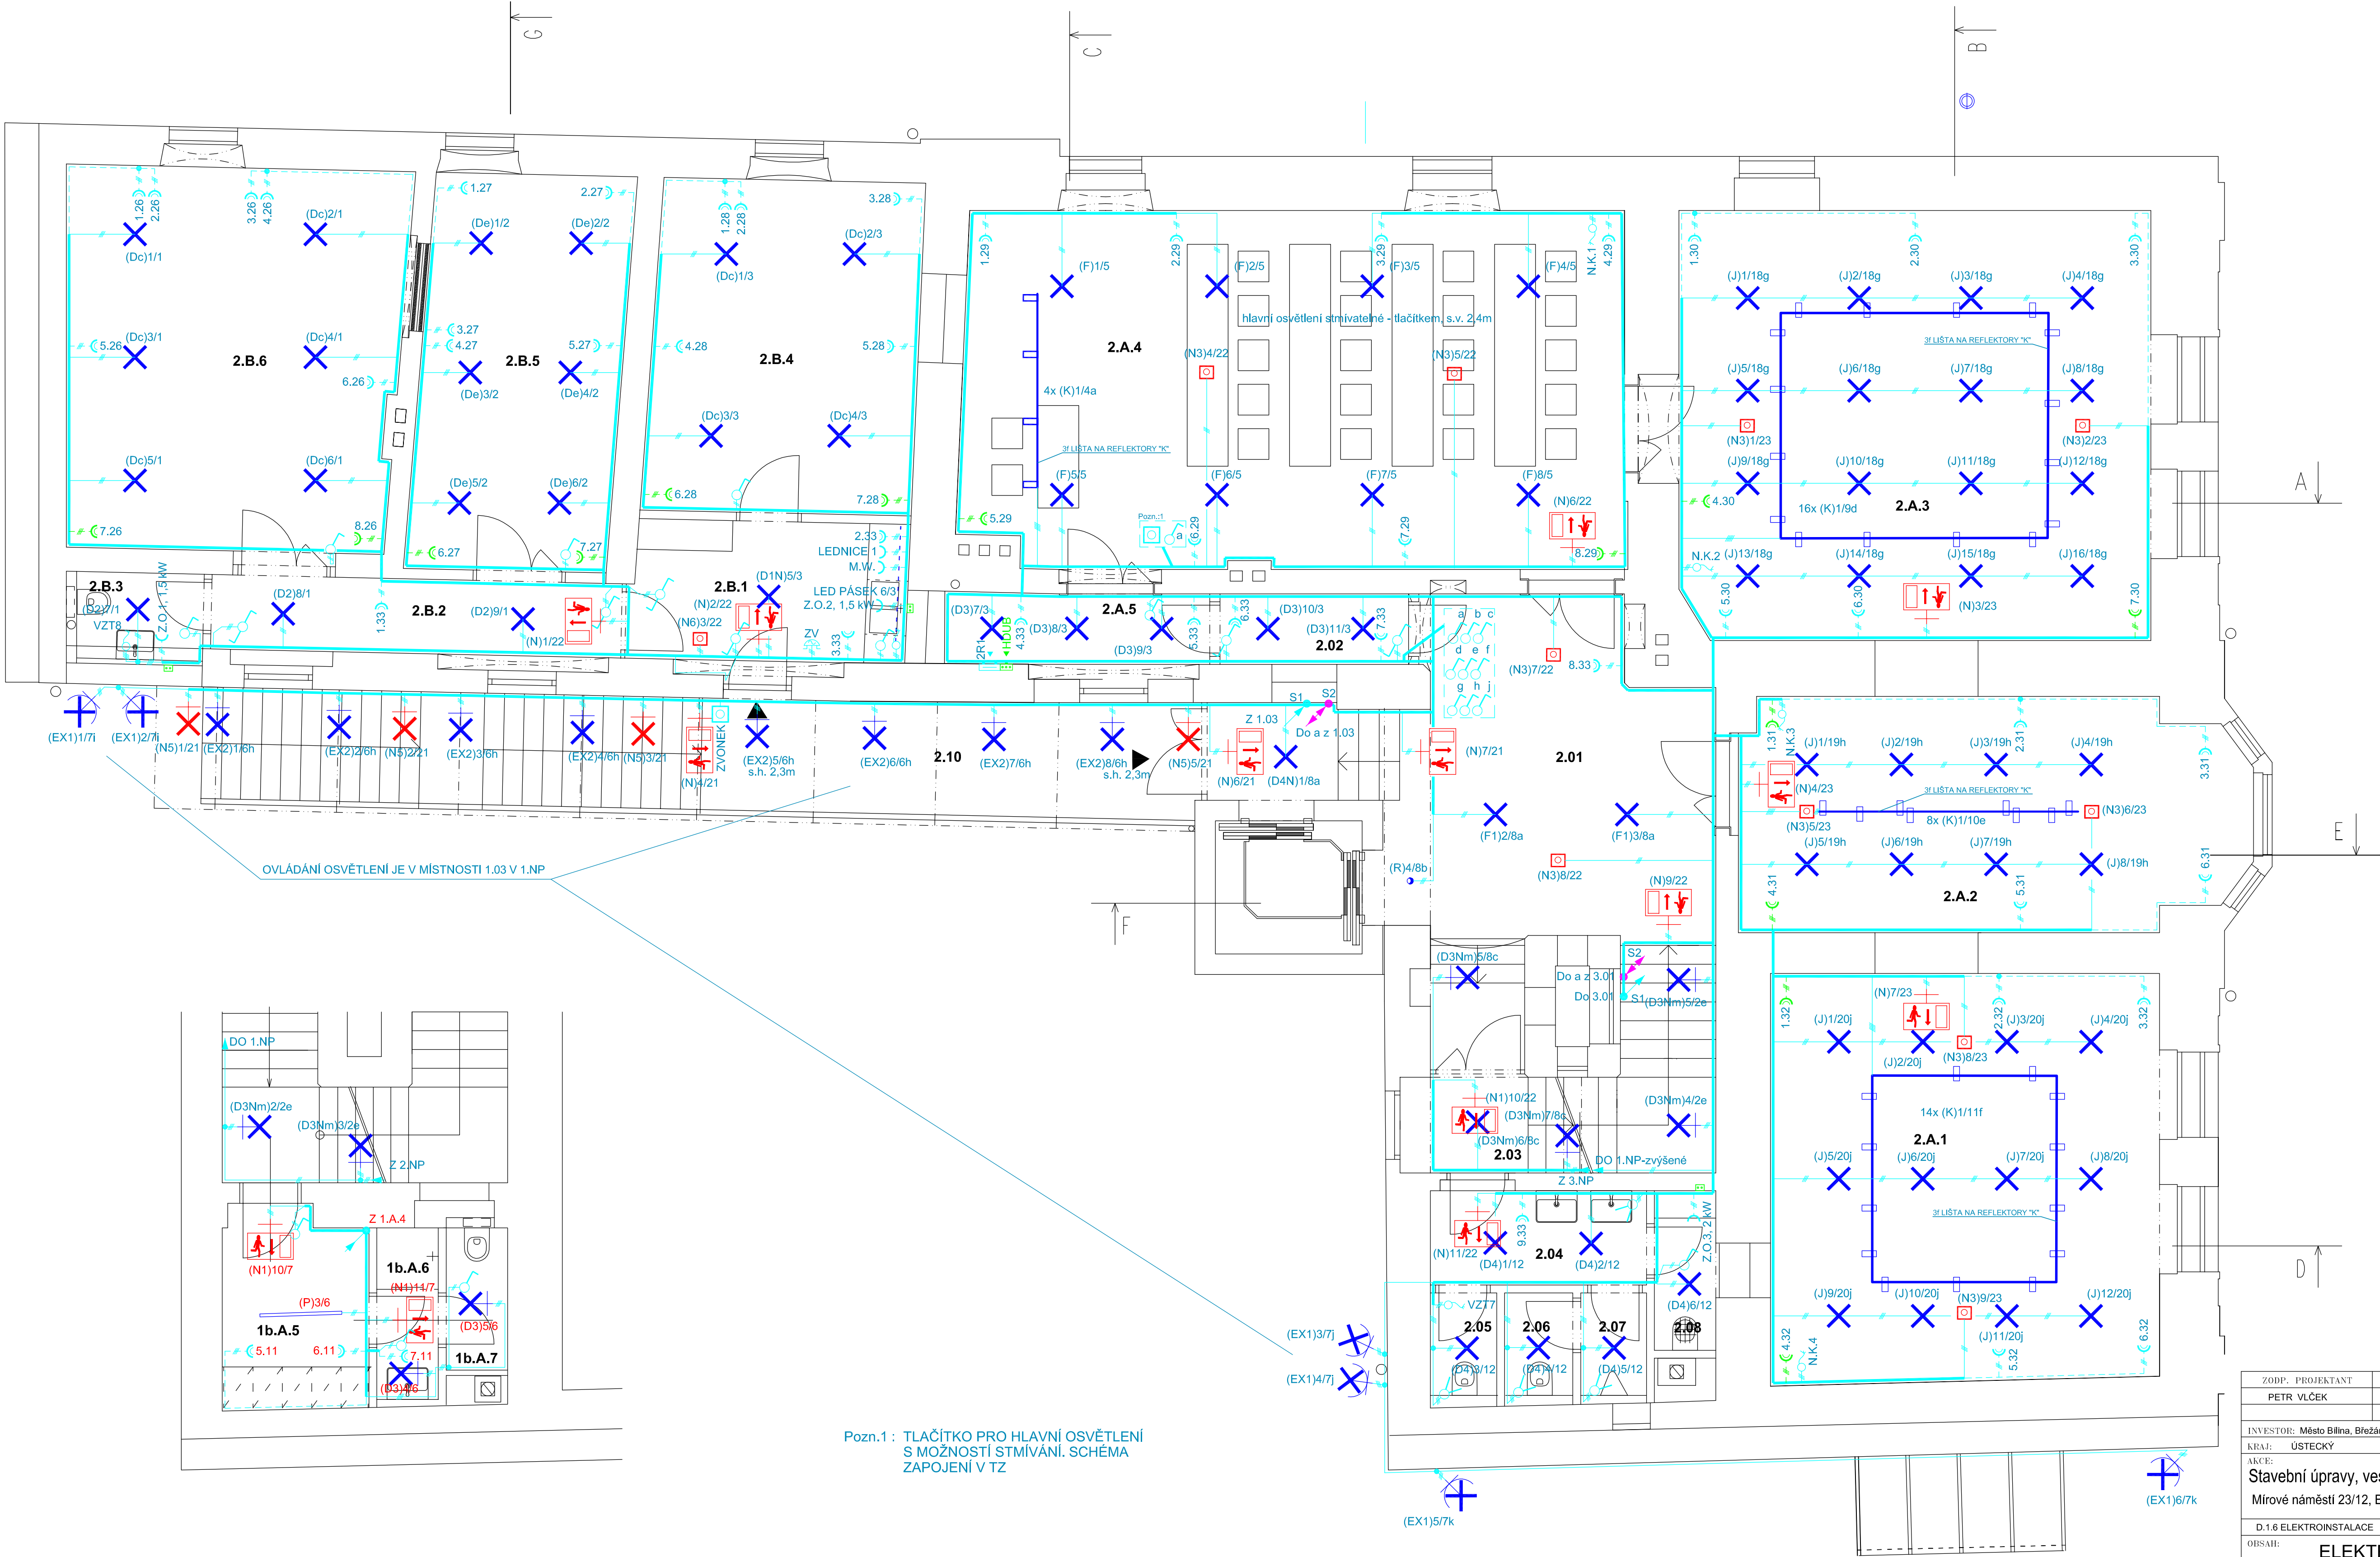


LEGENDA MÍSTNOSTÍ


ČÍSLO MÍSTN.	POPIS MÍSTNOSTI
2.01	SCHODIŠŤOVÁ HALA
2.02	PŘÍRUČNÍ SKLAD
2.03	SCHODIŠŤOVÁ PODESTA
2.04	WC-PŘEDSÍŇ
2.05	WC ŽENY-KABINA
2.06	WC MUŽI-KABINA
2.07	WC MUŽI-PISOÁR
2.08	ÚKLID
2.A.1	VÝSTAVNÍ PROSTOR I
2.A.2	VÝSTAVNÍ PROSTOR II
2.A.3	VÝSTAVNÍ PROSTOR III
2.A.4	VÍCEÚČELOVÝ SÁL
2.A.5	VÍCEÚČELOVÝ SÁL-ZÁZEMÍ
2.B.1	VSTUPNÍ HALA, KUCHYŇKA
2.B.2	CHODBA
2.B.3	WC+UMYVADLO
2.B.4	ADMINISTRATIVA-INFOCENTRUM
2.B.5	ADMINISTRATIVA-KAVÁRNA
2.B.6	ADMINISTRATIVA-PRONÁJEM
2.10	KRYTÁ PAVLAČ
1b.A.5	KAVÁRNA - ŠATNA PERS.
1b.A.6	KAVÁRNA - UMYVÁRNA PERS.
1b.A.7	KAVÁRNA - WC PERS.

LEGENDA ZNAČEK:

- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- SVÍTIDLO NA STROP
- SVÍTIDLO S INFRASPINÁČEM
- SVÍTIDLO NA STROP
- SVÍTIDLO NA STĚNU
- ROZVADĚČ NN
- POJISTKOVÁ SKŘÍŇ
- ROZVADĚČ SLABOPROUDU
- OVLADAČE OSVĚTLENÍ
- ZÁSUVKY
- ZÁSUVKY S NADP. OCHRANOU
- TV+SAT ZÁSUVKY
- DATOVÉ ZÁSUVKY
- STUPNÍK VEDENÍ
- SVORKOVNICE POSPOJENÍ
- KABELOVÝ VÝVOD 1f
- KABELOVÝ VÝVOD 3f
- SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA
- BATERIOVÉ OPTICKO-KOUROVÉ ČIDLO
- POPIS ELEKTROINSTALACE - PRODEJNA
- POPIS ELEKTROINSTALACE - KAVÁRNA
- POPIS ELEKTROINSTALACE - OSTATNÍ



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	Petr Vlček	
Petr Vlček	Petr Vlček	Jaroslava Krausová	Marš. Žukova 420/20, Most	
INVESTOR: Město Bilina, Brežanská 50/4, 418 31 Bilina			tel.: 603 957 712	
KRAJ: ÚSTECKÝ			e-mail: vimpul@asound.cz	
OHEC: BILINA			ZAK. Č.: 22-1005	
AKCE: Stavební úpravy, vestavba a přístavba stávajícího objektu,			REV. Č.: 0	KOPIE:
Mírové náměstí 23/12, Bilina, p.č. 124, 125/1, 125/2, 125/3, k.ú. Bilina			FORMÁT: 8 A4	
D.1.6 ELEKTROINSTALACE			DATUM: 07/2022	
OBSAH: ELEKTROINSTALACE 2.NP			STUPEŇ: DRS	
			MĚŘÍTKO: 1:50	
			VÝKRES Č.: E 03	

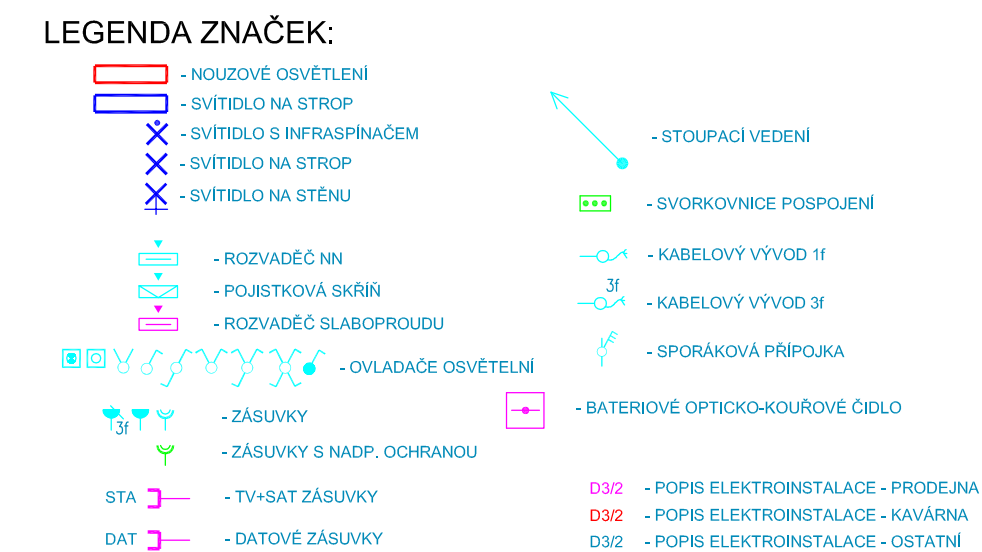

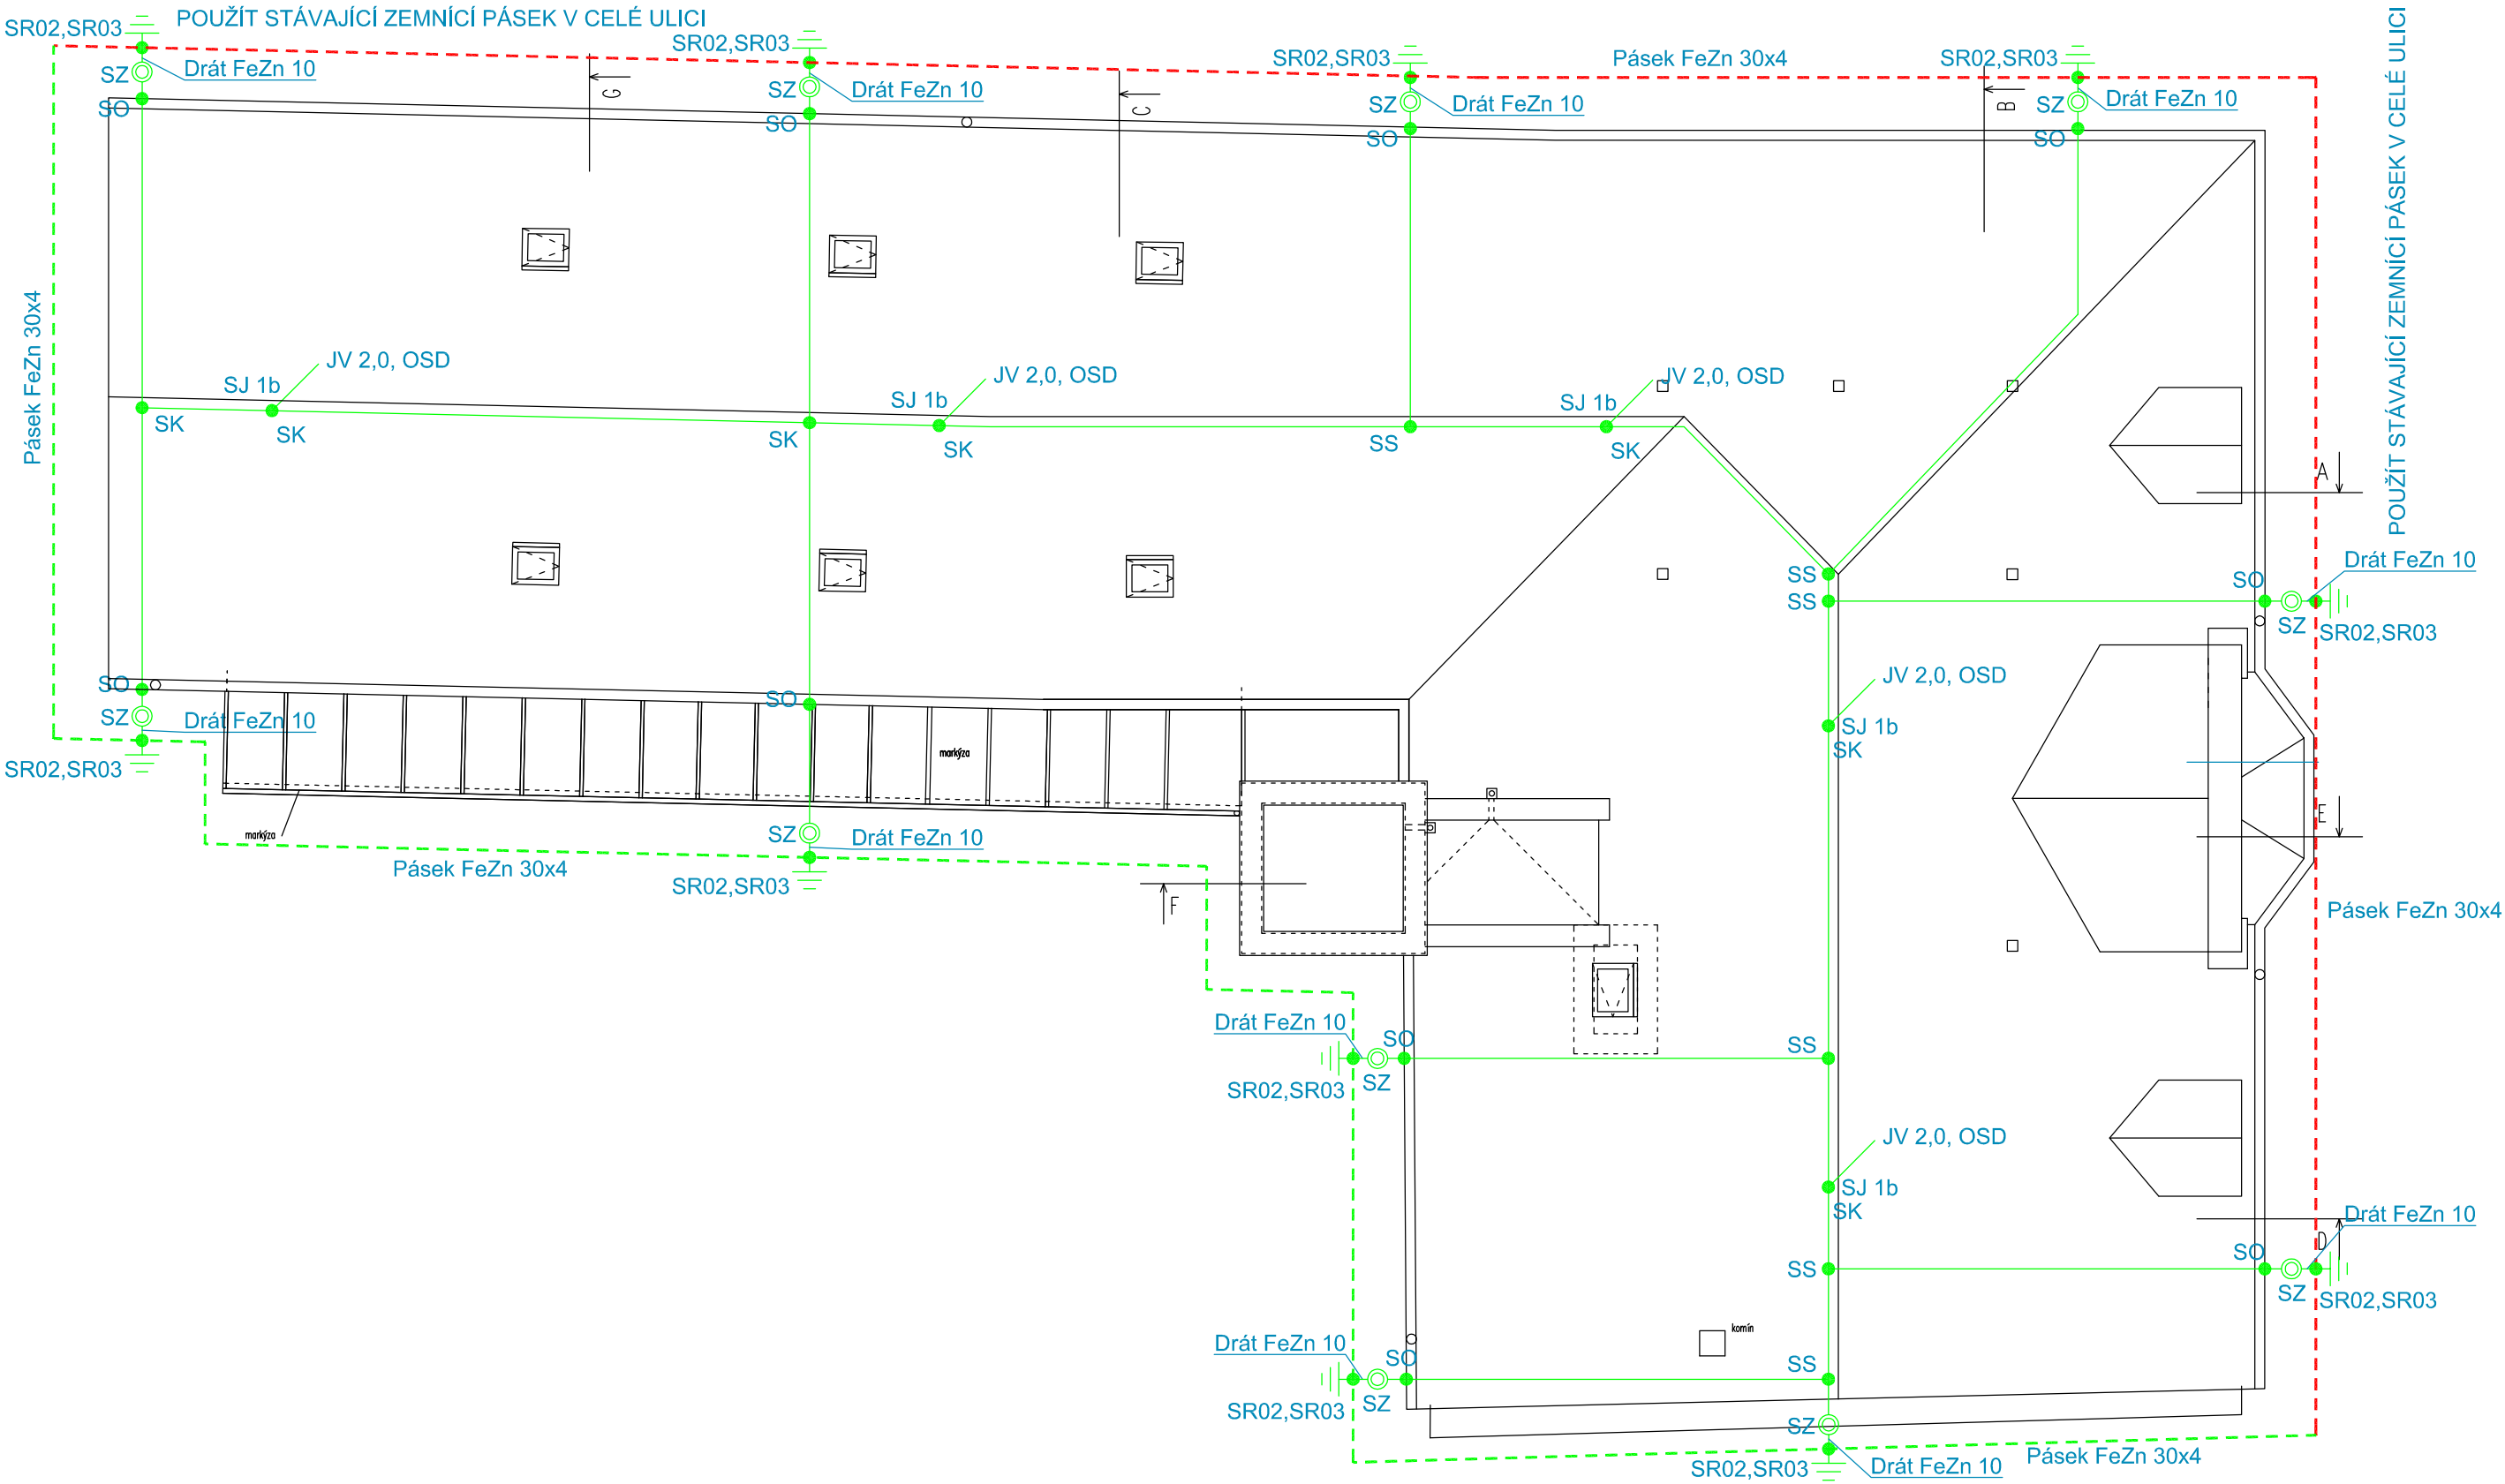

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	PETR VLČEK Marš. ŽUKOVA 420/20, MOST tel.: 603 957 712 e-mail: vimpuls@asound.cz	
PETR VLČEK	PETR VLČEK	JAROSLAVA KRAUSOVÁ		
INVESTOR: Město Bílina, Břežanská 50/4, 418 31 Bílina			ZAK. Č.: 22-1005	
KRAJ: ÚSTECKÝ		OBEC: BÍLINA		REV. Č.: 0
AKCE: Stavební úpravy, vestavba a přístavba stávajícího objektu, Mírové náměstí 23/12, Bílina, p.č. 124, 125/1, 125/2, 125/3, k.ú. Bílina			FORMAT: 2 A4	KOPIE:
			DATUM: 07/2022	
			STUPEŇ: DRS	
D.1.6 ELEKTROINSTALACE			MĚŘITKO: 1 : 100	VÝKRES Č.: E 05
OBSAH: HROMOSVOD + ZEMNĚNÍ				

ROZVADĚČ ELMĚŘ - ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ

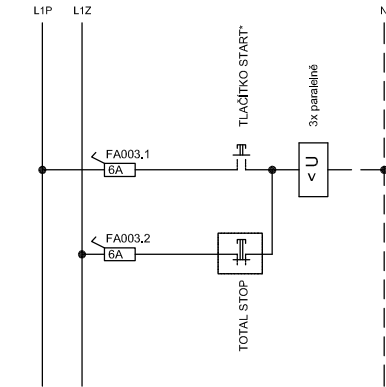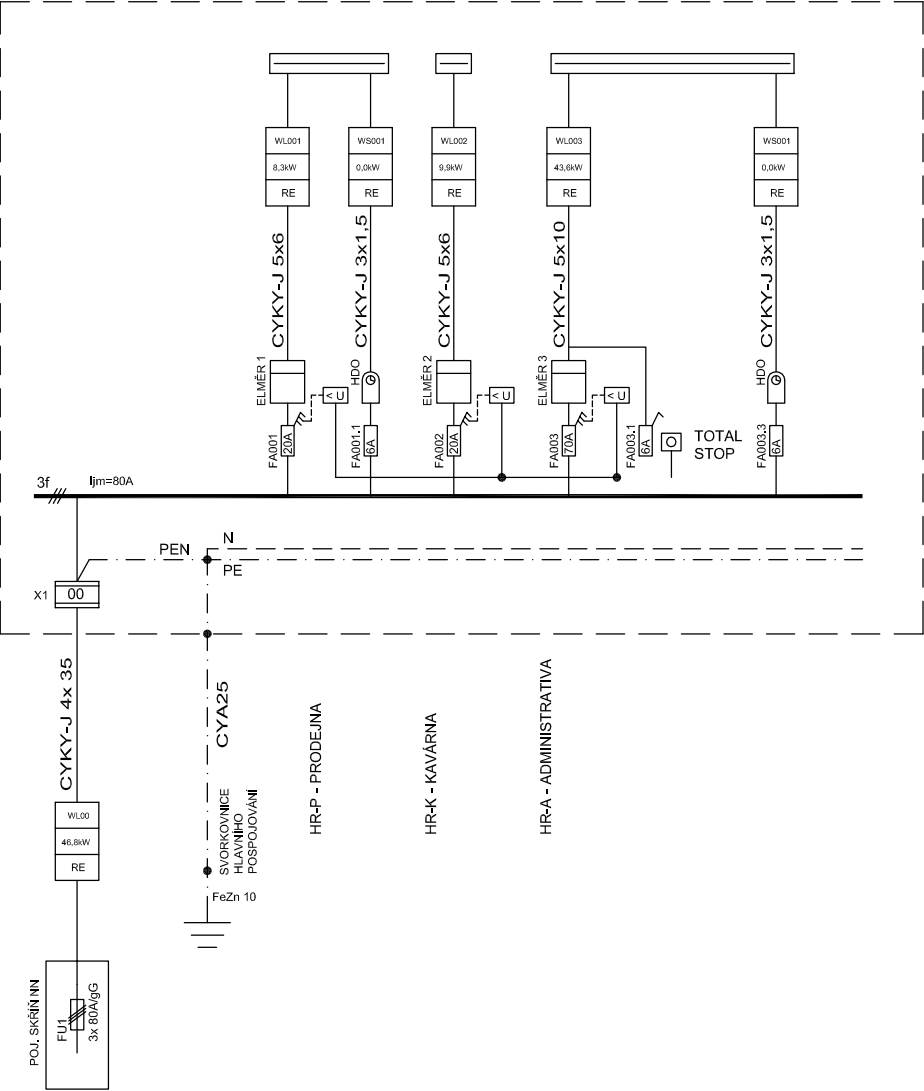


L1P = FÁZE L1 PŘED ELETROMĚREM
L1Z = FÁZE L1 ZA ELETROMĚREM
!!! NUTNÉ JE NAPOJENÍ NA STEJNOU FÁZI PŘED I ZA ELEKTROMĚREM!!!

ROZVADĚČ ELMĚŘ - ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ

- * NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 400/230V, stř. 50Hz, TN-C-S
- * OCHRANA: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- * TYP: OCEP, IP54
- * INSTALOVANÝ PŘÍKON: CELKEM $P_i = 61,8 \text{ kW}$
- * SOUDOBOST: $\beta = 0,76$
- * SOUDOBY PŘÍKON: $P_s = 46,9 \text{ kW}$
- * VÝPOČTOVÝ PROUD: $I_v = 71,3 \text{ A}$
- * PŘÍVOD: SPODEM
- * VÝVODY: SPODEM
- * ROZMĚRY: 920 x 1650 x 250 (Š x V x H)
- * KOMPENZACE: NENÍ

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	PETR VLČEK Mar š. ŽUKOVA 420/20, MOST tel.: 603 957 712 e-mail: vimpuls@asound.cz	
PETR VLČEK	PETR VLČEK	JAROSLAVA KRAUSOVÁ		
INVESTOR: Město Bílina, Břežanská 50/4, 418 31 Bílina			ZAK. Č.:	22-1005
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBEC: BÍLINA			
AKCE: Stavební úpravy, vestavba a přístavba stávajícího objektu, Mírové náměstí 23/12, Bílina, p.č. 124, 125/1, 125/2, 125/3, k.ú. Bílina			REV. Č.:	0
			FORMÁT:	1 A4
			DATUM:	07/2022
			STUPEŇ:	DRS
D.1.6 ELEKTROINSTALACE			MĚŘITKO:	
OBSAH: SCHÉMA ELMĚŘ. ROZVADĚČE			VÝKRES Č.:	E 06

ROZVADĚČ HR-P - HLAVNÍ ROZVADĚČ OBJEKTU PRODEJNY

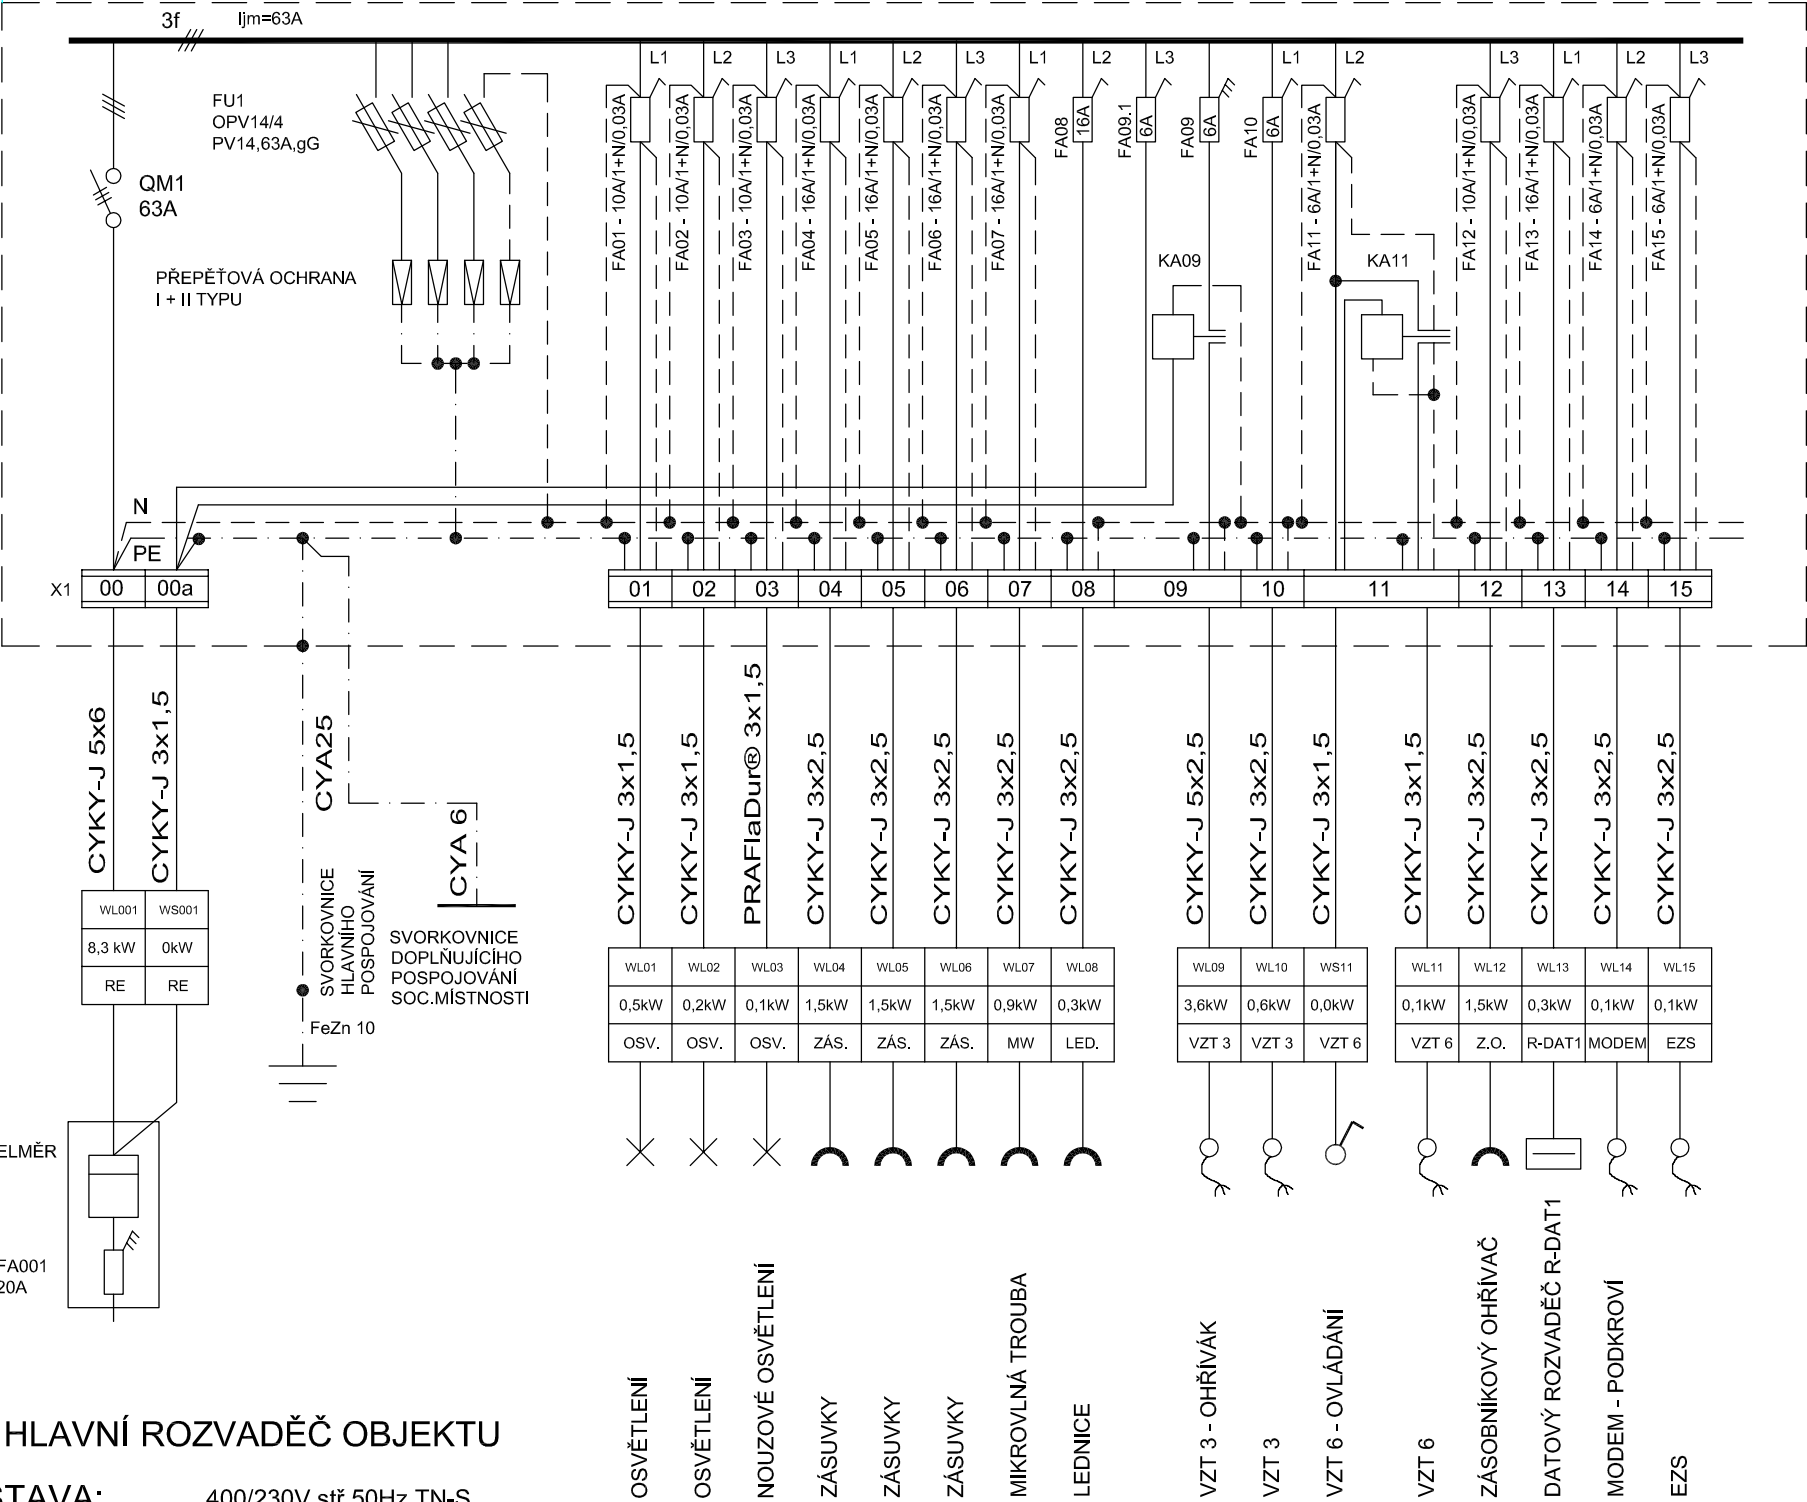

ROZVADĚČ HR-P - HLAVNÍ ROZVADĚČ OBJEKTU

- * NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 400/230V, stř. 50Hz, TN-S
- * OCHRANA: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- * TYP: PLASTOVÝ, IP41, 72mod.
- * INSTALOVANÝ PŘÍKON: CELKEM $P_i = 12,8$ kW
- * SOUDOBOST: $\beta = 0.65$
- * SOUDOBY PŘÍKON: $P_s = 8,3$ kW
- * VÝPOČTOVÝ PROUD: $I_v = 12,6$ A
- * PŘÍVOD: HOREM
- * VÝVODY: HOREM
- * ROZMĚRY: 430 x 735 x 128 (Š x V x H)
- * KOMPENZACE: NENÍ

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	PETR VLČEK Mar š. ŽUKOVA 420/20, MOST tel.: 603 957 712 e-mail: vimpuls@asound.cz	
PETR VLČEK	PETR VLČEK	JAROSLAVA KRAUSOVÁ		
INVESTOR: Město Bílina, Břežanská 50/4, 418 31 Bílina				
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBEC: BÍLINA		ZAK. Č.: 22-1005	
AKCE:			REV. Č.: 0	
Stavební úpravy, vestavba a přístavba stávajícího objektu, Mírové náměstí 23/12, Bílina, p.č. 124, 125/1, 125/2, 125/3, k.ú. Bílina			FORMÁT: 2 A4	KOPIE:
			DATUM: 07/2022	
			STUPEŇ: DRS	
D.1.6 ELEKTROINSTALACE			MĚŘITKO:	
OBSAH:			VÝKRES Č.: E 07	
SCHÉMA ROZVADĚČE HR-P				

3f I_{jm}=63A

QM1 63A

FU1 OPV14/4 PV14,63A,gG

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA I + II TYPU

N PE

X1 00

CYKY-J 5x6

WL001 9,9 kW RE

ELMÉR

FA002 20A

CYA25

SVORKOVNICE HLAVNÍHO POSPOJOVÁNÍ

CYA 6

SVORKOVNICE DOPLNJÍCÍHO POSPOJOVÁNÍ SOC.MÍSTNOSTI

FeZn 10

L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1

FA01 - 10A/1+N/0,03A FA02 - 10A/1+N/0,03A FA03 - 10A/1+N/0,03A FA04 - 10A/1+N/0,03A FA05 - 10A/1+N/0,03A FA06 - 10A/1+N/0,03A FA07 - 16A/1+N/0,03A FA08 - 16A/1+N/0,03A FA09 - 16A/1+N/0,03A FA10 - 16A/1+N/0,03A FA11 - 16A/1+N/0,03A FA12 16A FA13 16A FA14 16A FA15 - 16A/1+N/0,03A FA16 - 6A/1+N/0,03A KA16 FA17 - 16A/1+N/0,03A FA18 - 6A/1+N/0,03A FA19 - 6A/1+N/0,03A FA20 - 6A/1+N/0,03A FA21 - 6A/1+N/0,03A FA22 - 6A/1+N/0,03A

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

CYKY-J 3x1,5 CYKY-J 3x1,5 CYKY-J 3x1,5 CYKY-J 3x1,5 CYKY-J 3x1,5 CYKY-J 3x1,5 PRAFlaDur® 3x1,5 CYKY-J 3x2,5 CYKY-J 3x2,5 CYKY-J 3x2,5 CYKY-J 3x2,5 CYKY-J 3x2,5 CYKY-J 3x2,5 CYKY-J 3x2,5 CYKY-J 3x1,5 CYKY-J 3x1,5 CYKY-J 3x2,5 CYKY-J 3x2,5 CYKY-J 3x2,5 CYKY-J 3x2,5 CYKY-J 3x2,5 CYKY-J 3x2,5

WL01	WL02	WL03	WL04	WL05	WL06	WL07	WL08	WL09	WL10	WL11	WL12	WL13	WS14	WS15	WS16
0,5kW	0,2kW	0,2kW	0,2kW	0,2kW	0,2kW	0,1kW	1,5kW	1,5kW	1,5kW	1,5kW	0,3kW	0,3kW	1,2kW	0,1kW	0,0kW
OSV.	OSV.	OSV.	OSV.	OSV.	OSV.	OSV.	ZÁS.	ZÁS.	ZÁS.	ZÁS.	LED.	LED.	MYČ.	VZT 2	VZT 5

WL16	WL17	WL18	WL19	WL20	WL21	WL22
0,1kW	2,0kW	1,5kW	2,0kW	0,1kW	0,1kW	0,1kW
VZT 5	Z.O.1	Z.O.2	Z.O.3	MODEM	EZS	N.S.


TLERNÍ

HLÍVAČ HLÍVAČ HLÍVAČ OVÍ LIZACE

* NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:	400/230V, stř. 50Hz, TN-S
* OCHRANA:	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
* TYP:	PLASTOVÝ, IP41, 72mod.
* INSTALOVANÝ PŘÍKON:	CELKEM $P_i = 15,4$ kW
* SOUDOBOST:	$\beta = 0.65$
* SOUDOBY PŘÍKON:	$P_s = 10,0$ kW
* VÝPOČTOVÝ PROUD:	$I_v = 15,2$ A
* PŘÍVOD:	HOREM
* VÝVODY:	HOREM
* ROZMĚRY:	430 x 735 x 128 (Š x V x H)
* KOMPENZACE:	NENÍ

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Petr Vlček Marš. Žukova 420/20, Most tel.: 603 957 712 e-mail: vimpuls@asound.cz	
Petr Vlček	Petr Vlček	Jaroslava Krausová		
INVESTOR: Město Bílina, Břežanská 50/4, 418 31 Bílina				
KRAJ: Ústecký	OBEC: Bílina		ZAK. Č.: 22-1005	
AKCE: Stavební úpravy, vestavba a přístavba stávajícího objektu, Mírové náměstí 23/12, Bílina, p.č. 124, 125/1, 125/2, 125/3, k.ú. Bílina			REV. Č.: 0	
D.1.6 ELEKTROINSTALACE			FORMÁT: 2 A4	KOPIE:
			DATUM: 07/2022	
			STUPEŇ: DRS	
OBSAH: SCHÉMA ROZVADĚČE HR-K			MĚŘÍTKO:	
			VÝKRES Č.: E 08	

ROZVADĚČ HR-A - HLAVNÍ ROZVADĚČ OBJEKTU ADMINISTRATIVY

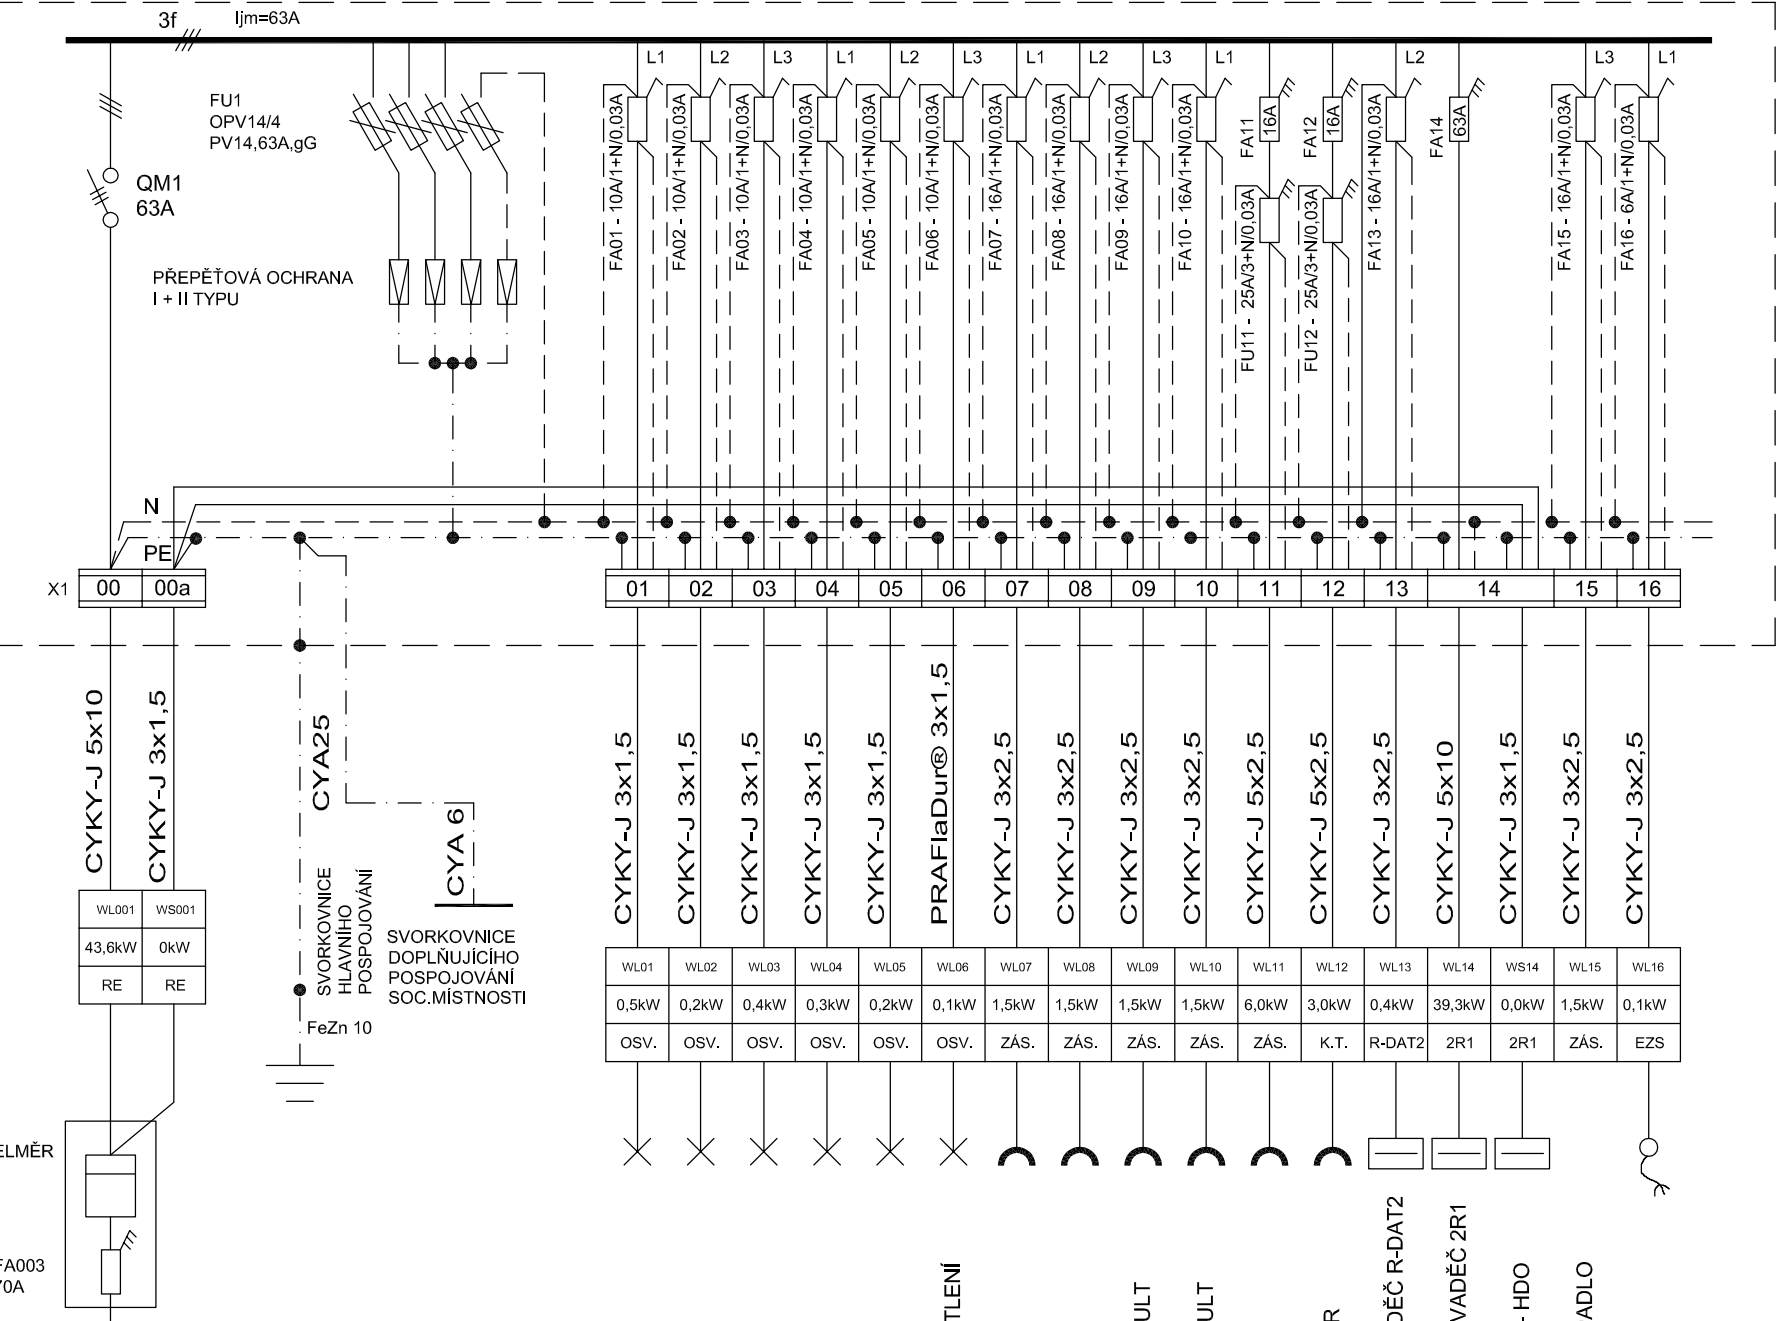


ROZVADĚČ HR-A - HLAVNÍ ROZVADĚČ OBJEKTU

- * NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 400/230V, stř. 50Hz, TN-S
- * OCHRANA: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- * TYP: PLASTOVÝ, IP41, 72mod.
- * INSTALOVANÝ PŘÍKON: CELKEM Pi = 56,6 kW
- * SOUDOBOST: $\beta = 0.77$
- * SOUDOBÝ PŘÍKON: Ps = 43,6 kW
- * VÝPOČTOVÝ PROUD: Iv = 66,3 A
- * PŘÍVOD: HOREM
- * VÝVODY: HOREM
- * ROZMĚRY: 430 x 735 x 128 (Š x V x H)
- * KOMPENZACE: NENÍ

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	PETR VLČEK Mar š. ŽUKOVA 420/20, MOST tel.: 603 957 712 e-mail: vimpuls@asound.cz	
PETR VLČEK	PETR VLČEK	JAROSLAVA KRAUSOVÁ		
INVESTOR: Město Bílina, Břežanská 50/4, 418 31 Bílina			ZAK. Č.: 22-1005	
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBEK: BÍLINA		REV. Č.: 0	
Stavební úpravy, vestavba a přístavba stávajícího objektu, Mírové náměstí 23/12, Bílina, p.č. 124, 125/1, 125/2, 125/3, k.ú. Bílina			FORMÁT: 2 A4	KOPIE:
			DATUM: 07/2022	
			STUPEŇ: DRS	
			MĚŘITKO:	
D.1.6 ELEKTROINSTALACE			VÝKRES Č.: E 09	
OBSAH: SCHÉMA ROZVADĚČE HR-A				

ROZVADĚČ 2R1 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU ADMINISTRATIVY

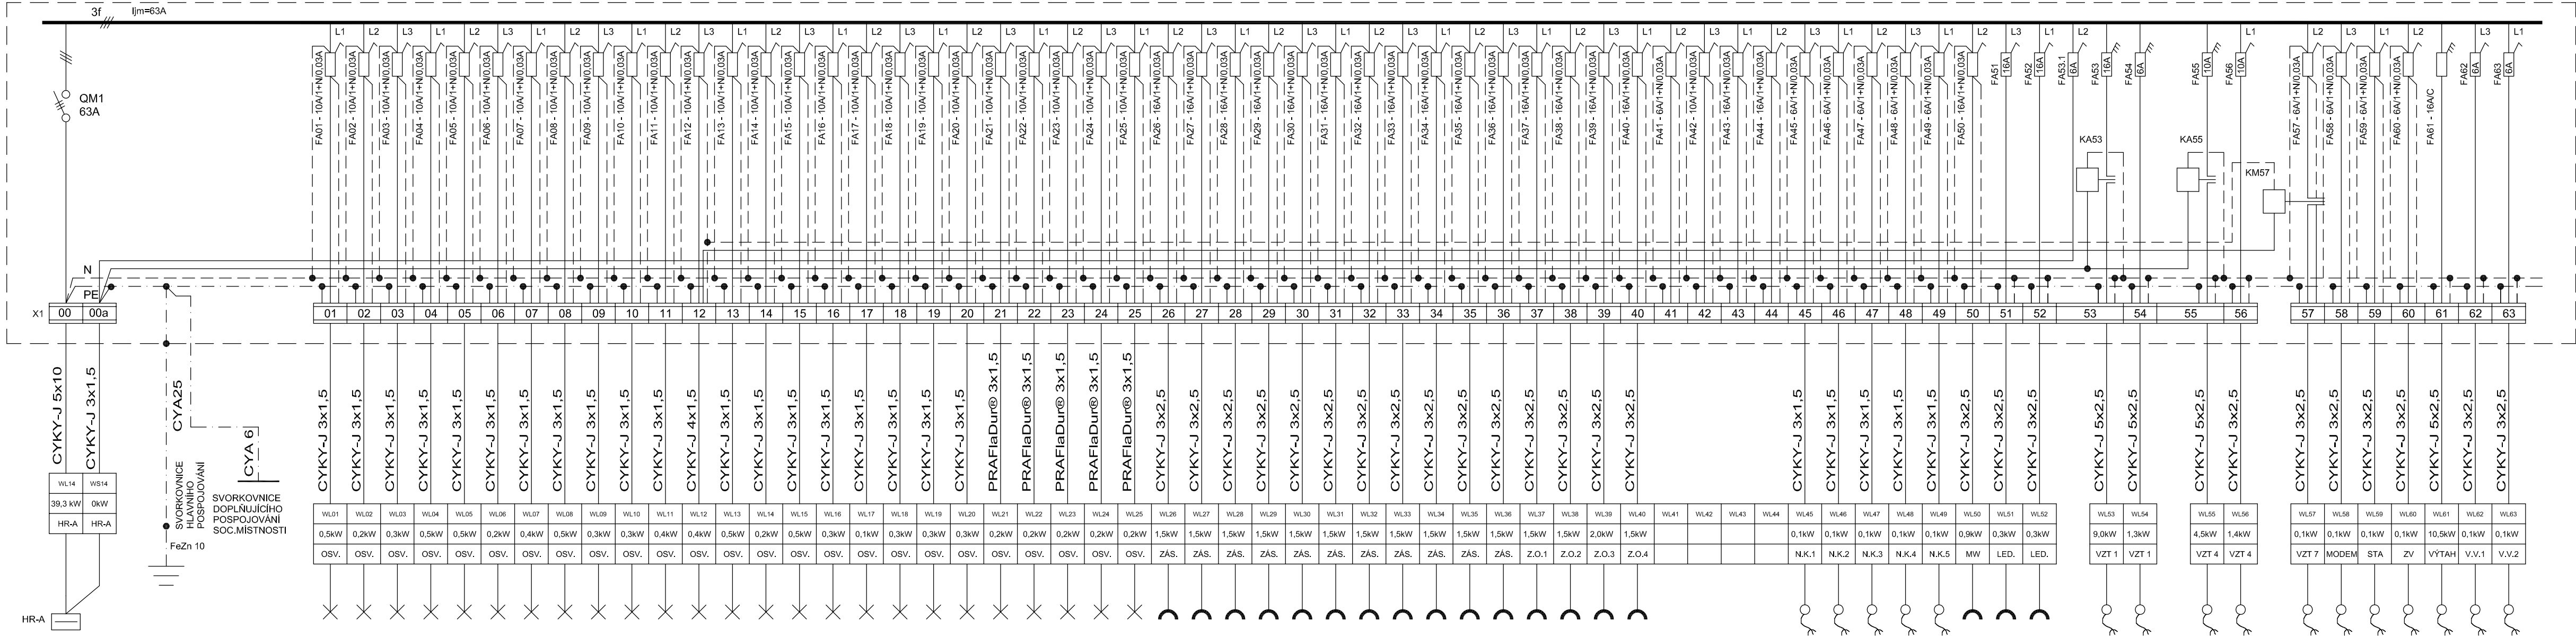

ROZVADĚČ 2R1 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU

- * NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 400/230V, str.50Hz, TN-S
- * OCHRANA: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- * TYP: PLASTOVÝ, IP31, 144mod.
- * INSTALOVANÝ PŘÍKON: CELKEM Pi = 60,4 kW
- * SOUDOBOST: β = 0,65
- * SOUDOBÝ PŘÍKON: Ps = 39,3 kW
- * VÝPOČTOVÝ PROUD: Iv = 59,7 A
- * PŘÍVOD: HOREM
- * VÝVODY: HOREM
- * ROZMĚRY: 560 x 984 x 120 (Š x V x H)
- * KOMPENZACE: NEJÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ


OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ


OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ</

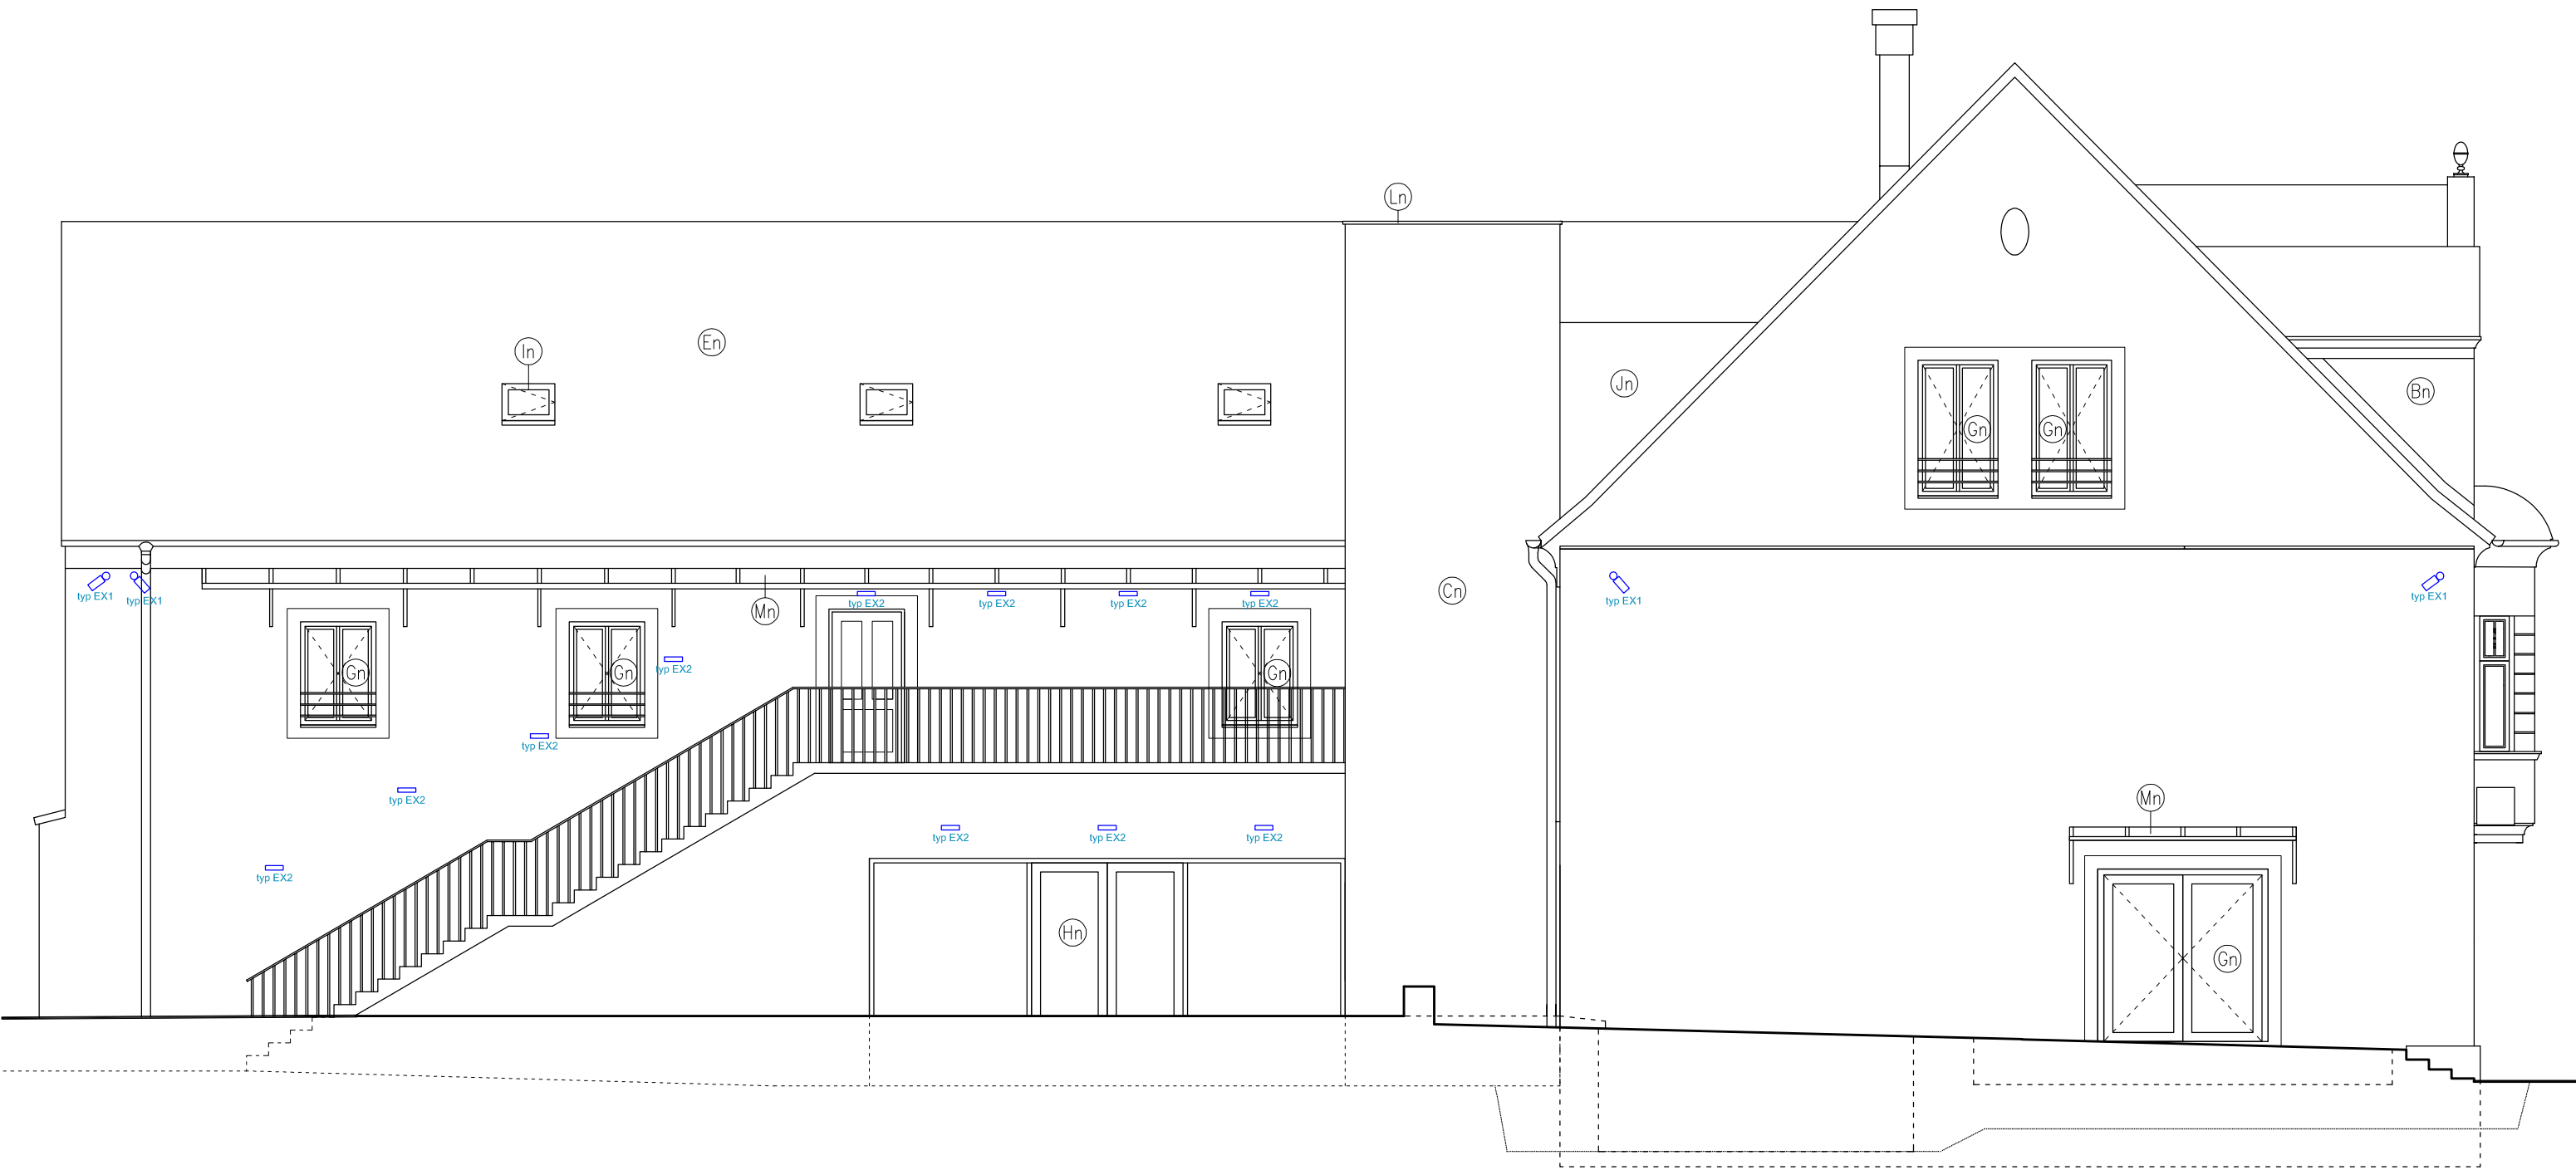

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	PETR VLČEK Mar š. ŽUKOVA 420/20, MOST tel.: 603 957 712 e-mail: vimpuls@asound.cz	
PETR VLČEK	PETR VLČEK	JAROSLAVA KRAUSOVÁ		
INVESTOR: Město Bílina, Břežanská 50/4, 418 31 Bílina				
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBEC: BÍLINA		ZAK. Č.: 22-1005	
AKCE: Stavební úpravy, vestavba a přístavba stávajícího objektu, Mírové náměstí 23/12, Bílina, p.č. 124, 125/1, 125/2, 125/3, k.ú. Bílina			REV. Č.: 0	
			FORMÁT: 2 A4	KOPIE:
			DATUM: 07/2022	
			STUPEŇ: DRS	
			MĚŘÍTKO: 1 : 125	
D.1.6 ELEKTROINSTALACE				
OBSAH: OSVĚTLENÍ - POHLED VÝCHODNÍ			VÝKRES Č.: E 11	

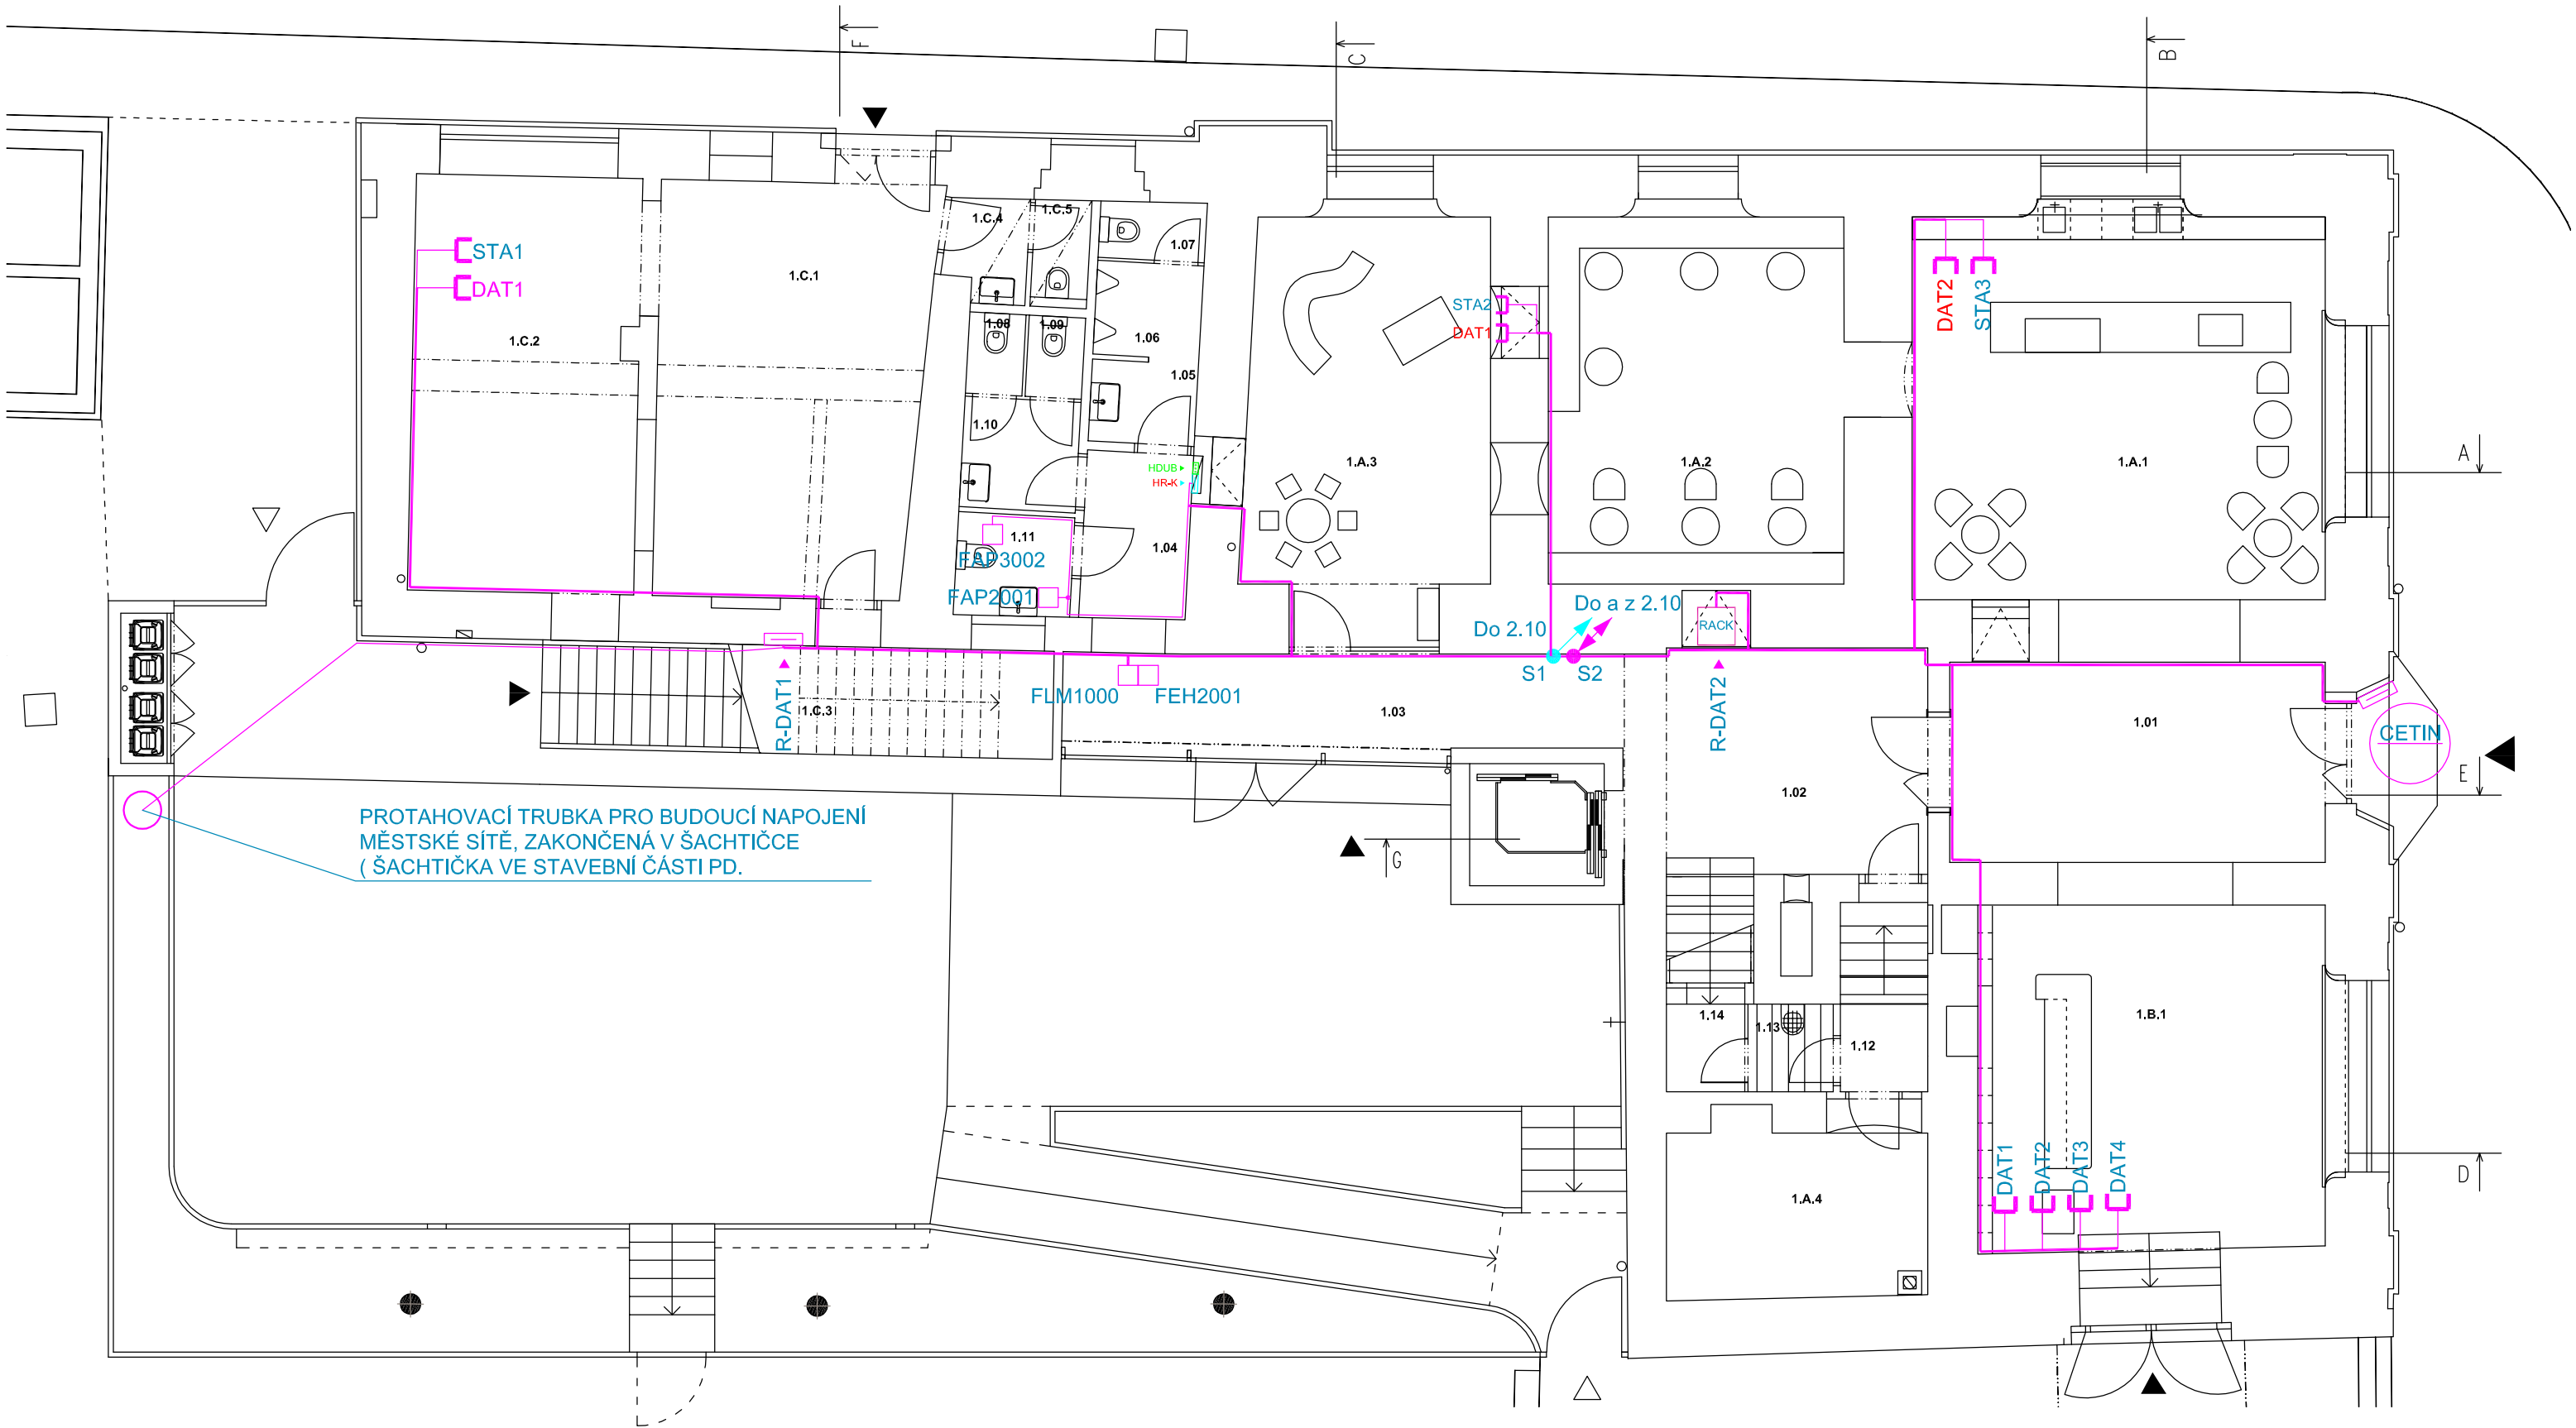


LEGENDA ZNAČEK:

STA — - TV+SAT ZÁSUVKY
DAT — - DATOVÉ ZÁSUVKY

D3/2 - POPIS SLABOPROUD - PRODEJNA
D3/2 - POPIS SLABOPROUD - KAVÁRNA
D3/2 - POPIS SLABOPROUD - OSTATNÍ

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	PETR VLČEK Mar š. ŽUKOVA 420/20, MOST tel.: 603 957 712 e-mail: vimpuls@asound.cz		
PETR VLČEK	PETR VLČEK	JAROSLAVA KRAUSOVÁ			
INVESTOR: Město Bílina, Břežanská 50/4, 418 31 Bílina			ZAK. Č.: 22-1005		
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBEC: BÍLINA		REV. Č.: 0		
Stavební úpravy, vestavba a přístavba stávajícího objektu, Mírové náměstí 23/12, Bílina, p.č. 124, 125/1, 125/2, 125/3, k.ú. Bílina			FORMÁT: 2 A4		KOPIE:
			DATUM: 07/2022		
			STUPEŇ: DRS		
			MĚŘÍTKO: 1 : 100		
			D.1.6 ELEKTROINSTALACE		
OBSAH: SLABOPROUD 1.NP			VÝKRES Č.: E 13		

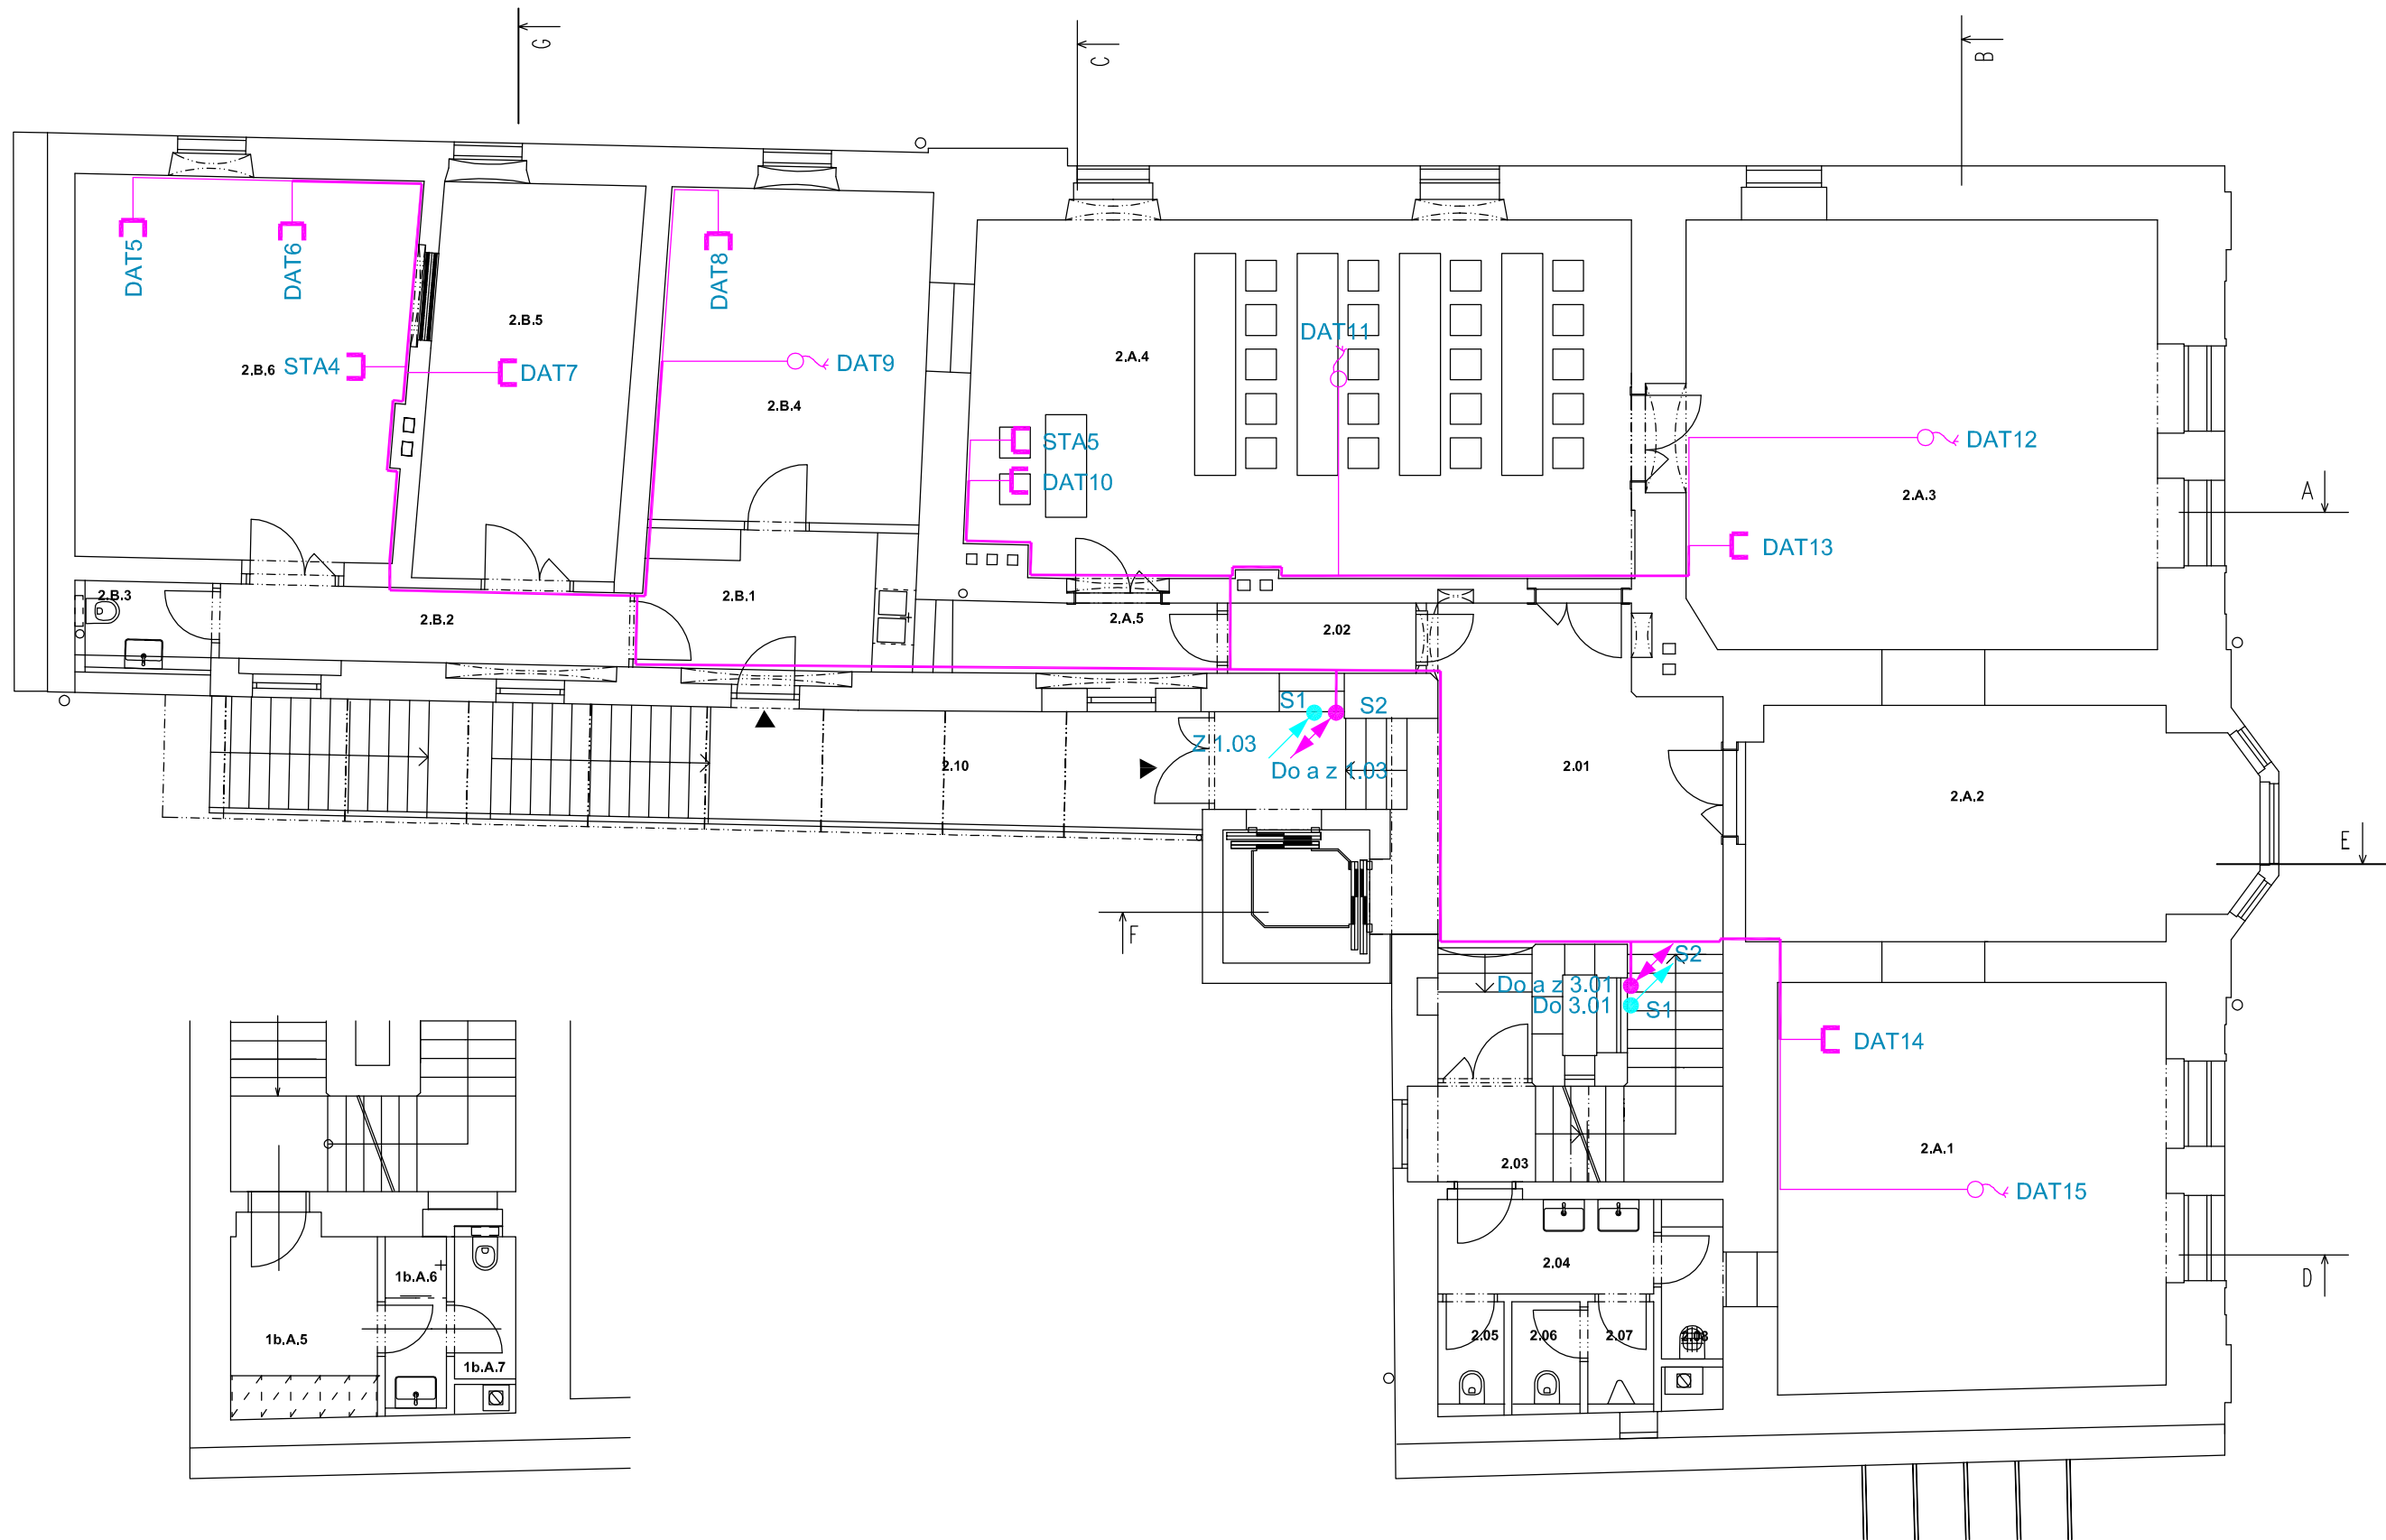


LEGENDA ZNAČEK:

STA — - TV+SAT ZÁSUVKY
DAT — - DATOVÉ ZÁSUVKY

— - STOUPACÍ VEDENÍ
D3/2 - POPIS SLABOPROUD - PRODEJNA
D3/2 - POPIS SLABOPROUD - KAVÁRNA
D3/2 - POPIS SLABOPROUD - OSTATNÍ

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	PETR VLČEK Mar š. ŽUKOVA 420/20, MOST tel.: 603 957 712 e-mail: vimpuls@asound.cz	
PETR VLČEK	PETR VLČEK	JAROSLAVA KRAUSOVÁ		
INVESTOR: Město Bílina, Břežanská 50/4, 418 31 Bílina			ZAK. Č.: 22-1005	
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBEC: BÍLINA		REV. Č.: 0	
Stavební úpravy, vestavba a přístavba stávajícího objektu, Mírové náměstí 23/12, Bílina, p.č. 124, 125/1, 125/2, 125/3, k.ú. Bílina			FORMÁT: 2 A4	KOPIE:
			DATUM: 07/2022	
			STUPEŇ: DRS	
			MĚŘÍTKO: 1 : 100	
D.1.6 ELEKTROINSTALACE				
OBSAH: SLABOPROUD 2.NP			VÝKRES Č.: E 14	

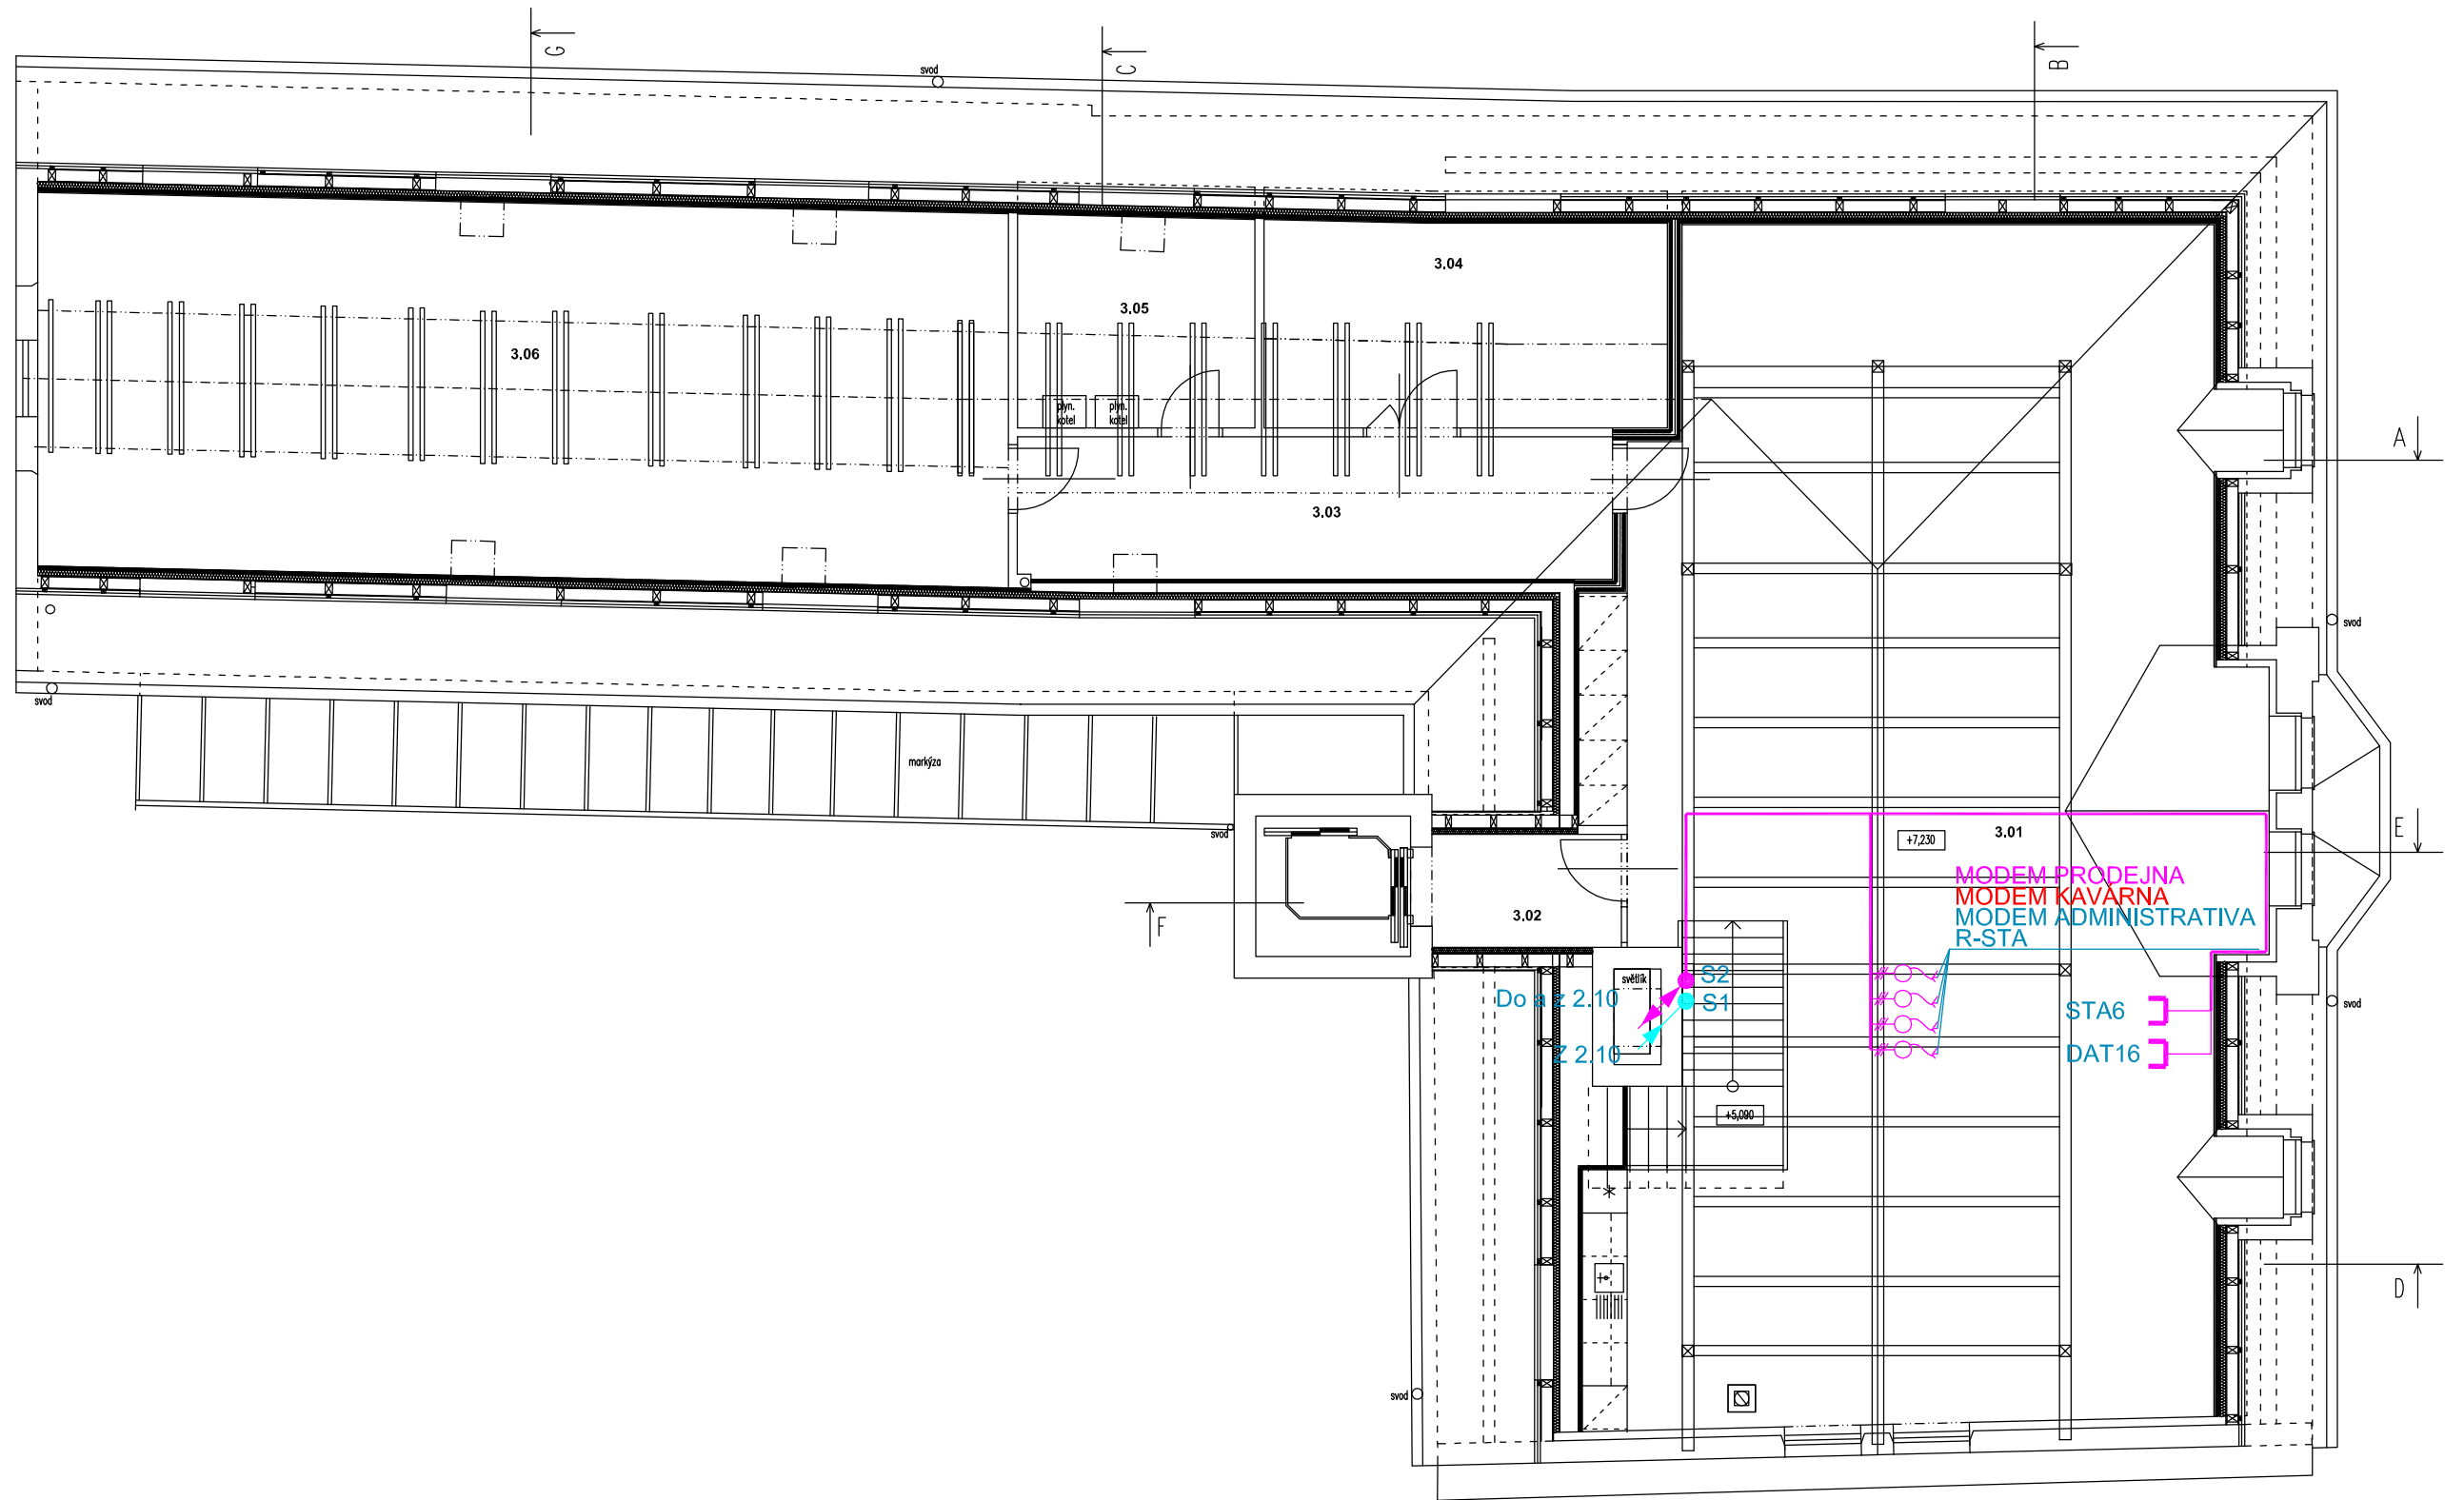


LEGENDA ZNAČEK:

STA — - TV+SAT ZÁSUVKY
DAT — - DATOVÉ ZÁSUVKY




- STOUPACÍ VEDENÍ
D3/2 - POPIS SLABOPROUD - PRODEJNA
D3/2 - POPIS SLABOPROUD - KAVÁRNA
D3/2 - POPIS SLABOPROUD - OSTATNÍ

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	PETR VLČEK Mar š. ŽUKOVA 420/20, MOST tel.: 603 957 712 e-mail: vimpuls@asound.cz	
PETR VLČEK	PETR VLČEK	JAROSLAVA KRAUSOVÁ		
INVESTOR: Město Bílina, Břežanská 50/4, 418 31 Bílina				
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBEC: BÍLINA		ZAK. Č.: 22-1005	
AKCE: Stavební úpravy, vestavba a přístavba stávajícího objektu, Mírové náměstí 23/12, Bílina, p.č. 124, 125/1, 125/2, 125/3, k.ú. Bílina			REV. Č.: 0	KOPIE:
			FORMÁT: 2 A4	
			DATUM: 07/2022	
			STUPEŇ: DRS	
D.1.6 ELEKTROINSTALACE			MĚŘITKO: 1 : 100	
OBSAH: SLABOPROUD 3.NP			VÝKRES Č.: E 15	

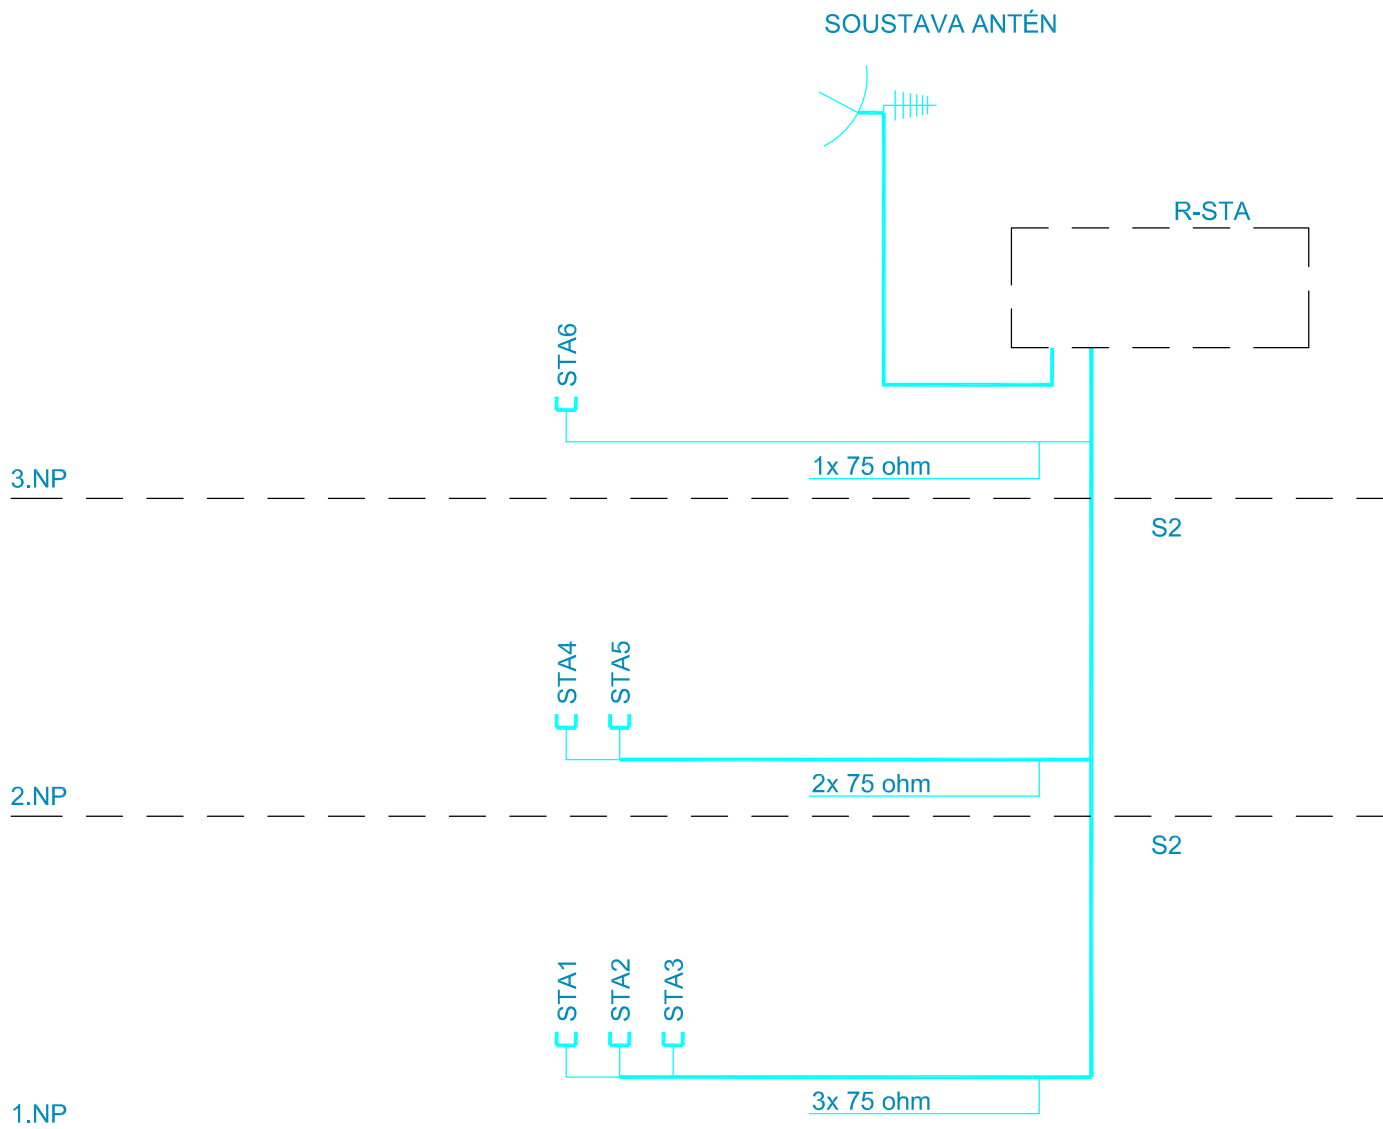

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Petr Vlček Marš. Žukova 420/20, Most tel.: 603 957 712 e-mail: vimpuls@asound.cz	
Petr Vlček	Petr Vlček	Jaroslava Krausová		
INVESTOR: Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina				
Kraj: Ústecký	Obec: Bílina		Zak. č.: 22-1005	
AKCE: Stavební úpravy, vestavba a přístavba stávajícího objektu, Mírové náměstí 23/12, Bílina, p.č. 124, 125/1, 125/2, 125/3, k.ú. Bílina			Rev. č.: 0	
			Formát: 1 A4	KOPIE:
			Datum: 10/2022	
			Stupeň: DRS	
D.1.6 Elektroinstalace			Měřítko:	
Obsah: SCHÉMA ROZVODU STA			Výkres č.: E 16	

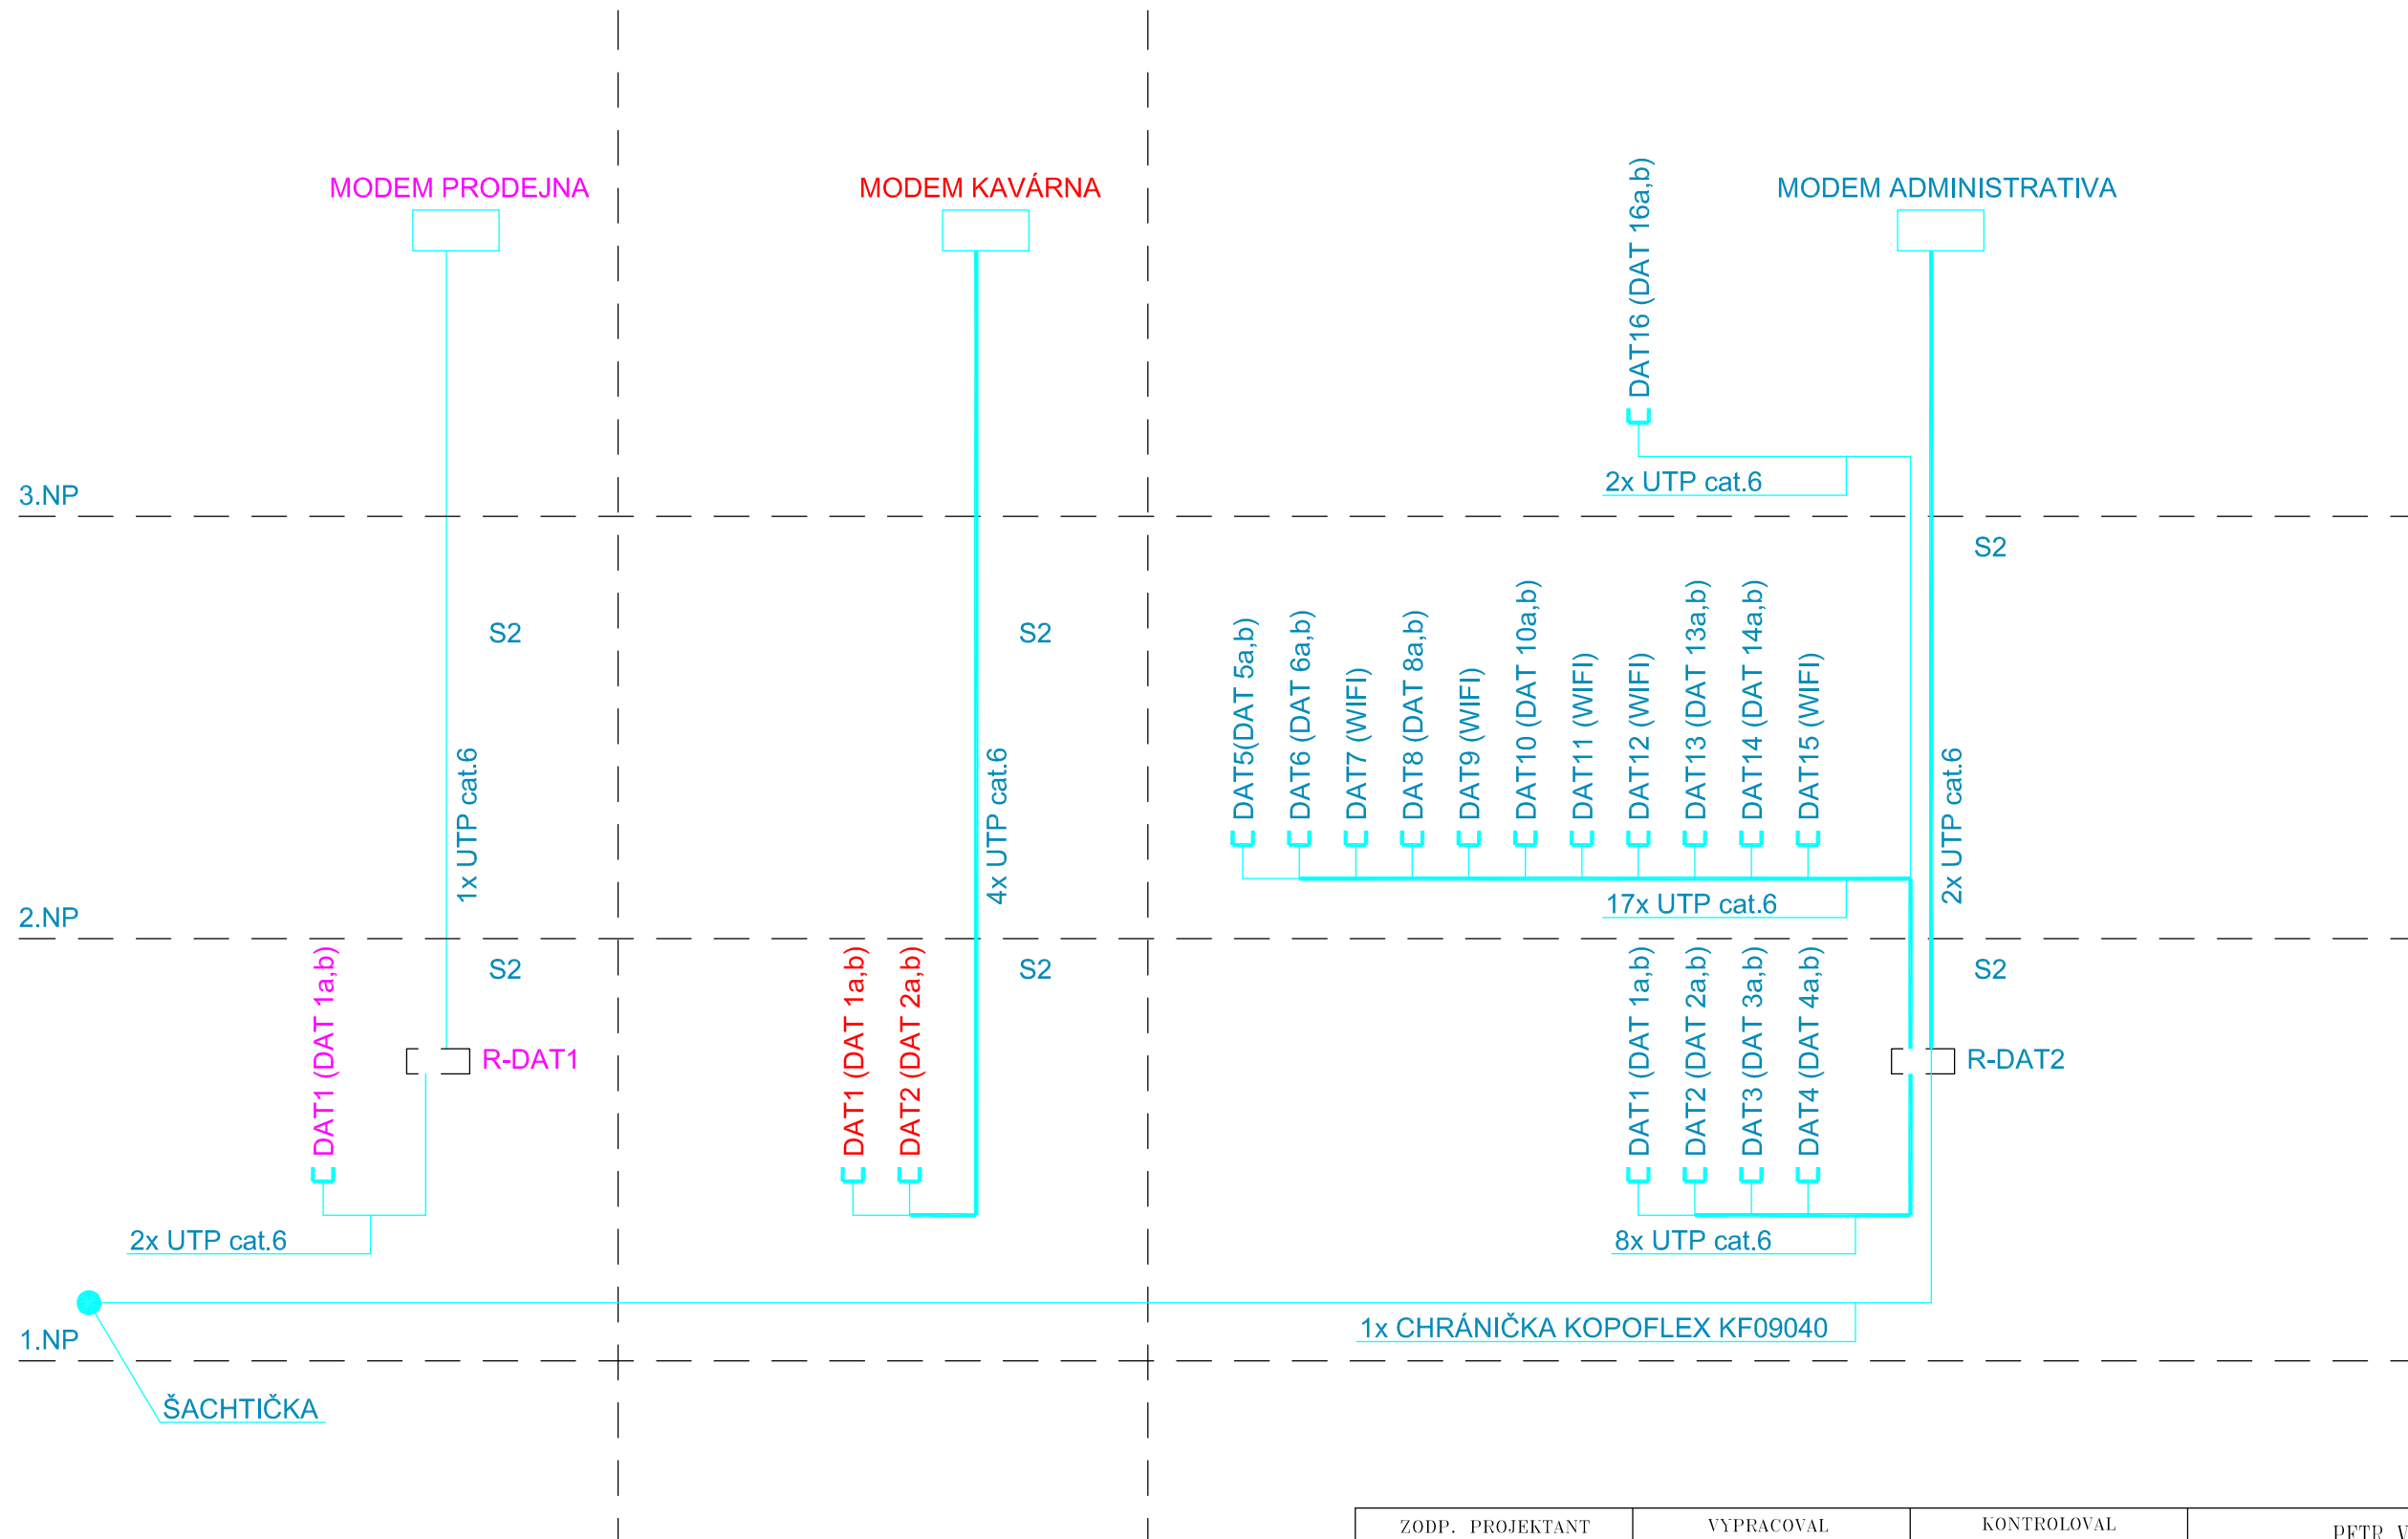

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	PETR VLČEK Mar š. ŽUKOVA 420/20, MOST tel.: 603 957 712 e-mail: vimpuls@asound.cz	
PETR VLČEK	PETR VLČEK	JAROSLAVA KRAUSOVÁ		
INVESTOR: Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina			ZAK. Č.: 22-1005	
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBEC: BÍLINA		REV. Č.: 0	
Stavební úpravy, vestavba a přístavba stávajícího objektu, Mírové náměstí 23/12, Bílina, p.č. 124, 125/1, 125/2, 125/3, k.ú. Bílina			FORMÁT: 1 A4	KOPIE:
			DATUM: 10/2022	
			STUPEŇ: DRS	
			MĚŘITKO:	
D.1.6 ELEKTROINSTALACE			VÝKRES Č.: E 17	
OBSAH: SCHÉMA ROZVODU DAT				