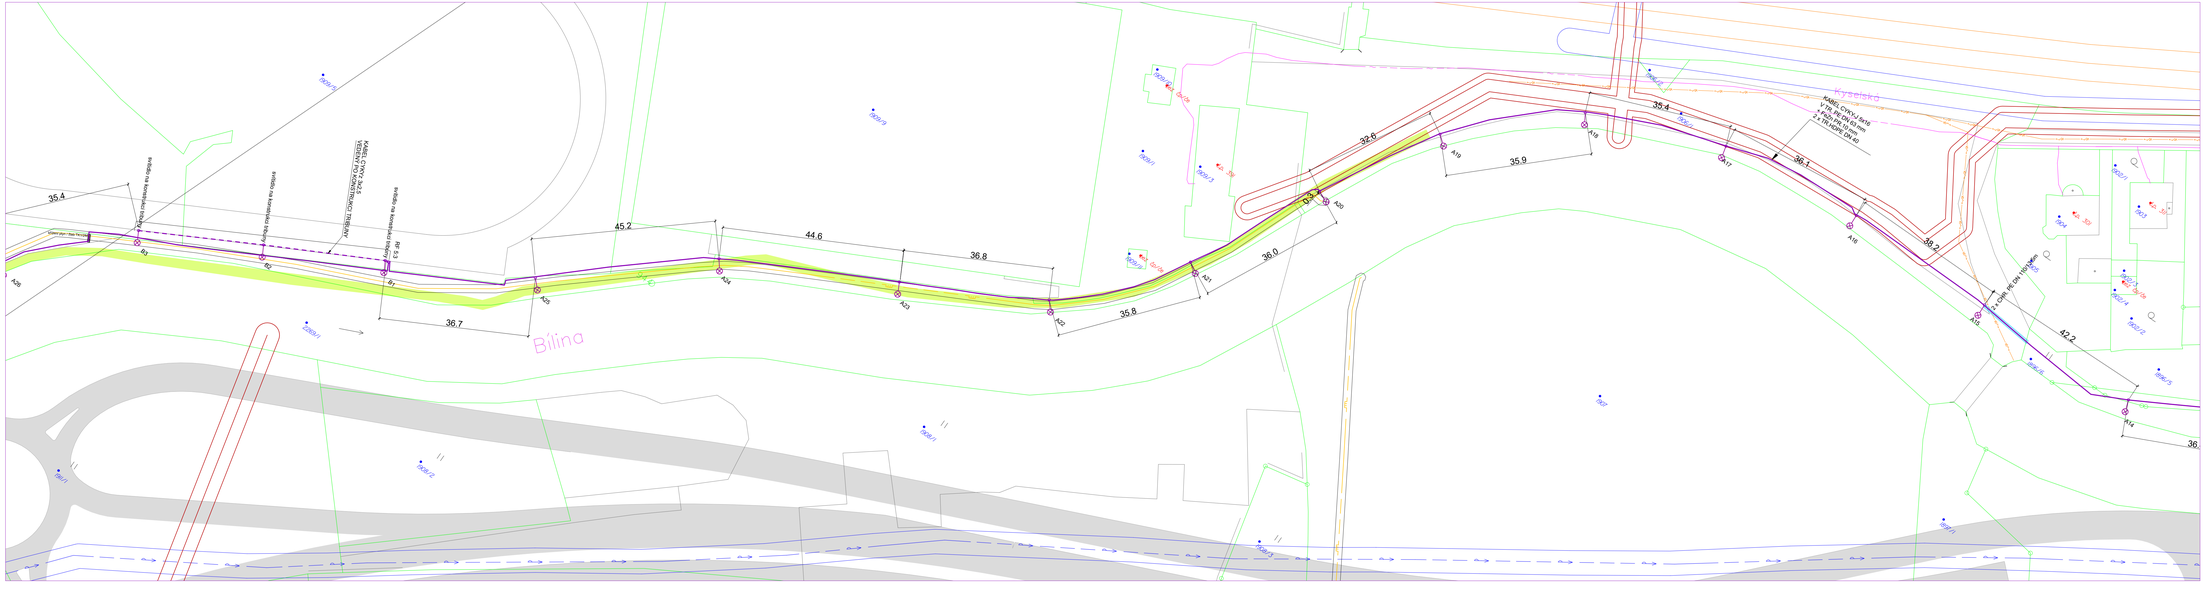

LEGENDA SÍTÍ STÁVAJÍCÍCH:

- STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ ŘAD
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘAD
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD STL
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ VN
- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ SÍTĚ
- STÁVAJÍCÍ KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

LEGENDA SÍTÍ NOVÝCH:

- B1 - B3 — DRŽÁK SVÍTIDEL S NAVAŘENOU PLOCHOU PRO PŘIPEVNĚN PÁSKOU BANDIMEX; SVÍTIDLO LED DLE STANDARDŮ PRO VO M. BÍLINA S CHAR. PRO CYKLOSTEZKY, 2700°K, 16,2 W
- A1 - A29 — STOŽÁR SADOVÝ VÝŠKY 5 M NAD ZEMÍ S NÁTĚREM V BARVĚ RAL7012 A OCHR. MANŽETOU; SVÍTIDLO LED DLE STANDARDŮ PRO VO M. BÍLINA S CHAR. PRO CYKLOSTEZKY, 2700°K, 16,2 W; STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE JEDNOPOJISTKOVÁ V KRYTÍ MIN. IP23
- KABEL CYKY-J 5X16 PRO VO V TR. PE DN 63; FAŽe pr. 10 mm V CELÉ DÉLCE TRASY VO; 2 x TRUBKA HDPE PRO MĚSTSKOU OPTICKOU SÍŤ
- 5 x NOVÁ ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ VO; PLASTOVÝ PILÍŘ VELIKOSTI RF 5/3

POZNÁMKA:

1. PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDOU PROTOKOLÁRNĚ VYTYČENY VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
2. V TRASE VO BUDOU ZALOŽENY HDPE TRUBKY DN 40 PRO MĚSTSKOU OPTICKOU SÍŤ - 2 KS
3. ŠÍŘKA KABELOVÉ RÝHY VO - 35 CM
5. VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU V MÍSTECH SOUBĚHU A KOLIZE S OSTATNÍMI INŽ. SÍTĚMI PROVÁDĚNY VÝHRADNĚ RUČNĚ
6. V BLÍZKOSTI STROMŮ BUDE TRASA KABELŮ PROVEDENA PROTLAKY

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : NN : 1PEN AC, 50Hz, 400/230 V/TN-C
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM-OBECNĚ
- NN : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍ TN-C DO 1000V, - DLE ČSN 33 2000-4-41, čl. 413.1.3.

VNĚJŠÍ VLIVY OKOLÍ DLE ČSN 33 2000-5-51: AB8+AD3

PROSTOR Z HLEDISKA ÚRAZU EL. PROUDEM: NEBEZPEČNÝ - DLE ČSN 33 2000-4-41
OCHRANNÉ PÁSMO: 1M PO OBOU STRANÁCH KABELU, DLE: 46, ZÁK. 458/2001

Autorizovaný inženýr: Ing. Jiří Vítek	Vypracoval: Ing. Marie Krejčí	Kontroloval: Ing. Jiří Vítek	Ing. Marie Krejčí Tetčická 473/57, 664 47 Šlapanice IČO: 10198783 tel.: 733545511, email: krejcimarie@gmail.com
Investor: Město Bílina, Břežánská 504/1, 41831 Bílina			Formát: 6 A4
BÍLINA - OSVĚTLENÍ CHODNÍKU PODÉL ŘEKY MEZI UL. ŠKOLNÍ A KYSELSKÁ			Datum: 10/2023 Účel: DÚR + PDPS Čís. zak.: 15/2023
SITUACE VO Č. 2			Měřítko: 1:500 Čís.přílohy: D 02