


Demolice zemědělské stavby na par. č. st. 2163, B. Němcové, Bílina

	Název	Adresa	Kontakt	Číslo stanoviska
01.	Gridservices s.r.o.	Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem	info@gridservis.cz 532 221 111	5001951137
02.	ČEZ Distribuce, a.s.	Teplická 874/8 405 49 Děčín	info@cezdistribuce.cz 840 840 840	1104571926
03.	ČEZ Distribuce, a.s. souhlas s OP	Teplická 874/8 405 49 Děčín	info@cezdistribuce.cz 840 840 840	1104573387
04.	Městský úřad Bílina OSÚaŽP souhrnné vyjádření ŽP	Břežanská 50/4 418 31 Bílina	klimova@bilina.cz 417 810 873	MUBI 31300/2019
05.	Městský úřad Bílina OSÚaŽP ochrana ovzduší	Břežanská 50/4 418 31 Bílina	drabkova@bilina.cz 417 810 874	MUBI 34054/2019
06.	Městský úřad Bílina OSÚaŽP odpadové hospodářství	Břežanská 50/4 418 31 Bílina	klimova@bilina.cz 417 810 873	MUBI 30502/2019



Hana Lejsková
Pod Resslem 1990/10
43401 Most

naše značka
5001951137

vyřizuje
Ing. Dana Svobodová

datum
15.07.2019

Věc:

**Demolice zemědělské stavby na par. č. st. 2163
v ulici B. Němcové, Bílina.**
K.ú. - p.č.: Bílina-2163,2164

Stavebník: Město Bílina, Břežanská 50/4, 41801 Bílina

Účel stanoviska: Odstranění stavby

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území se nacházejí:
STL plynovod a přípojka

- před zahájením stavby BUDE PROVEDENO vytyčení PZ viz.odst.3, během stavby kontrola PZ - poskytnutý zakres sítí je pouze ORIENTAČNÍ

- v ochranném pásmu STL plyn. zařízení (1 m na každou stranu) nebudou umístovány základy staveb, budov; podezdívky, patky; pilíře; prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu; PZ musí být volně přístupné

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu a přípojek. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Za předpokladu zachování provozu plynovodní přípojky (PP):

S demolicí objektu souhlasíme za dodržení následujících podmínek:

- Před započatím demoličních prací musí být ukončen odběr zemního plynu, toto projednejte u svého obchodníka.
- Demontáž plynoměru projednejte na zákaznických centrech innogy: <http://www.innogy.cz/kontakty/> Bez předchozího projednání bude manipulace s obchodním měřidlem považována za neoprávněnou.
- Po demontáži plynoměru bude PP zaslepena zátkou na HUP. Odběrné plynové zařízení (OPZ), které je v majetku majitele objektu bude odplyněno a demontováno.
- V prostoru 1 m od PP bude demolovaná stěna rozebrána ručně za použití ručních nástrojů a s maximální opatrností, nesmí dojít k poškození PP.
- Případné poškození bude posouzeno jako porušení energetického zákona 458/2000 Sb. Způsob ochrany PP navrhuje projektant stavby.
- Po odstranění zdiva objektu zajistí stavebník ochranu PP proti poškození, povětrnostním vlivům, neoprávněné manipulaci a to do doby, než bude vybudován nový pilíř HUP/nika.

Za předpokladu ukončení provozu plynovodní přípojky (PP):

S demolicí objektu souhlasíme za dodržení následujících podmínek:

- Před zahájením demolice objektu musí být projednáno trvalé ukončení provozu plynovodní přípojky. Kontaktní

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

osoba pro projednání je: <http://www.gridservices.cz/ds-kontaktni-system/> (Stanovisko ke stavbě plynárenského zařízení)

- Před provedením zrušení PP musí být ukončen odběr zemního plynu, toto projednejte u svého obchodníka.
- Demontáž plynoměru projednejte na zákaznických centrech innogy: <http://www.innogy.cz/kontakty/> Bez předchozího projednání bude manipulace s obchodním měřidlem považována za neoprávněnou.
- Demolice objektu může být zahájena až po provedení odpojení plynovodní přípojky!

Toto stanovisko platí pouze pro demolici objektu.

Novou výstavbu projednejte samostatným stanoviskem podáním žádosti na portálu Distribuce plynu online: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební

činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001951137 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.


Probocková

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Ing. Dana Svobodová
Technik externích požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy
+420475325261
dana.svobodova@innogy.com

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Orientační zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele


Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001951137 ze dne 15.07.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Bílina, Břežánská 50/4, 41801 Bílina. K.ú.: Bílina-2163,2164.

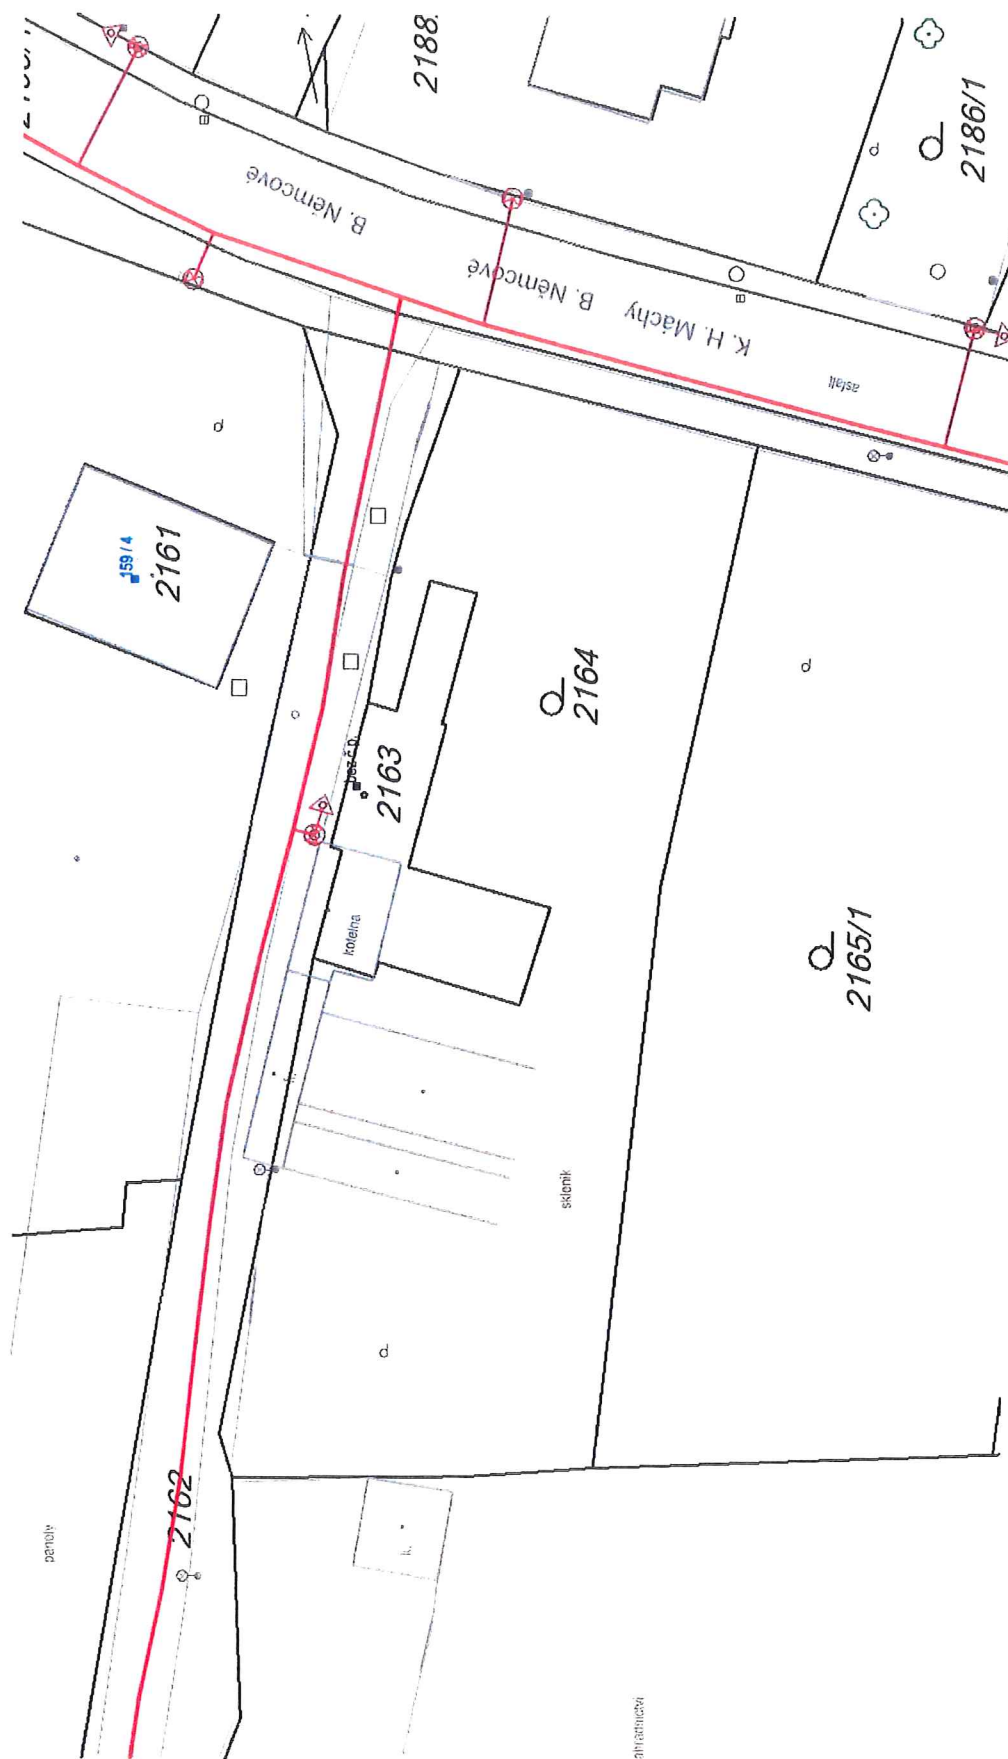

Legenda:

linie plynovodu	NTL	STL	VTL	WTL	nefunkční	plánovaná stavba před realizací	ve výstavbě, neuvedeno do provozu	regulační stanice	ochranné zařízení	kabel	elektropřípojka	kabel protikorozi ochrany	anodové uzemnění	stanice katodové ochrany	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

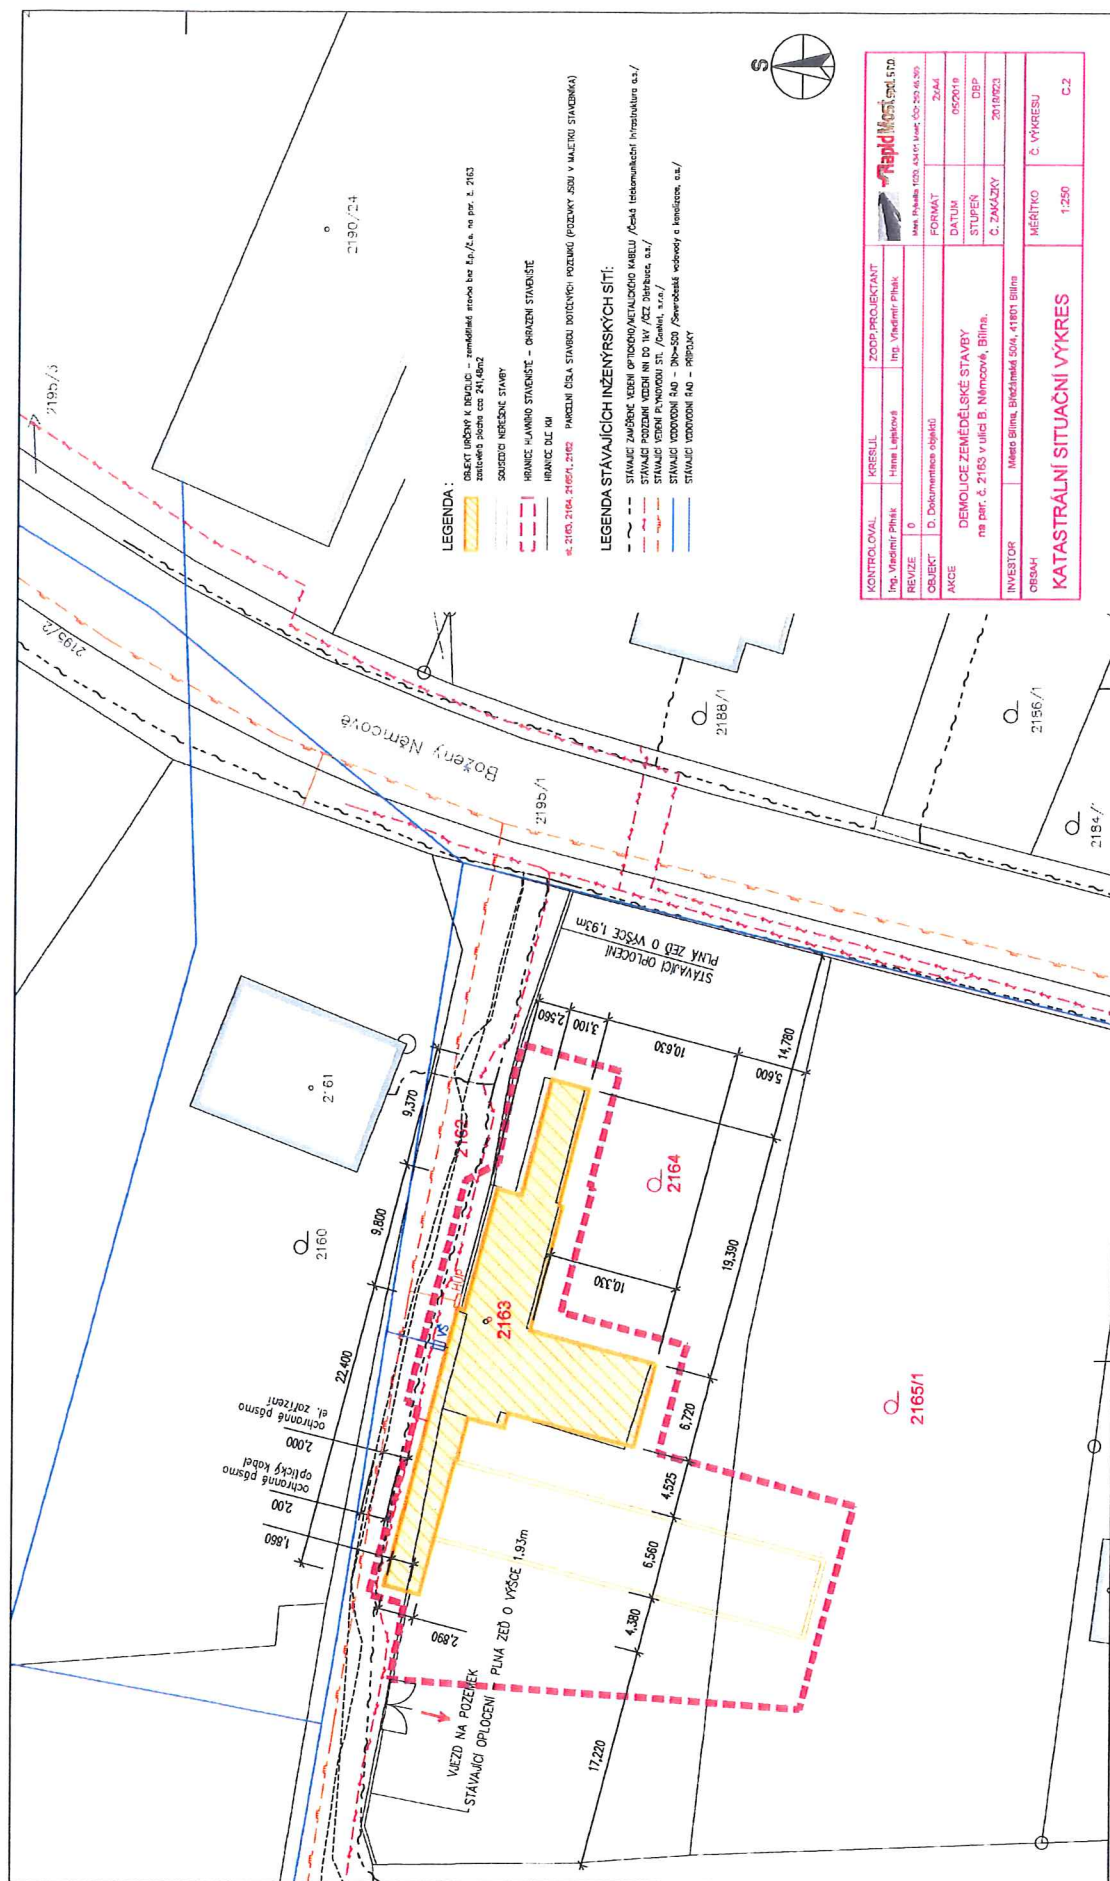



Hana Lejsková
Pod Resslem 1990/ 10
434 01 Most

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
	č. stanoviska 1104571926	Jindřich Hrneček / 800 850 860	Louny 16. 7. 2018

Vyjádření k demolici

Vážená paní Lejsková,

dovolte nám, abychom reagovali na Váš požadavek ze dne 20. 6. 2019, ve kterém nás žádáte o vyjádření ke stavbě „Demolice zemědělské stavby na par. č. st. 2163 v ulici B. Němcové, Bílina“, investor Město Bílina.

Objekt není připojen na el. síť. Ke stavbě jsme vydali souhlas s prováděním činnosti v ochranném pásmu našich vedení číslo stanoviska 1104573387.

Při splnění podmínek z výše uvedeného stanoviska nemáme námitky proti demolici objektu.

Platnost vyjádření je jeden rok od data vydání.

V případě nutnosti nás můžete kontaktovat na naší Zákaznické lince 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, při hovoru s operátorem uvádějte laskavě naši značku ze záhlaví dopisu.

S pozdravem


 **ČEZ Distribuce, a. s.**
 Děčín, Děčín IV-Podmokly
 Teplická 874/8
 PSČ 405 02
 IČ: 247 20 035 13

Ing. Vladimír Koteň
vedoucí oddělení Správa energetického majetku Sítě Sever
ČEZ Distribuce, a. s.

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 800 850 860,
 Linka pro hlášení poruch: 800 850 860 | e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz |
 IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
 v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
 zaslací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00



Hana Lejsková
Pod Resslem 1990/ 10
434 01 Most

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESŁÁNÍ / DNE
	č. stanoviska 1104573387	Jindřich Hrneček / 800 850 860	Louny 16. 7. 2019

Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení.

Vážená paní Lejsková,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 21. 6. 2019, ve které nás žádáte o vydání stanoviska k umístění stavby demolice objektu a k provádění souvisejících činností v ochranném pásmu el. zařízení v našem majetku.

Ze zaslaných podkladů je zřejmé, že stavba:

1. Název stavby: Demolice zemědělské stavby na par. č. st. 2163 v ulici B. Němcové, Bílina
2. Parc. číslo: 2162
3. Kat. území: Bílina (604208)
4. Investor: Město Bílina
5. Předložené podklady: koordinační situace, žádost
6. Sdělení o existenci sítí DSO: 101121576

a s ní související činnosti zasahují do ochranných pásem zařízení, která jsou v majetku naší společnosti:

Typ zařízení: kabelové vedení
SJZ: DS-NN-100024-UU0001 Bílina-provozní obec
Napěťová hladina: 0,4 kV

Sděluje Vám, že udělujeme **souhlas** s prováděním činností zasahujících do ochranného pásma předmětného el. zařízení.

Povoleny činnosti *): 1, 2, 3, 4

*) Legenda povolených činností:

- | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 – stavební práce | 2 – zemní práce | 3 – kácení a prořez |
| 4 – umístění stavby | 5 – skladování hořlavin | 6 – skladování výbušnin |

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 800 850 860,
Linka pro hlášení poruch: 800 850 860 | e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz |
IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

14. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
15. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.

Náš souhlas s činností v OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT services, a. s. a Telco Pro Services, a. s.

Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto rozhodnutí o udělení souhlasu nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

V případě nutnosti nás můžete kontaktovat na naší Zákaznické lince 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, při hovoru s operátorem uvádějte laskavě naši značku ze záhlaví dopisu.

S pozdravem


**ČEZ Distribuce, a. s.**
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PŠČ 405 02
IČ: 247 29 035 13

Ing. Vladimír Koten
vedoucí oddělení Správa energetického majetku Sítě Sever
ČEZ Distribuce, a. s.

Příloha

podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
 - b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
 - e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

16-07-2019



MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Břežanská 50/4, 418 31 Bílina

Spis. zn.: MUBI 30147/V-102/2019/KI
Č.j.: MUBI 31300/2019
Vyřizuje: Pavla Klímová
Telefon: 417 810 873
E-mail: klimova@bilina.cz

Vážená paní
Hana Lejsková

Pod Resslem 1990/10
434 01 MOST

Datum: 08.07.2019

„Demolice zemědělské stavby na par. č. st. 2163, B. Němcové, Bílina“ – souhrnné vyjádření oddělení ŽP

Městský úřad Bílina, odbor stavebního úřadu a životního prostředí obdržel dne 25.06.2019 Vaši žádost o vyjádření na výše uvedenou stavbu pro účely odstranění stavby. K žádosti byla doložena dokumentace bouracích prací (zak.č. 2019/923, výkres č. D, z 05/2019) od společnosti Rapid Most spol. s r.o., Marš. Rybalka 1020, 434 01 Most, IČ: 25045393, zpracovaná paní Hanou Lejskovou, Pod Resslem 1990/10, 434 01 Most. Investorem stavby je Město Bílina, Břežanská 50/4, 418 31 Bílina, IČ: 00266230.

Projektová dokumentace řeší demolici zemědělské stavby bez popisného a orientačního čísla, je situována při západním okraji obce Bílina, městská část Mostecké Předměstí, na pozemku p.č. 2163, 2164, 2165/1 a 2162 v k. ú. Bílina. Objekt je doplňkovou stavbou hlavní budovy popisného čísla 192 na pozemku 2166 k. ú. Bílina. Stavba je situována při severní hranici parcely 2163, 2164 a zasahuje také do parcely číslo 2162 k. ú. Bílina. Okolní terén tvoří zatravněné a zpevněné plochy. K hlavní budově náleží čtyři skleníky a betonová podsada již demontovaného skleníku. Dotčené pozemky jsou v majetku stavebníka, ve správě Městských technických služeb Bílina, příspěvková organizace, Teplická 899, 418 01 Bílina, IČ: 70885222. Jedná se o demolici samostatně stojícího dvoupodlažního objektu s přílehlými skleníky. Objekt je dnes již minimálně využíván, postupem času chátrá a tomu odpovídá i jeho technický stav. Stávající skleníky jsou dlouhodobě nefunkční, skleněné zastřešení je v dezolátním stavu, objekt se celkově nachází v zchátralém stavu. Stavba nebude mít žádné požadavky na podmiňující stavby a jiná opatření, stejně tak nebude mít žádné věcné ani časové vazby na okolní investice. Před zahájením bouracích prací bude požádáno o odpojení z distribuční soustavy. Stavba se nenachází v záplavovém a v poddolovaném území. Podrobné řešení je uvedeno v projektové dokumentaci.

Městský úřad Bílina, odbor stavebního úřadu a životního prostředí vydává **souhlasné stanovisko pro potřeby řízení o odstranění stavby**, za předpokladu splnění následujících podmínek:

Stanovisko orgánu ochrany přírody – nejsme dotčeným orgánem;

Odpadové hospodářství - jsme dotčeným orgánem. V souladu s § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, bylo nutné si vyžádat **závazné stanovisko** z hlediska nakládání s odpady. Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady byla přijata dne 25.06.2019 pod spis. zn.: MUBI 28545/2019. Závazné stanovisko se vydává k záměru, umístění stavby, ke změně využití území, k povolení stavby a k řízením podle zvláštního právního předpisu;

Státní správa lesů – nejsme dotčeným orgánem;

Ochrana ovzduší - projektová dokumentace řeší odstranění objektu zemědělské stavby. V souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je nutné si k demoličním pracím – zdroj tuhých znečišťujících látek vyžádat **závazné stanovisko** orgánu ochrany ovzduší (Městský úřad Bílina, odbor stavebního úřadu a životního prostředí). Závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší se vydává k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu;

Zemědělský půdní fond – nebude stavbou dotčen;

Vodoprávní úsek - nejsme dotčeným orgánem.

Toto vyjádření nenahrazuje povolení nebo souhlasy potřebné podle jiných právních předpisů. Projednání podmínek se správci jednotlivých inženýrských sítí případně majiteli zasažených pozemků nespadá do kompetence odboru stavebního úřadu a životního prostředí.

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA
odbor stavební úřad a životní prostředí
ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Břežanská 50/4, 418 31 Bílina



Ing. Helena Volfová
vedoucí oddělení životního prostředí

Příloha:

- žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA – Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

Spis.zn.: MUBI 32276/2019/Dr
Č.j.: MUBI 34054/2019
Vyřizuje: oprávněná úřední osoba:
Bc. Dagmar Drábková
Tel.: 417 810 874
E-mail: drabkova@bilina.cz

Paní
Hana Lejsková – nar. 1971

Pod Resslem č.p. 1990/10
434 01 MOST

V Bílině 20.08.2019

**Závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší k provedení stavby stacionárního zdroje
neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší.**

Městský úřad Bílina, odbor stavebního úřadu a životního prostředí jako správní orgán příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), § 11 odst. 1 a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, **vydává** v souladu s § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší

souhlasné závazné stanovisko

k provedení stavby stacionárního zdroje znečišťování ovzduší
neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší.

Závazné stanovisko je vydáváno na základě žádosti paní Hany Lejskové, nar. 26.09.1971, Pod Resslem 1990/10, 434 01 Most, zmocněné společností Rapid Most s.r.o., IČ: 25045393, Marš. Rybalka 1020, 434 01 Most. Investorem stavby je Město Bílina, které zastupuje na základě plné moci ze dne 20.06.2019 společnost Rapid Most spol. s.r.o. Závazné stanovisko je vydáváno podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší pro stacionární zdroj znečišťování ovzduší neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší, a to:

„Demoliční práce – zdroj tuhých znečišťujících látek“

Popis zdroje znečišťujících látek:

Předmětem závazného stanoviska jsou demoliční práce – zdroj tuhých znečišťujících látek vznikající v rámci stavby „Demolice zemědělské stavby na p.p.č. 2163 k.ú. Bílina, v ulici B. Němcové“. Jedná se o demolici, dnes již minimálně využívaného objektu ve správě Městských technických služeb Bílina. Řešený objekt je dvoupodlažní nepodsklepená stavba s dodatečně přistavěnou jednopodlažní přístavbou, která byla využívána jako přípravná sadba a výpěstků. Na hlavní stavbu přímo navazují 4 nefunkční skleníky. V části stavby byla umístěna kotelna zajišťující vytápění přilehlých skleníků. Předpokládá se vznik odpadů zejména – cihly, beton, dřevo, sklo. V prostoru staveniště bude umístěn kontejner či jiné nádoby na demoliční suť. Pokud nebude odkládán do kontejneru na stavební odpad, bude průběžně odvážen. Materiály určené k dalšímu využití budou skladovány odděleně.

Závazné stanovisko se vydává s následujícími podmínkami:

Při demoličních pracích bude dodržováno:

- při rozrušování konstrukcí (demolici) používat skrápění nebo odsávání, při řezání používat stroje se skrápěním, smáčet pracovní plochu a při odsávání používat vaky na prach,
- skrápění celého staveniště je nutné provést 1 hodinu před započatím demoličních prací,
- provádět pravidelné čištění staveništních ploch a komunikací, a to zásadně za mokra,
- při nakládce a vykládce minimalizovat spádové výšky,
- pro manipulaci se suť a sypkými odpady používat uzavřené shozy,
- při postupném odvážení odpadu ze stavby odstranit přednostně jemnou suť a suché materiály, až později hrubší části a vlhký materiál,
- všechna vozidla převážející sypké materiály zakrýt nebo zachovat alespoň 61 cm volného vertikálního prostoru mezi horní hranou nákladu a horní hranou korby,
- v případě využití drtícího zařízení oddělit toto zařízení od okolí plachtou či jinou ochranou, která bude minimalizovat únik prachových částic do okolí,
- průběžně sledovat prašnost v areálu,
- veškeré odpady – stavební suť apod., které nebudou ihned předány oprávněné osobě, umístit na závětrnou stranu a zároveň umísťovat veškerý sypký materiál na deponie tak, aby horní vrstvu tvořil vždy nový materiál s přirozeně vlhkým materiálem,
- při přepravě materiálu provádět pravidelnou očistu a skrápění komunikací a manipulačních ploch, pravidelné čištění kol nákladních automobilů a stavebních mechanismů při výjezdu ze staveniště.

ODŮVODNĚNÍ

Městský úřad Bílina, odbor stavebního úřadu a životního prostředí obdržel dne 24.07.2019 žádost paní Hany Lejskové, nar. 26.09.1971, Pod Ressellem 1990/10, 434 01 Most, zmocněné společnosti Rapid Most s.r.o., IČ: 25045393, Marš. Rybalka 1020, 434 01 Most o vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší k provedení stavby nevyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší „Demoliční práce – zdroj tuhých znečišťujících látek“ podle ust. § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší. Investorem stavby je Město Bílina, které zastupuje na základě plné moci ze dne 20.06.2019 společnost Rapid Most spol. s.r.o.. Závazné stanovisko se vydává v rámci ohlášení odstranění stavby „Demolice zemědělské stavby na p.p.č. 2163 k.ú. Bílina, v ulici B. Němcové“.

Městský úřad Bílina, odbor stavebního úřadu a životního prostředí je příslušný k vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší, podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší, pro stacionární zdroje neuvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

K žádosti byly předloženy tyto doklady:

- plná moc ze dne 20.06.2019 (zmocnitel Město Bílina, zmocněnec Rapid Most spol. s.r.o.)
- plná moc (zmocnitel Rapid Most spol. s.r.o., zmocněnec Hana Lejsková)
- projektová dokumentace zpracovaná Rapid Most spol. s.r.o., zak.č. 2019/923 z 05/2019

Upozornění pro stavebníka:

- provozovatel stacionárního zdroje znečišťování ovzduší je povinen plnit povinnosti uvedené v § 17 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

POUČENÍ

Tento souhlas je závazným stanoviskem dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jako takový není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a tudíž nezakládá žádná práva či povinnosti. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu, v tomto případě stavebního úřadu, a až toto rozhodnutí umožní samostatnou činnost uskutečnit. V souladu s tím se nelze proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA
odbor stavební úřad a životní prostředí
ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

-1-


Ing. Oldřich Lukeš
vedoucí odboru SÚ a ŽP

Doručí se:

- Hana Lejsková, nar. 26.09.1971, Pod Resslem 1990/10, 434 01 Most

Na vědomí:

- Městský úřad Bílina, odbor stavebního úřadu a životního prostředí - SÚ,
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Břežanská 50/4, 418 31 Bílina

Spis. zn.: MUBI 28545/V-044/2019/KI
Č.j.: MUBI 30502/2019
Vyřizuje: Pavla Klímová
Telefon: 417 810 873
E-mail: klimova@bilina.cz

Vážená paní
Hana Lejsková

Pod Resslerem 199/10
434 01 MOST

Datum: 09.07.2019

Závazné stanovisko orgánu odpadového hospodářství

Městský úřad Bílina, odbor stavebního úřadu a životního prostředí jako správní orgán příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a § 11 odst. 1 a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád vydává

souhlasné závazné stanovisko bez podmínek.

Závazné stanovisko je vydáno na základě žádosti, kterou podala paní Hana Lejsková, Pod Ressler 1190/10, 434 01 Most, zpracovatelka stavebního řešení společnosti Rapid Most spol. s r. o., Marš. Rybalka 1020, 434 01 Most, IČ: 25045393, investorem stavby je Město Bílina, Břežanská 50/4, 418 31 Bílina, IČ: 00266230, pro stavbu

„Demolice zemědělské stavby na par. č. st. 2163, B. Němcové, Bílina“.

Upozorňujeme stavebníka, že odpady vzniklé v rámci stavby budou vytrženy, zařazeny dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů a předány pouze oprávněné osobě k převzetí příslušných odpadů, a to přednostně k recyklaci nebo jinému využití – dle § 12 zákona o odpadech. V případě staveb, prováděných dodavatelsky, je dodavatel stavby povinen, při nakládání se vzniklými odpady, plnit ustanovení § 16 zákona. Závazné stanovisko se vydává v rámci stavebního řízení – změny stavby před dokončením (ohlášení stavby).

Předmětem projektu je demolice samostatně stojícího dvoupodlažního objektu s přilehlými skleníky. Okolní terén tvoří zatravněné a zpevněné plochy. K hlavní budově náleží čtyři skleníky a betonová podsada již demontovaného skleníku. Objekt je dnes již minimálně využíván, postupem času chátrá a tomu odpovídá i jeho technický stav. Stávající skleníky jsou dlouhodobě nefunkční, skleněné zastřešení je v dezolátním stavu, objekt se celkově nachází v zchátralém stavu. Stavba nebude mít žádné požadavky na podmiňující stavby a jiná opatření, stejně tak nebude mít žádné věcné ani časové vazby na okolní investice. Před zahájením bouracích prací bude požádáno o odpojení z distribuční soustavy.

Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství posoudil podklady podané žádosti z hlediska jejího souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů. Souhlas byl vydán za předpokladu dodržení výše uvedeného upozornění, které je stanoveno z důvodu ochrany životního prostředí, které je mimo jiné vázáno na dodržování hierarchie způsobů nakládání s odpady, tedy na předcházení vzniku odpadů a upřednostnění recyklace a jiného využití odpadů před odstraněním.

Předmětem závazného stanoviska je nakládání s odpady (řešeno v PD):

Katalogové číslo	Druh (O/N)	Název	Předpokládané množství (t)	Způsob nakládání
15 01 01	O	Papír nebo lepenkový obal	0,05	Recyklace
15 01 02	O	Plastové obaly	0,07	Recyklace
17 09 04	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	94,5	Předáno oprávněné osobě
20 03 01	O	Směsný komunální odpad	0,2	Předáno oprávněné osobě
20 01 27	N	Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky	0,05	Předáno oprávněné osobě
17 01 02	O	Cihla	294	Zpracování na stavbě
17 01 03	O	Tašky a keramické výrobky	0,02	Předáno oprávněné osobě
17 04 05	O	Železo a ocel	0	Sběrné suroviny
17 02 01	O	Dřevo	10,5	Otop
17 02 03	O	Plasty	0,05	Recyklace
17 04 07	O	Směsné kovy	0	Recyklace
17 05 04	O	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	0	Úprava terénu
17 06 04	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0	Recyklace
17 03 01	N	Asfaltové směsi obsahující dehet	0,02	Předáno oprávněné osobě
17 02 02	O	Sklo	21	Recyklace

Stavebník uloží k archivaci doklady o zneškodnění odpadu vzniklého stavebními činnostmi v zařízeních k tomu určených.

ODŮVODNĚNÍ

Městský úřad Bílina, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství obdržel dne 25.06.2019 žádost, kterou podala paní Hana Lejsková, Pod Resslem 1190/10, 434 01 Most, zpracovatelka stavebního řešení společnosti Rapid Most spol. s r. o., Mářš. Rybalka 1020, 434 01 Most, IČ: 25045393, o vydání závazného stanoviska orgánu odpadového hospodářství podle ustanovení § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, k provedení stavby „Demolice zemědělské stavby na par. č. st. 2163, B. Němcové, Bílina“.

Projektová dokumentace řeší demolici zemědělské stavby bez popisného a orientačního čísla, je situována při západním okraji obce Bílina, městská část Mostecké Předměstí, na pozemku p.č. 2163, 2164, 2165/1 a 2162 v k. ú. Bílina. Objekt je doplňkovou stavbou hlavní budovy popisného čísla 192 na pozemku 2166 k. ú. Bílina. Stavba je situována při severní hranici parcely 2163, 2164 a zasahuje také do parcely číslo 2162 k. ú. Bílina. Okolní terén tvoří zatravněné a zpevněné plochy. K hlavní budově náleží čtyři skleníky a betonová

pod sada již demontovaného skleníku. Dotčené pozemky jsou v majetku stavebníka, ve správě Městských technických služeb Bílina, příspěvková organizace, Teplická 899, 418 01 Bílina, IČ: 70885222. Jedná se o demolici samostatně stojícího dvoupodlažního objektu s přílehlými skleníky. Objekt je dnes již minimálně využíván, postupem času chátrá a tomu odpovídá i jeho technický stav. Stávající skleníky jsou dlouhodobě nefunkční, skleněné zastřešení je v dezolátním stavu, objekt se celkově nachází v zchátralém stavu. Stavba nebude mít žádné požadavky na podmiňující stavby a jiná opatření, stejně také nebude mít žádné věcné ani časové vazby na okolní investice. Před zahájení bouracích prací bude požádáno o odpojení z distribuční soustavy.

V žádosti o vydání závazného stanoviska žadatel uvedl výčet odpadů z realizace stavby, zařídění dle Katalogu odpadů a navrhl způsob jejich využití popř. odstranění. Závazné stanovisko se vydává v rámci stavebního řízení pro výše uvedenou stavbu. Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství posoudil podklady podané žádosti z hlediska jejího souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů.

Souhlas byl vydán za předpokladu dodržení výše uvedeného upozornění, které je stanoveno z důvodu ochrany životního prostředí, které je mimo jiné vázáno na dodržování hierarchie způsobů nakládání s odpady, tedy na předcházení vzniku odpadů a upřednostnění recyklace a jiného využití odpadů před odstraněním.


Dnem doručení žádosti bylo Městským úřadem Bílina, odborem stavebního úřadu a životního prostředí zahájeno řízení o vydání závazného stanoviska k záměru provedení výše uvedené akce dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

POUČENÍ

Tento souhlas je závazným stanoviskem dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jako takový není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, a tudíž nezakládá žádná práva či povinnosti. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu, v tomto případě stavebního úřadu, a až toto rozhodnutí umožní samostatnou činnost uskutečnit. V souladu s tím se nelze proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA
odbor stavební úřad a životní prostředí
ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Břežanská 50/4, 418 31 Bílina

-3-


Ing. Helena Volfová
vedoucí odboru životního prostředí

