

## Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 21.08.2024

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: 00019 / 08/037, čp. 228

### Projektant/montážní firma:

Společnost: PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ do 22kV


Název: PETR SEMILSKÝ, IČ: 693 72 126

Ulice: Kamýk n.Vlt. čp.222

PSČ: 262 63

Telefon: 602 693 126

B+C+D+E+ pro staveb.materiály

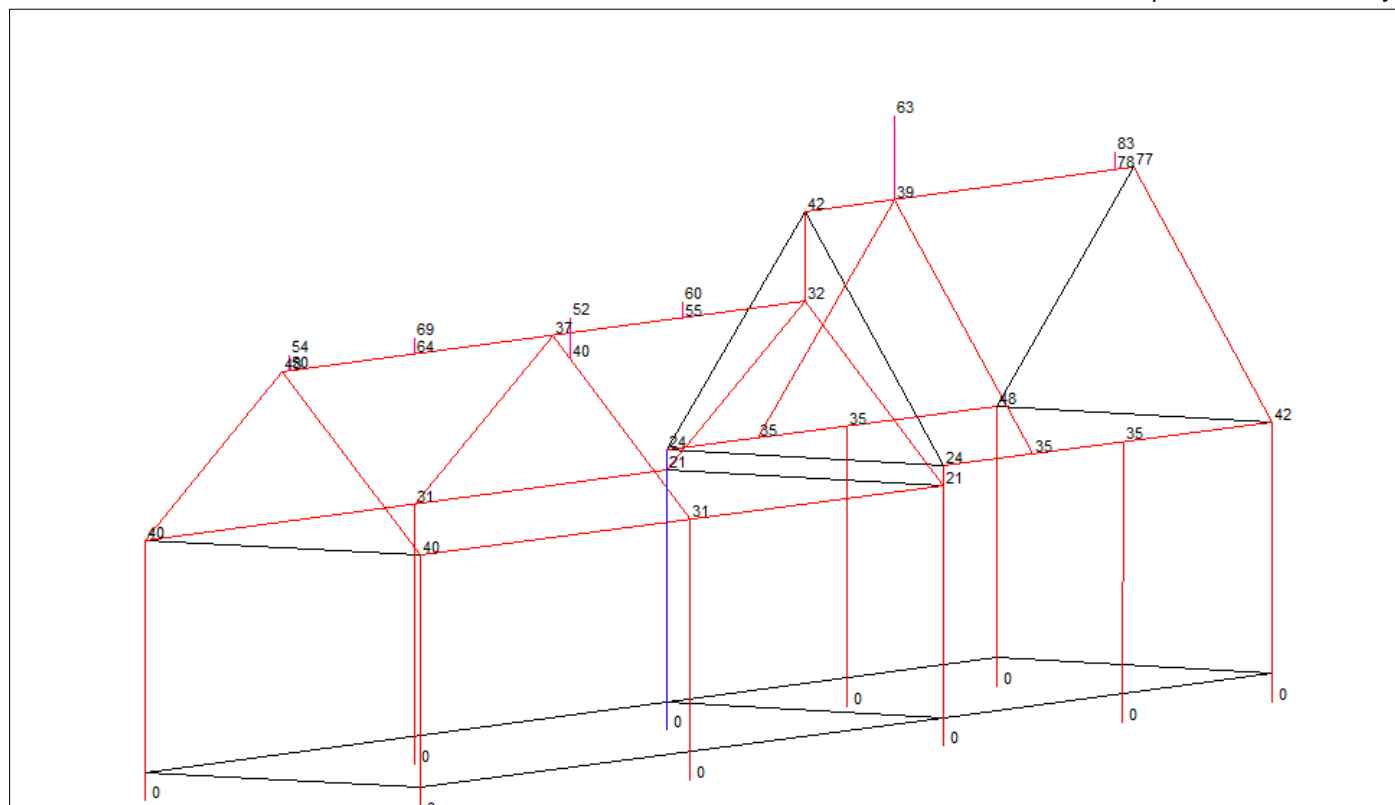

Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

### Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00019

Jméno: Město Bílina

Ulice: Břežanská 50/4

PSČ: CZ-415 01-Bílina

### Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III

Proudové zatížení: 100 kA

$k_m$  - Izolační hodnota  $k_m$ : 0.5

Úroveň potenciálu: -1 m

### Projekt:

Číslo projektu: 08/037, čp. 228

Název projektu:

Ulice: Litoměřická

PSČ: CZ-415 01-Bílina