


ROZVADĚČ R1

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 400/230V, AC 50Hz, TN-C-S
OCHRANA: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
TYP: SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ v2000 x š600 x h400
PŘÍVOD: HOREM
VÝVODY: HOREM
KRYTÍ: IP30
KOMPENZACE: NENÍ

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL		<div>Tomáš Behina</div> <div>Samostatný projektant elektro</div> <div>Bitoveves 125, 440 01 Louny</div> <div>IČO 63756943, DIČ 206-7409282793</div> <div>Tel.: 608 96 41 97, behina@atlas.cz</div>	
T.BEHINA		T.BEHINA		T.BEHINA			
INVESTOR: MěÚ Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina							
KRAJ : Ústecký				OBEC: Bílina			
ČÁST PD: D1.4 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky							
<div>AKCE:</div> <div>Rekonstrukce elektroinstalace vstupních prostor šaten, kavárny, toalet, pokladen a hlavního rozvaděče divadla v Bílině</div>							
<div>OBSAH:</div> <div>Schema rozvaděče R1</div>							
ZAK. Č.: 075/2020						KOPIE:	
FORMÁT: 1A4							
DATUM: 11/2020							
STUPEŇ: DPS							
MĚŘÍTKO: ---							
VÝKRES Č.: D1.4-06							

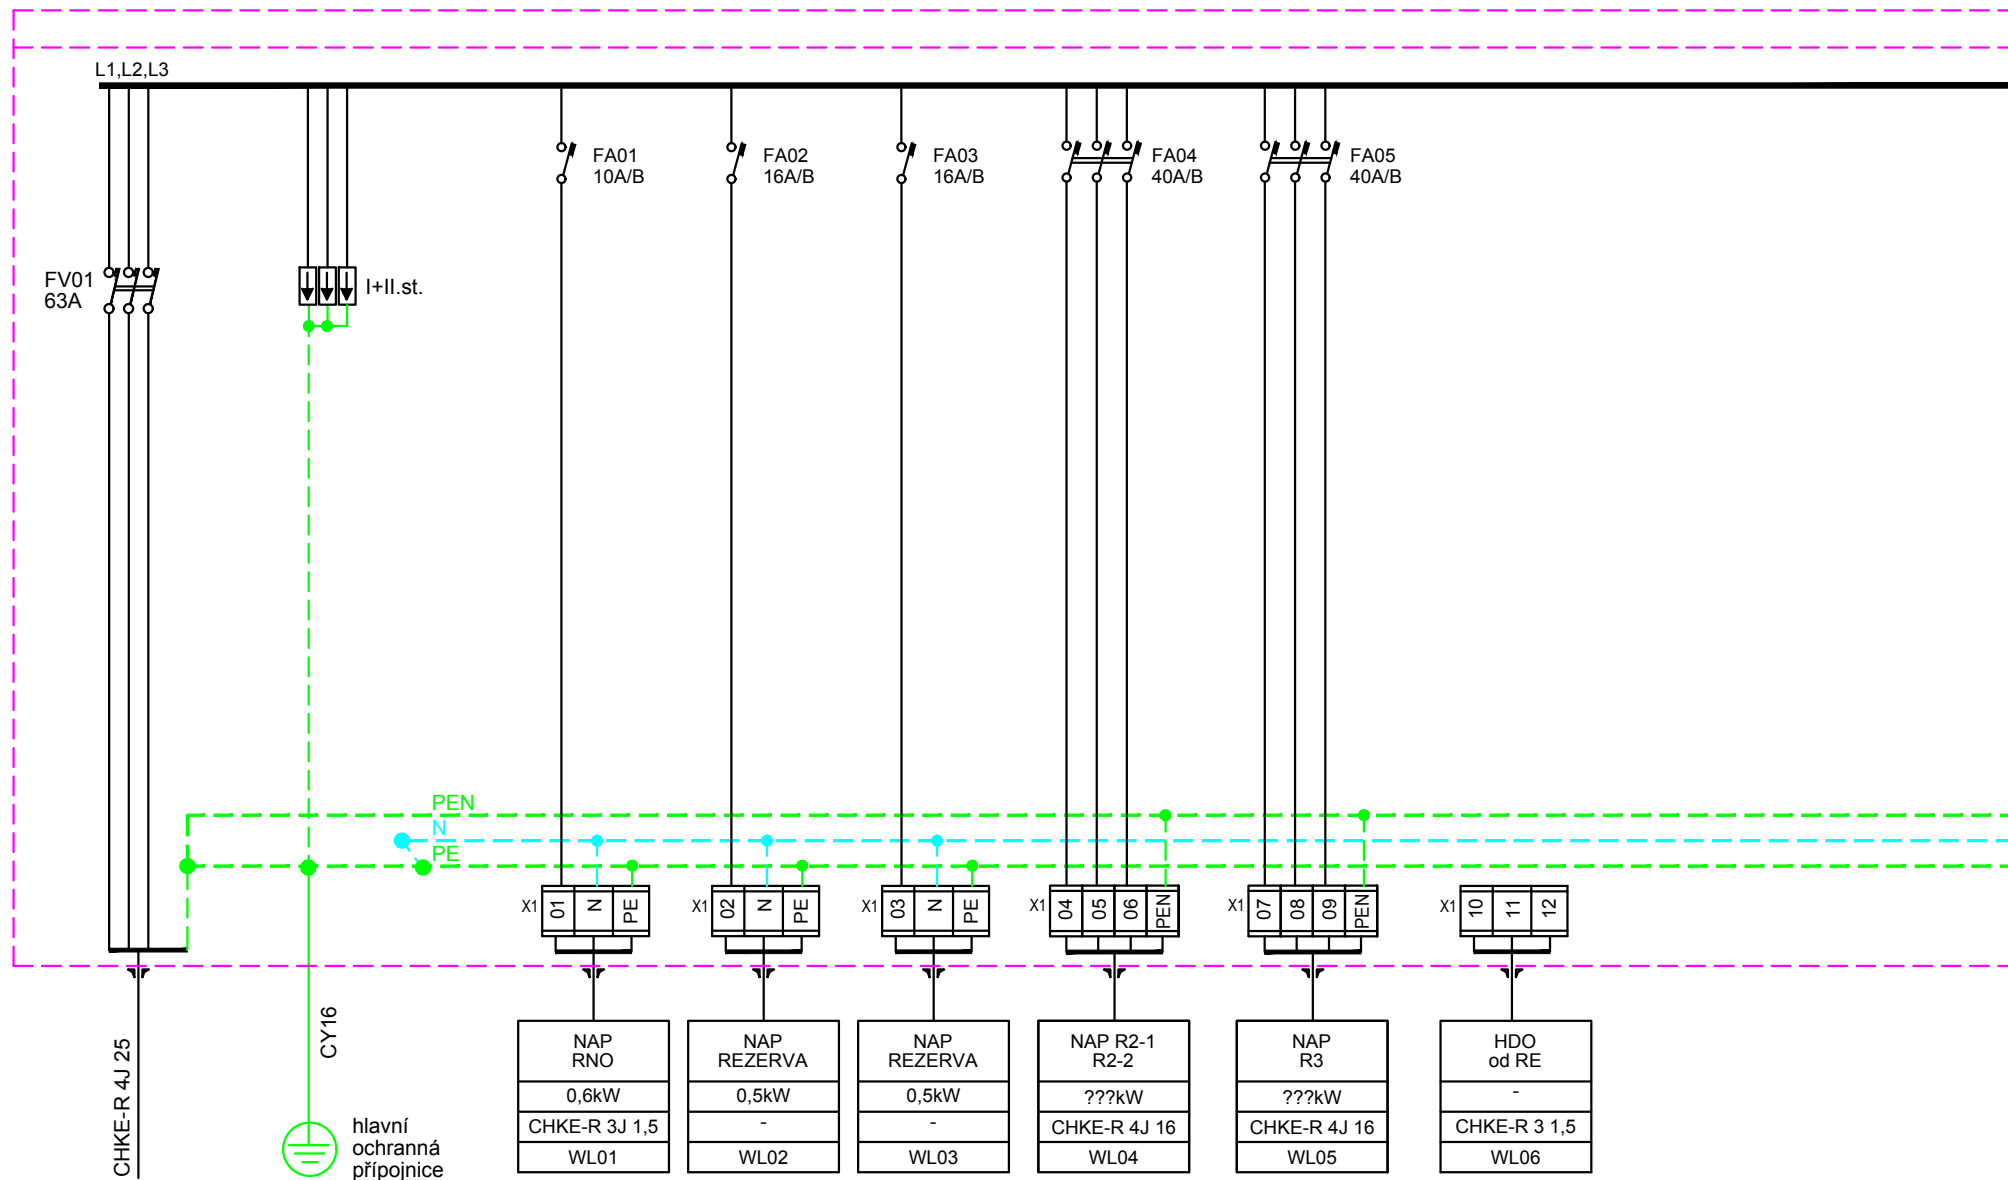

zakázka:

příloha:

SCHEMA ROZVADĚČE R1

číslo
listu:

2